


SVĚTELNÉ OKRUHY TAŽENY KABLEM CYKY-J 3x1,5 (5x1,5) POD OMÍTKOU  
VÝŠKA VYPÍNAČŮ 120 CM OD PODLAHY POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

SCHÉMA AREÁLU MŠ  
1:2000

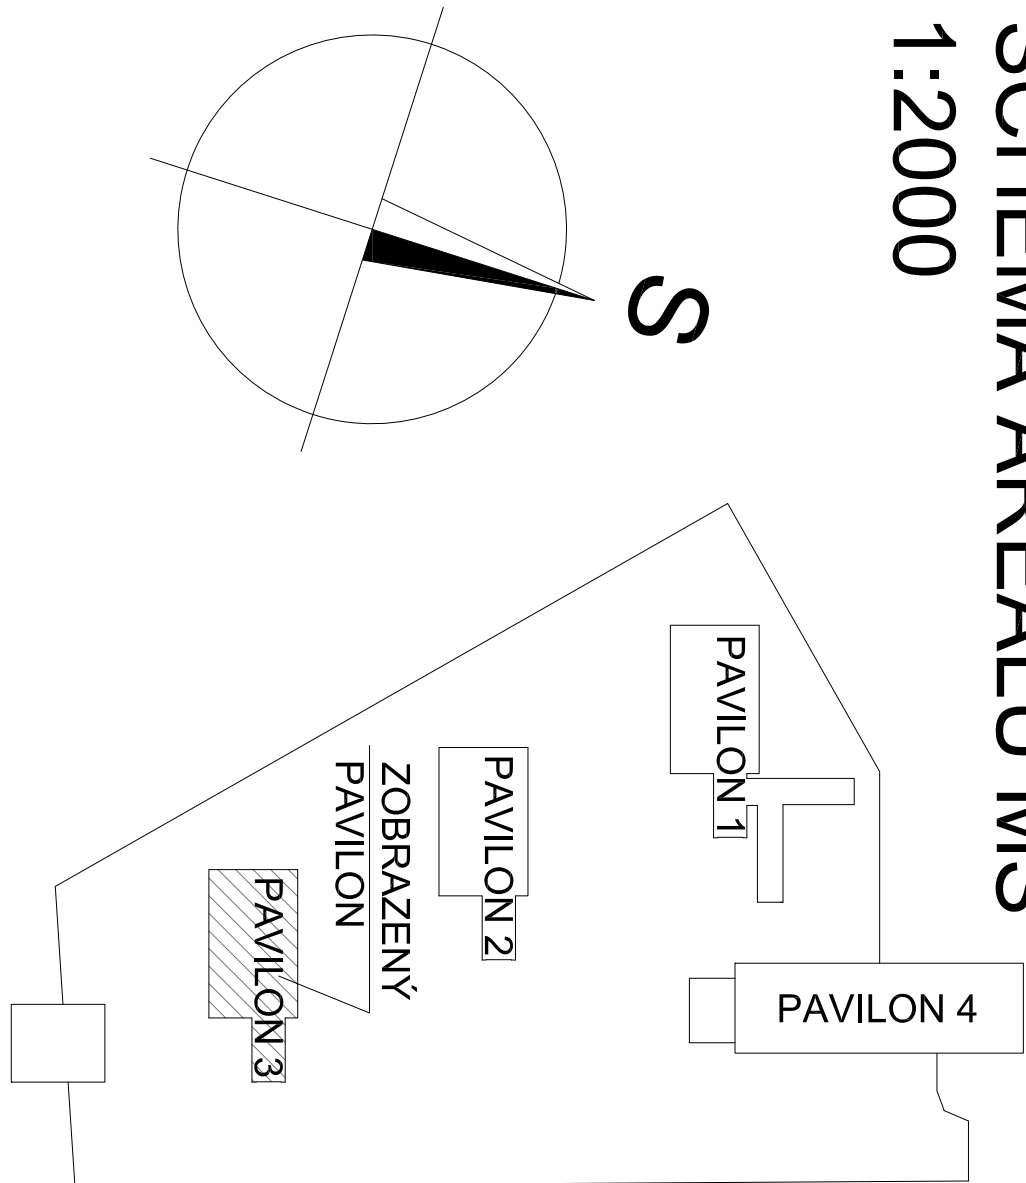

LEGENDA MÍSTNOSTI			
Č.M.	NÁZEV	Plocha (m2)	Pož. krytí
2.01	SCHODIŠTĚ	11,40	BA2
2.02	CHODBA	13,2	BA2
2.03	CHODBA	4,70	BA2
2.04	ÚKLID	1,30	BA2
2.05	ŠATNA UČITELE	4,5	BA2
2.06	SPRCHA UČITELE	1,6	BA2
2.07	WC UČITELE	1,7	BA2
2.08	ŠATNA DĚTI	14,6	BA2
2.09	TRÍDA	111	BA2
2.10	UMÝVÁRNA DĚTI	13,0	BA2
2.11	KUCHYNKA	12,0	BA2
2.12	SKLAD	4	BA2
2.13	SKLAD	10,9	BA2
2.14	STROJOVNA VÝTAHU	0,8	BA2

Stoupek 4 - Vliv nad rámec prostor NORMÁLNÍ uvedených vlivů.  
Zelený prostor normální žilná - prostor nebezpečný, červená - prostor zvýšený nebezpečný  
Stoupek 5 - Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

Výpracoval	Zodp. projektant	Techn. kontrola
FIDLER	A. Pešout	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Kořel	Pojedl	TEL: 603 460 779, 603 460 779
FIDLER	Pojedl	E-mail: info@proje.cz
Investor	Město Kolín, Karlovo náměstí 47, Kolín	Formát
Arche	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN	datum
		1 list A1
		únor 2023
		úkol
		Projekt pro realizaci
		č. zakázky
		01023
		počet
		3
		archivní č.
		A01023
Oscart výkresu	OSVĚTLENÍ+NO	Matřičko
		1:50
		Č. výkresu
		EL-01023-F06