


LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
C.M.	NÁZEV	Plocha (m2)	VLIVY
1.01	SCHODIŠTĚ	12,70	BA2
1.02	CHODBA	17,54	BA2
1.03	ŠATNA DEŤI	29,10	BA2
1.04	UMYVÁRNA DEŤI	16,25	BA2
1.05	WC DEŤI	9,40	BA2
1.06	SKLAD	4,65	BA2
1.07	SKLAD	5,40	BA2
1.08	VÝDEJ JIDEL	9,87	BA2
1.09	ŠATNA PERSONAL	9,87	BA2
1.10	ÚKLID	1,00	BA2
1.11	SKLAD	7,5000	BA2
1.12	HERNA	110,50	BA2
1.13	HERNA	110,50	BA2
1.14	SKLAD	5,40	BA2
1.15	SKLAD	2,7200	BA2
1.16	WC DEŤI	9,40	BA2
1.17	UMYVÁRNA DEŤI	16,25	BA2
1.18	ŠATNA DEŤI	29,08	BA2
1.19	VÝDEJ JIDEL	9,98	BA2
1.20	ŠATNA PERSONAL	9,85	BA2
1.21	SKLAD	7,62	BA2
1.22	CHODBA	12,80	BA2
1.23	ÚKLID	1,10	BA2
1.24	SCHODIŠTĚ	17,30	BA2

KABELAŽ OSVĚTLENÍ PROVEDENA KABELY CYKY-J 3x1,5 (2x1,5;5x1,5) POD OMÍTKOU.
VÝŠKA VYPÍNAČŮ CCA 120 CM OD PODLAHY, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.
KOMPLETACE - TANGO, BILÉ.

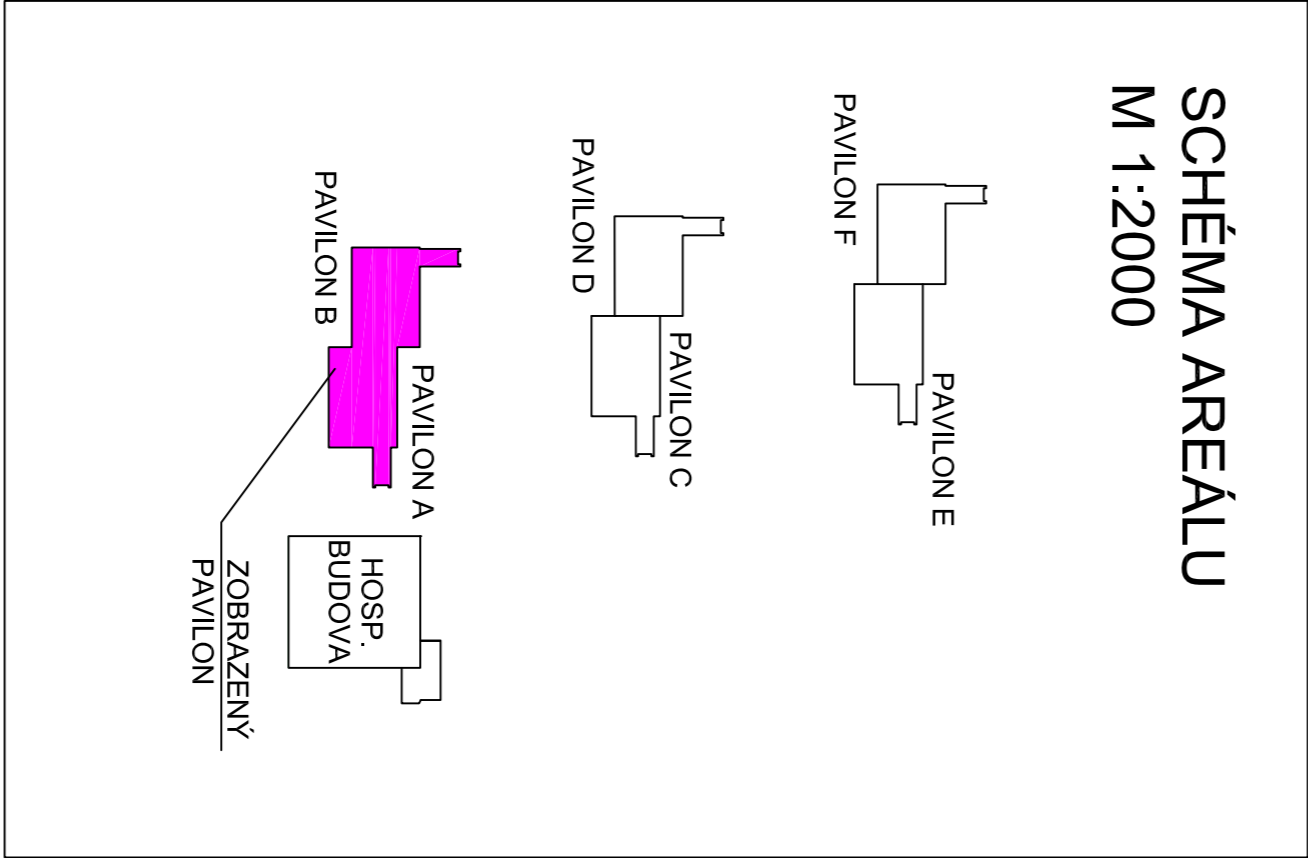

Vypracoval	Zodp. projektant	Techn. kontrola
FIDLER	FIDLER	A. Pešout
Koedil	Podpis	Autorizace
FIDLER	<i>P. Páček</i>	Ing. Páček

Investor	Město Kolín, Karlovo náměstí 47, Kolín
Adresa	JEŘONÝMŮVA 772, KOLÍN IV, 280 02
Objekt	PAVILON "A+B" - PŮDORYS I.N.P
Č. zakázky	01423
počet	3
archivní č.	A14023
datum	DUBEN/2023
účel	Projekt pro realizaci
č. výkresu	EL-01423-02

Stoupec 4 - Vliv na rámec prostor NORMALNÍ, uveden vliv.
Zeleně-prostor normální, žlutě - prostor nebezpečný, červeně - prostor zvlášť nebezpečný
Stoupec 5 - Pozadívek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

