

Ing. Liběna Knapová
LK PROJEKT s.r.o.
ul.28.října 933/11
250 88 Čelákovice

Věc: Stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku společnosti JON.CZ

Akce: Propojení dvou kanalizačních stok, ul. Veltrubská, Kolín


Dle Vaší žádosti ze dne 10.5.2023

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.


Na pozemku 650/17 v k.ú. Kolín dotčeného stavbou se nachází kabelová komora a zakončení optické sítě s odbočkou do č.p. 1349 v blízkosti Vámi navrhované, kanalizační odbočky.

S realizací výše uvedené stavby souhlasíme za předpokladu, že budou splněny tyto naše podmínky:

- Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemním vedením naší společnosti, požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
- Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytyčena na místě. Vytyčení je nutné objednat u naší společnosti na telefonním čísle 321 720 710, případně na emailu vytyceni@jon.cz a to nejméně 7 dní před požadovaným termínem.
- Každé poškození vedení neprodleně hlásit na dohledovém centru JON.CZ 321 720 710
- Odkryté podzemní vedení zabezpečit proti poškození a to i třetí osobou
- Při provádění zemních prací dodržet ČSN 73 6133 „zemní práce“.
- V projektové dokumentaci je nutné dodržet příslušné ČSN 73 6005 „prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

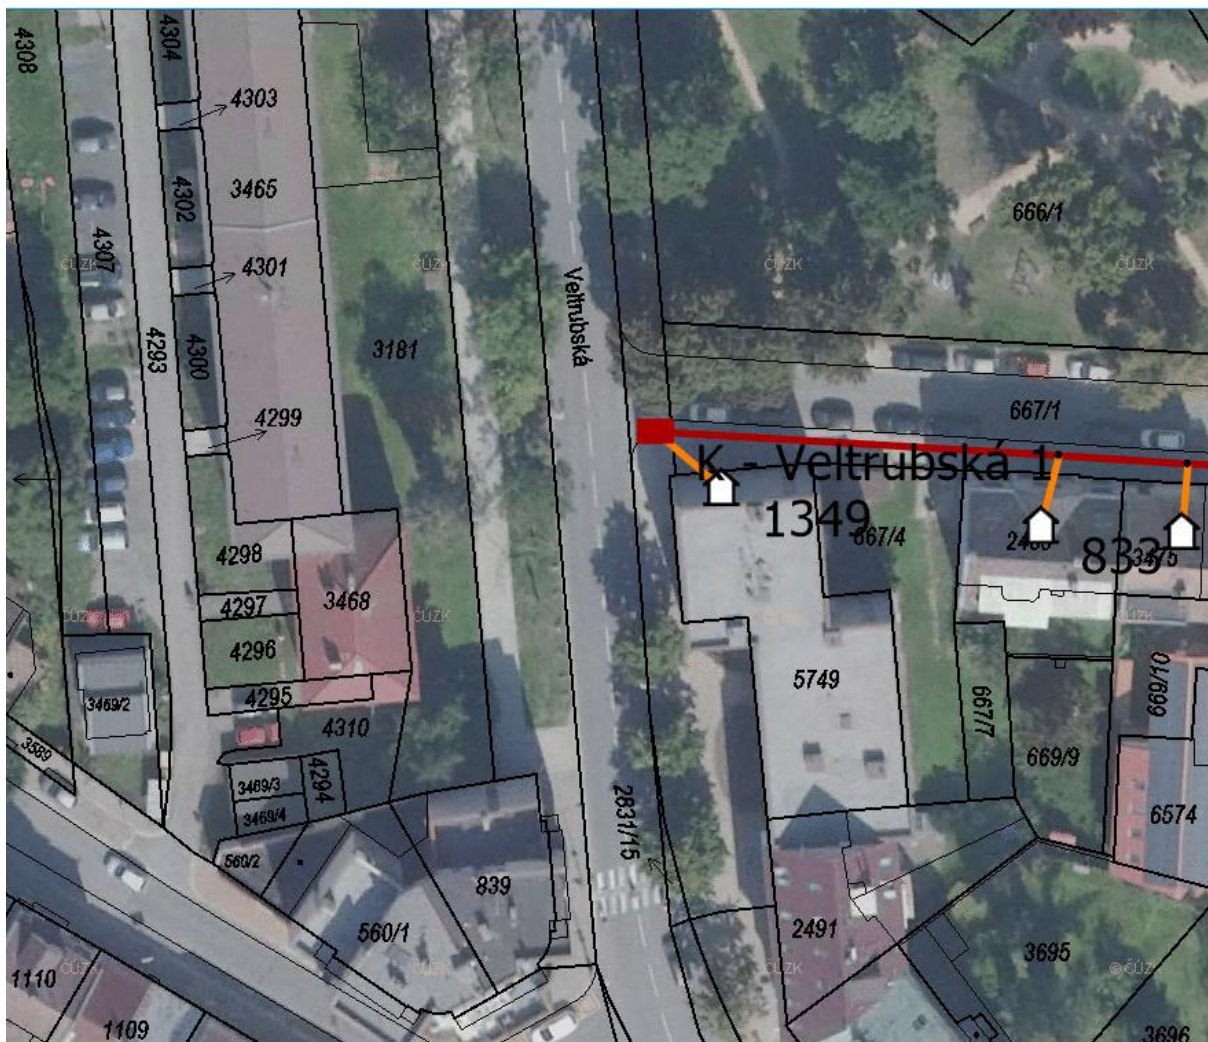

S pozdravem

 **JON.CZ s.r.o.**
Sídlo: Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5
IČO: 27918076 DIČ: CZ27918076
Provozovna: Na Pobřeží 108, 280 02 Kolín 4
Tel: 321 720 710 E-mail: info@jon.cz

za oddělení kabelové výstavby

Petr Brachovec

Tel.: + 420 321 720 710

Email: petr.brachovec@jon.cz

V Kolíně dne 20.6.2023