




ŘEZ A—A'

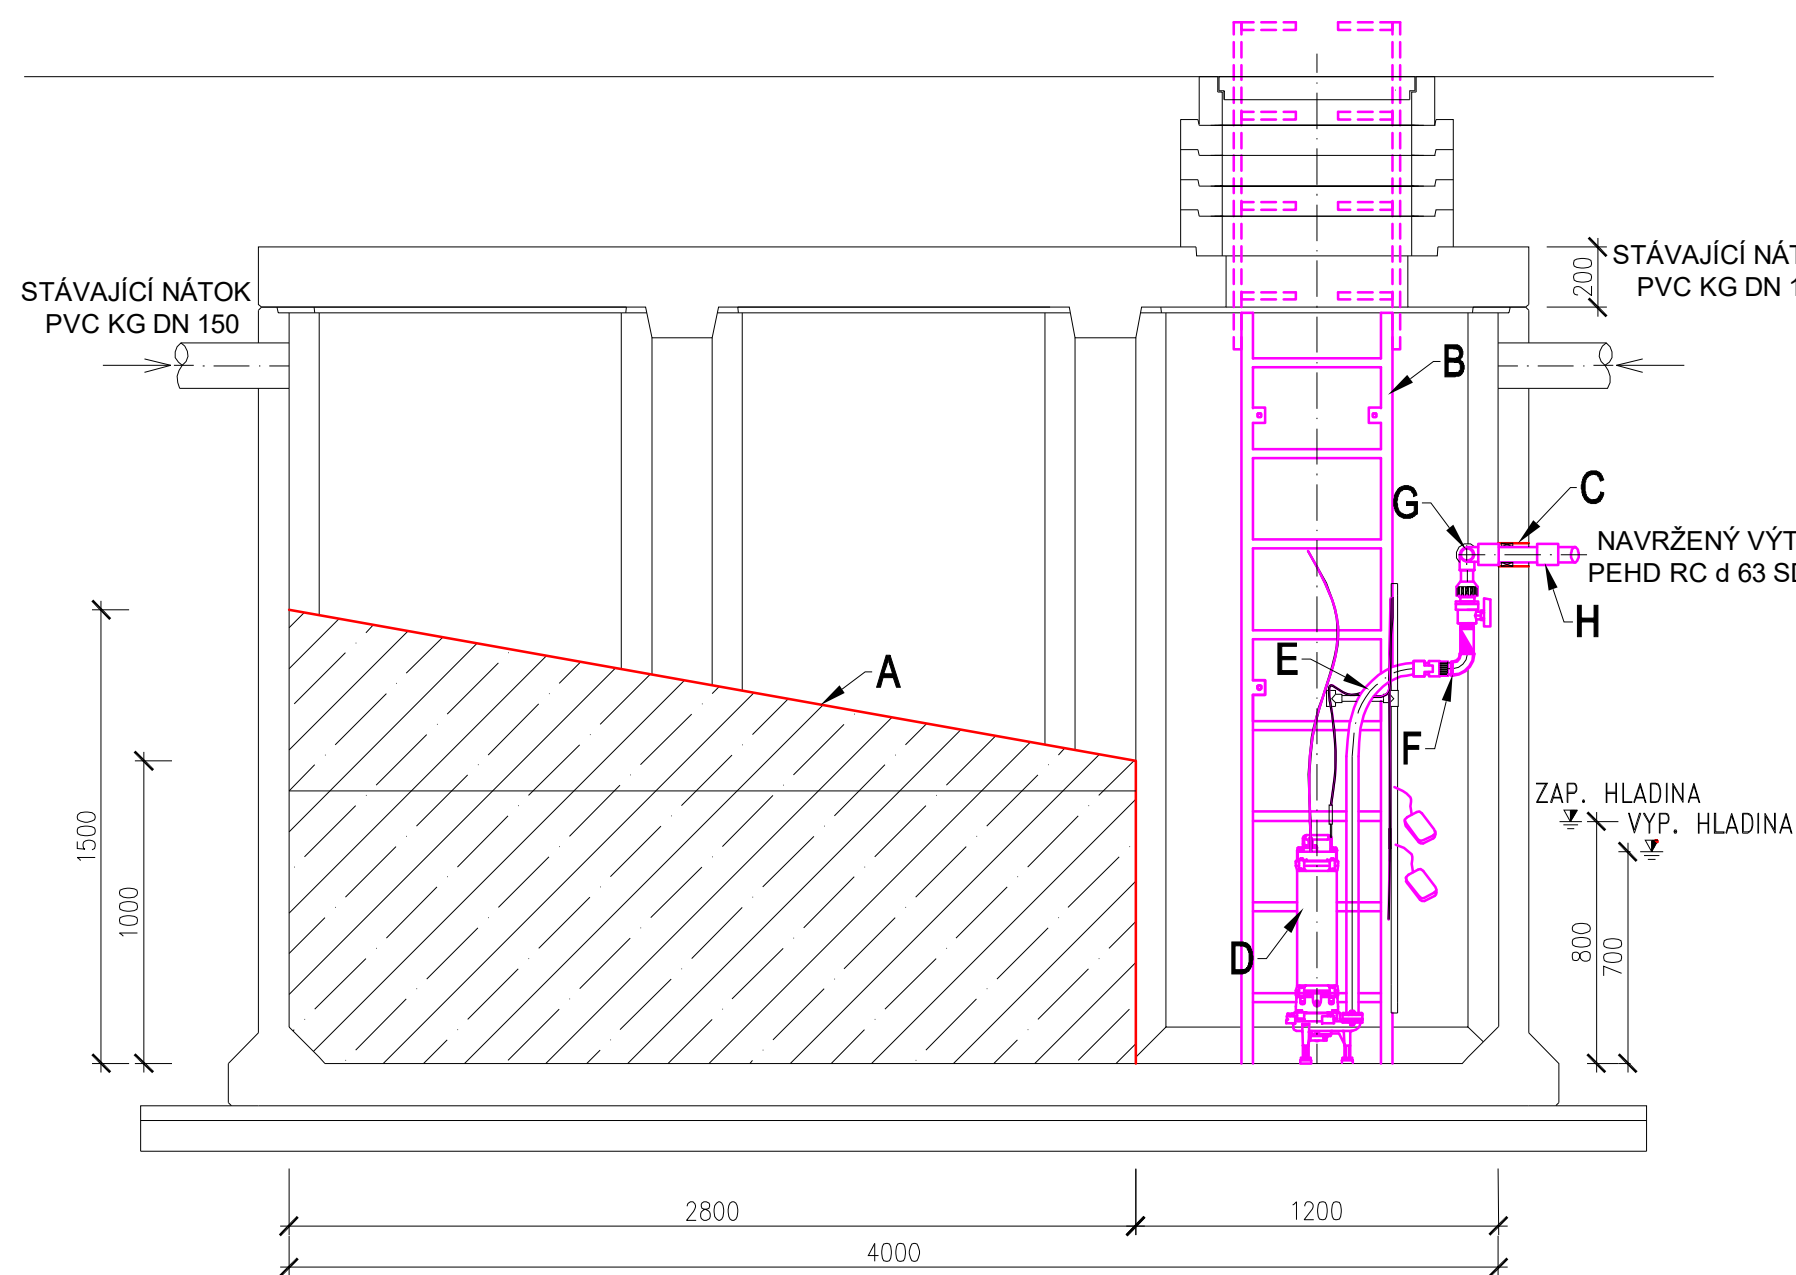

ŘEZ B-B'

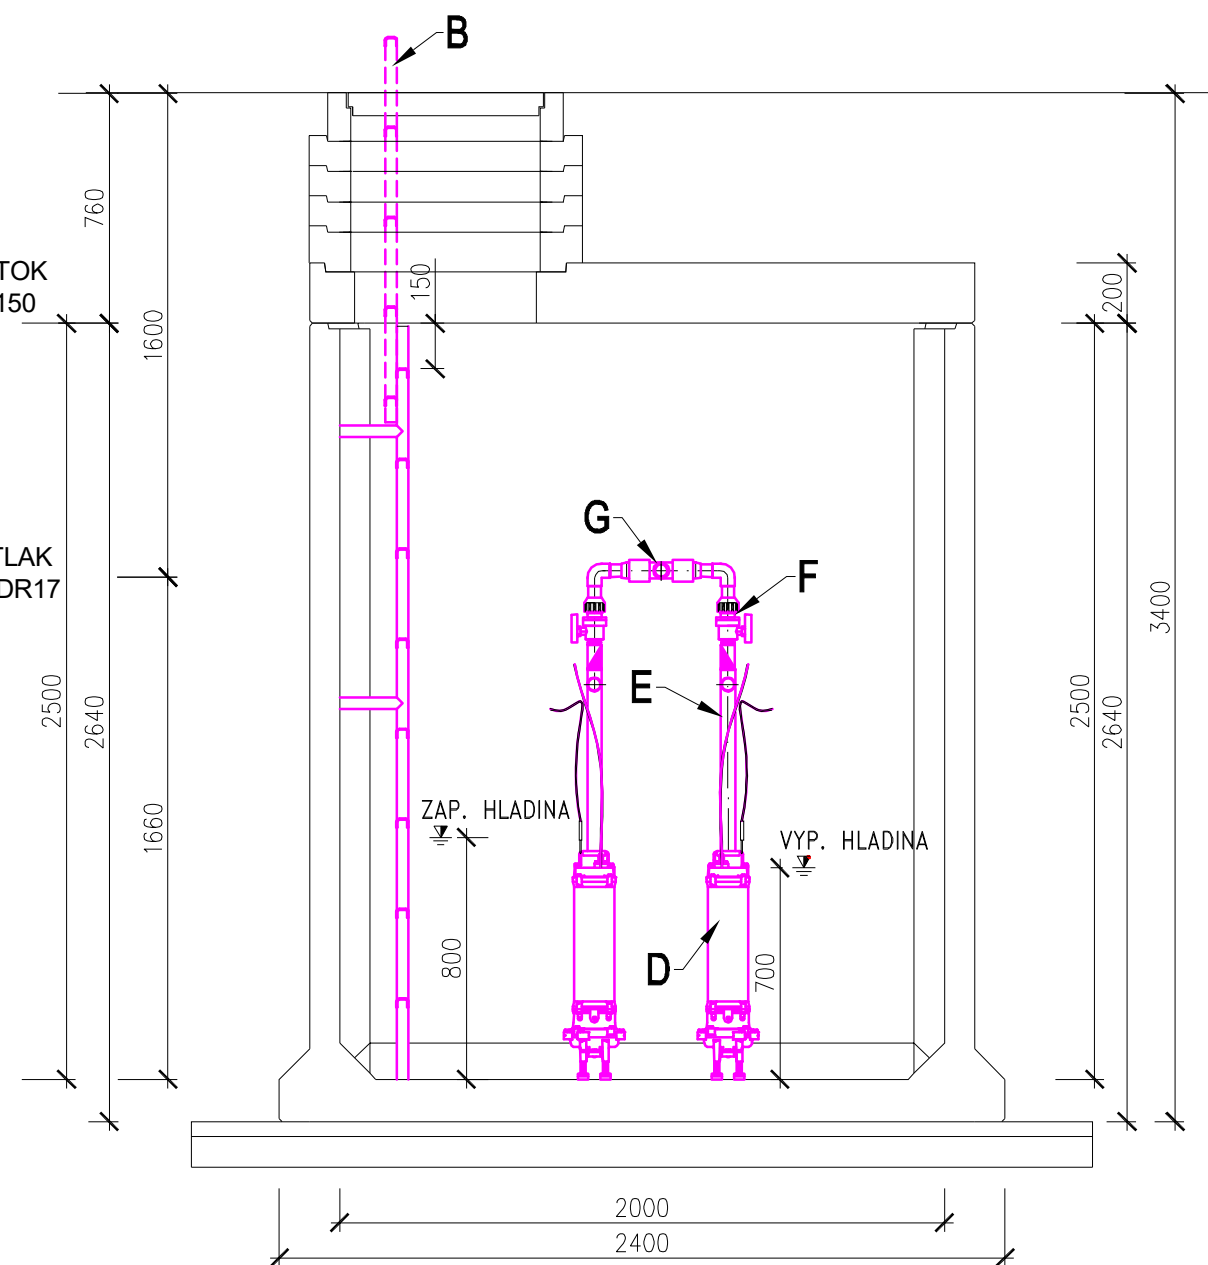


PŮDORYS

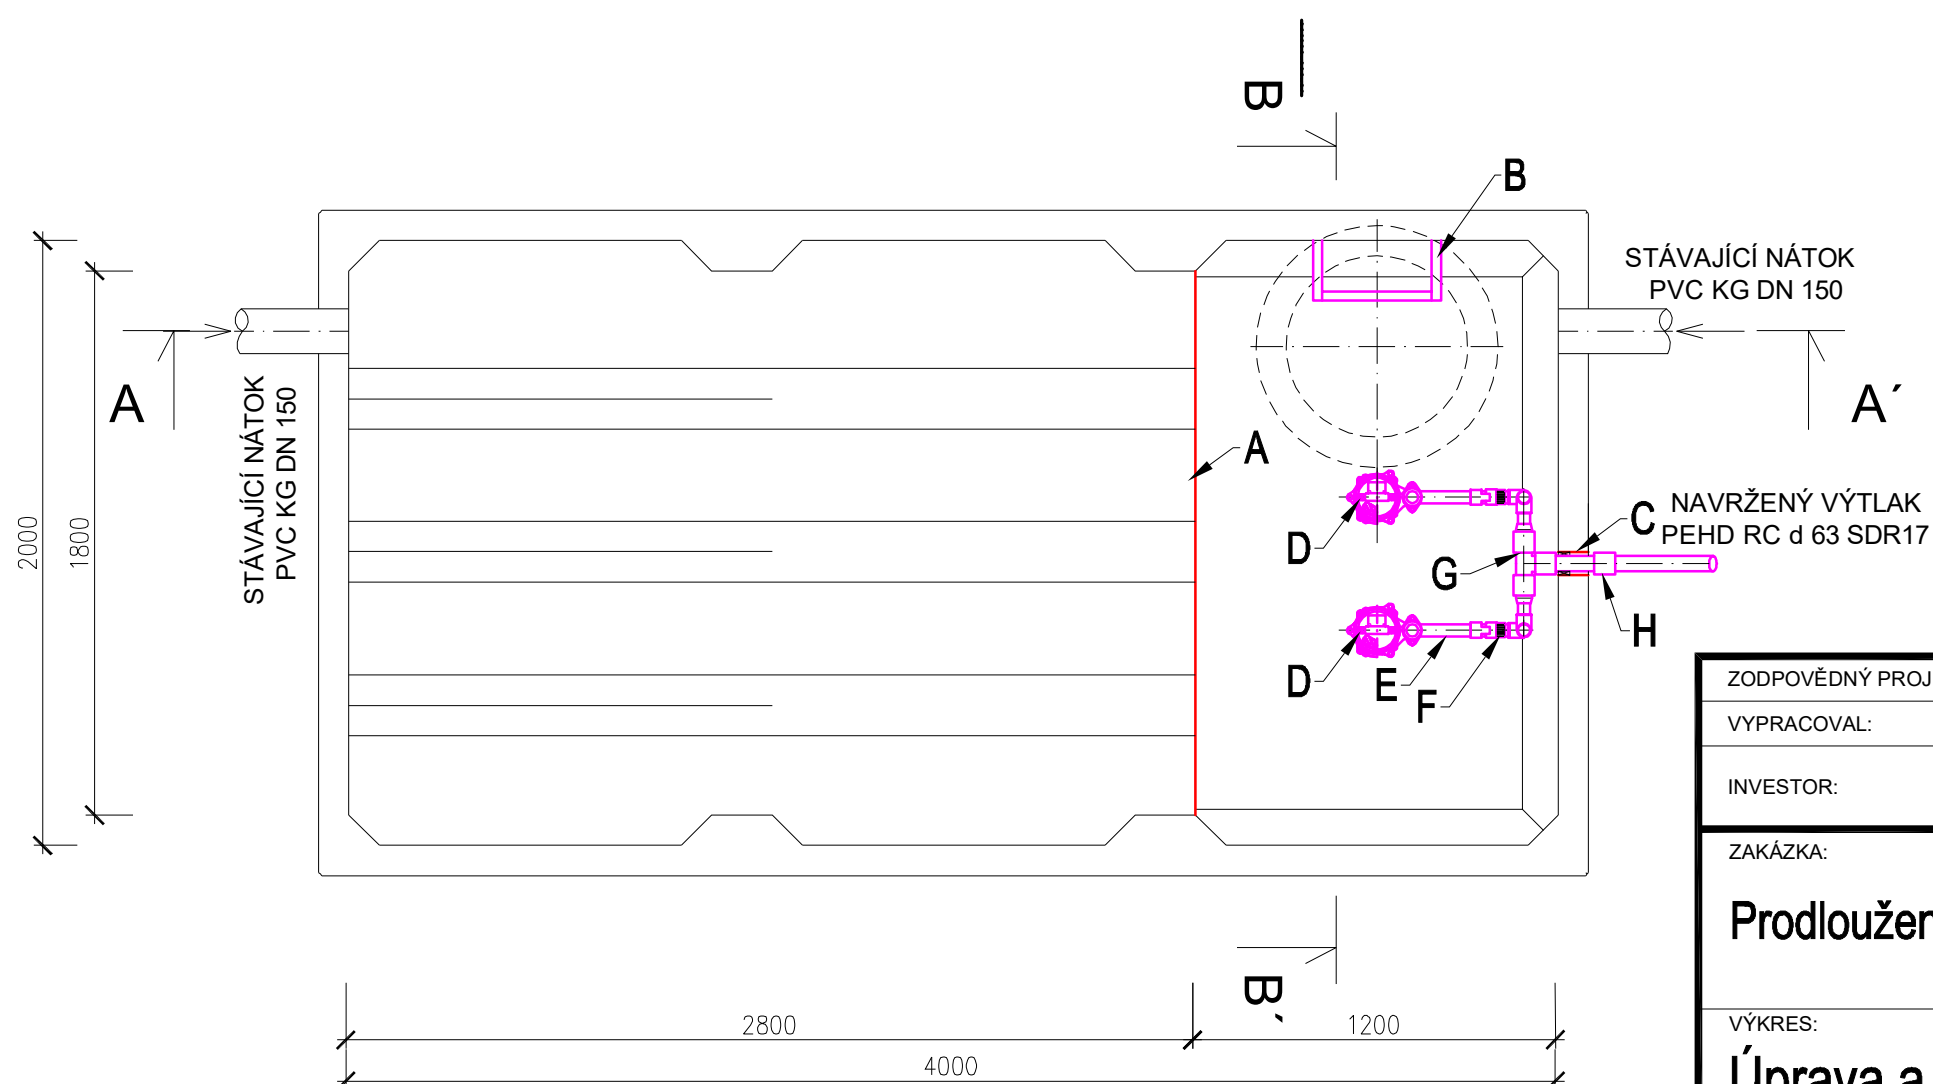

LEGENDA:

- A – DOBETONÁVKA DNA C30/37 XA2  
B – KOMPOZITOVÝ ŽEBŘÍK S VÝSUVNÝMI MADLY  
C – JÁDROVÝ ODVRT VÝTLAKU VČETNĚ SEGMENTOVÉHO TĚSNĚNÍ  
D – CELONEREZOVÉ ČERPADLO S ŘEZNÝM KOLEM  
Q8 0,9–0,5 l/s, P 1,1 kW, I 400 V, Hmax 110 m, KABEL 15 m  
E – PELD POTRUBÍ d 50  
F – TRUBNÍ VYSTROJENÍ Z PPR NEBO PEHD d 50 ( 6/4", DN 40 mm )  
PE RYCHLOSPOJKA 50–6/4, PPR PŘEHOD, PPR KOLENO, PE VENTIL  
PE KULOVÁ Klapka, PPR REDUKCE PŘECHODOVÁ 6/4"–2", PE PŘECHOD 63/2"  
G – PE ELEKTRO T 63 S OBJÍMKOU  
G – PE ELEKTROOBJÍMKA 63

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PETR STUDENÝ, DIŠ.		<div></div> <div><b>Petr Studený, DiS.</b> ŽIČHLÍNEK 50, 563 01 LANŠKROUN tel: 732 575 266, e-mail: petfox@centrum.cz IČO: 01727524</div>	
VYPRACOVAL: PETR STUDENÝ, DIŠ.			
INVESTOR:	MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN		
ZAKÁZKA:	<b>Prodloužení tlakové kanalizace v Borkách</b>	STUPEŇ:	DUR+DSP
		DATUM:	12/2023
		MĚŘITKO:	1:25
VÝKRES:	<b>Úprava a vystrojení jímky čp. 1044</b>	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ
		<b>D.5</b>	