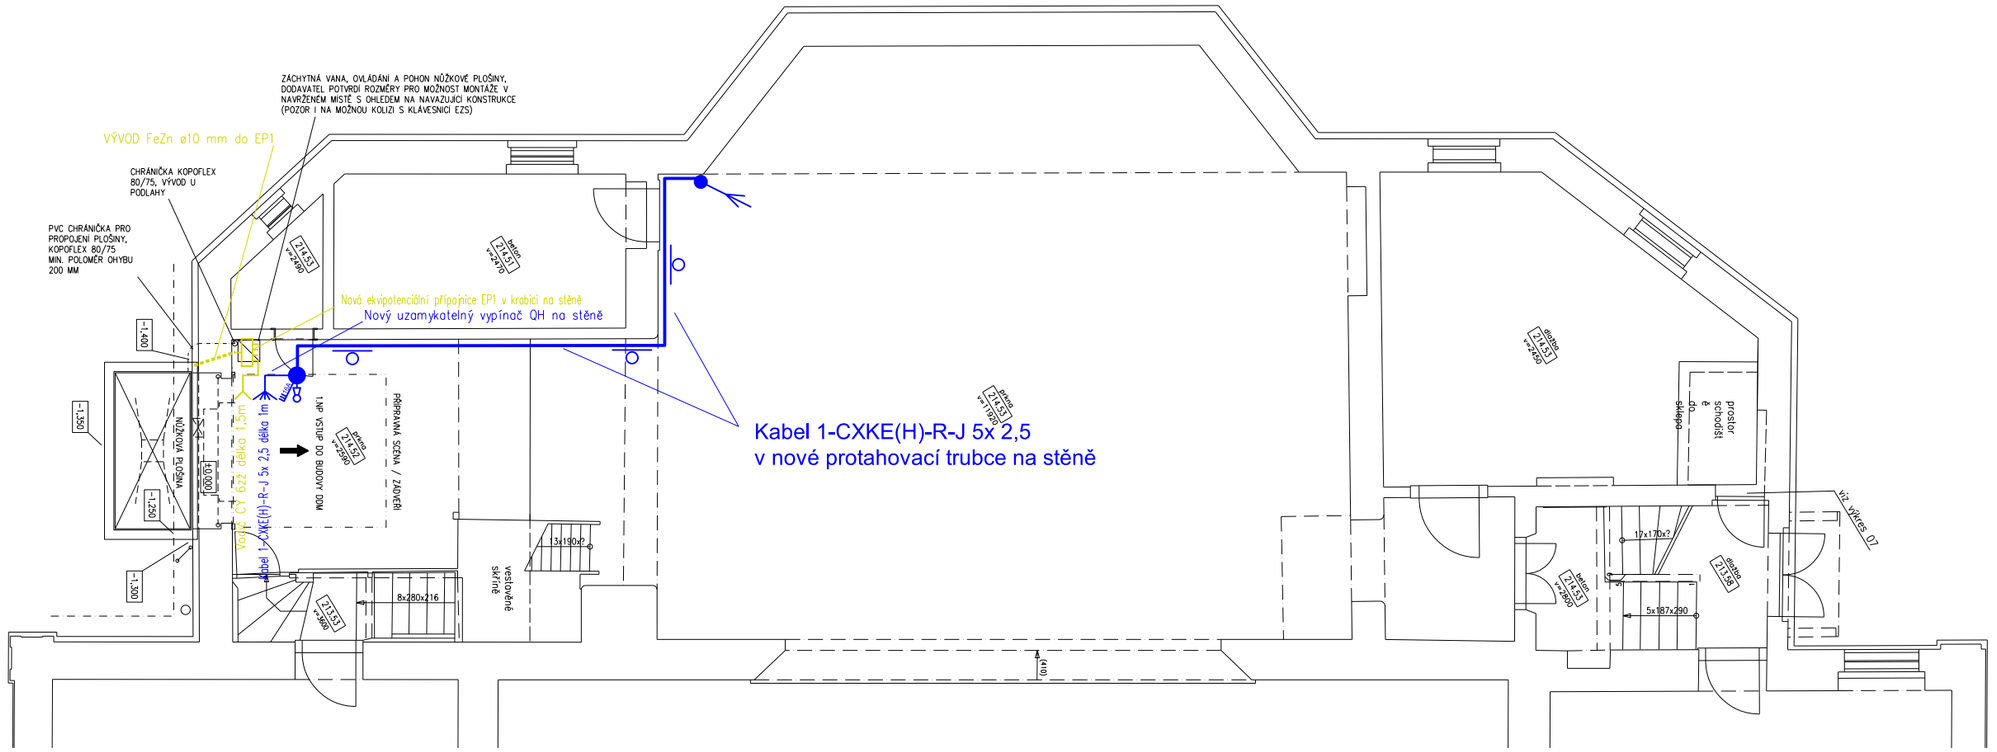

EP	Ekvipotenciální přípojnice
	Kabelové vedení v kabelovém žlabu
	Kabelové vedení v ochranné trubce
	Stoupací vedení
	Uzamykatelný trojpólový vypínač
	Vývod třífázový
	Vývod
	Rozvaděč

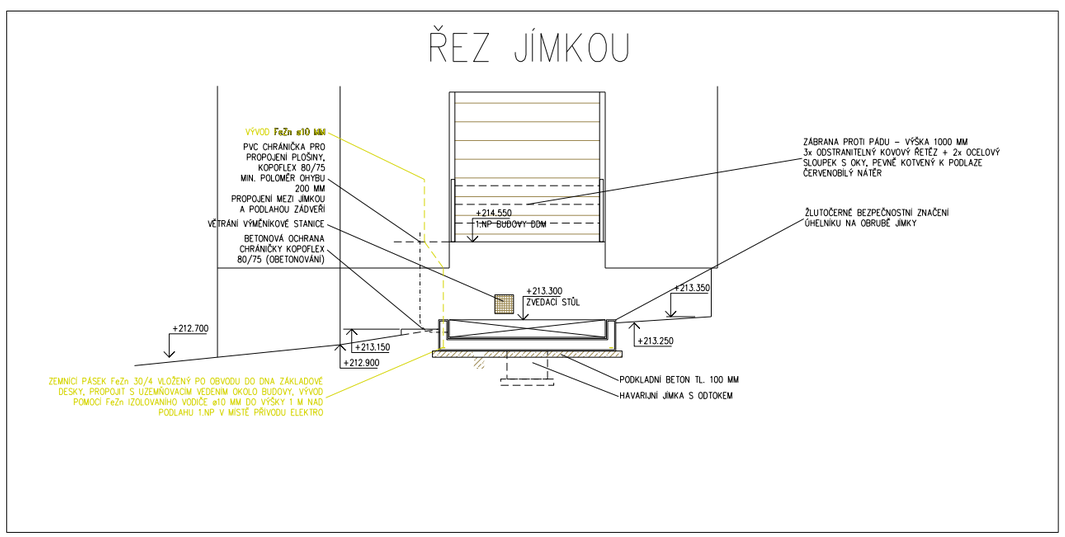

Rozvodná soustava - 3+PEN stř. 50Hz, 230/400/V TN-C-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.
-ochrana základní - základní základní izolací - dle přílohy A, čl. A1
- kryty nebo přepážkami - dle přílohy A, čl. A2
-ochrana při poruše - ochranné uzemnění a ochranné pospojování - dle článku 411.3.1
- automatické odpojení od zdroje - dle článku 411.3.2
-doplňková ochrana - proudovými chrániči - dle článku 415.1
-doplňující ochranné pospojování - dle článku 415.2
Ochrana před zkratovými proudy a před přetížením: pojistkami a jističi dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2
Stanovení vnějších vlivů - vnější vlivy určeny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Ing. Martin Outlý autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT-0400421

Digitálně podepsal Ing. Martin Outlý
Datum: 2024.09.09 19:27:19 +02'00'

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. OUTLÝ	ING. OUTLÝ	ALEŠ LINHART
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 02 KOLÍN	
MÍSTO STAVBY	ST.P.Č. 184/4 KÚ KOLÍN	

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS
Karlovo náměstí 75, 280 02 Kolín 2
IČO 11422131 email: projekce@o-pro.cz tel. 602495770

NÁZEV AKCE
KOLÍN, PRAŽSKÁ 161
NŮŽKOVÁ PLOŠINA PRO DDM

OBSAH
ELEKTROINSTALACE 1NP

FORMÁT	2A4
DATUM	06/2024
STUPEŇ	PDOS + DZS
MĚŘÍTKO	1:100
Č. VÝKR.	D.1.4.4b-001
Č. PARÉ	