

Ze dne: 29.04.2024  
Číslo jednací: 024070230936  
Vyřizuje: Olga Krčmářová  
Tel.: 607 301 906  
Datová schránka: 7tdtvt  
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz  
Datum: 22.05. 2024

drawING project, s.r.o.  
Ing. Jan Lipovčan  
Štítarská č.p. 114  
280 02 Kolín II

**Kolín parc. č. 131/2, 131/3, 138/2, 142/1, 142/2, 142/3, 142/7, 142/9, 161/1, 1731, 184/3, 2805/9, 2808/3, 2808/7, 2809/ ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci „Rekonstrukce ulice Kutnohorská, Kolín“ - STAVBA. (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Kolín, Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí, č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod a jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí. Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

Předložená projektová dokumentace pro vydání společného stavebního povolení řeší Rekonstrukci ulice Kutnohorská v Kolíně. Předmětem předložené projektové dokumentace jsou tyto stavební objekty: SO 001 – Příprava území, SO 101 – Komunikace, ulice Kutnohorská, SO 102 – Dopravně inženýrská opatření, SO 401 – Veřejné osvětlení, SO 402 – Městský kamerový a informační systém, SO 403 – Přeložka a připojení informačního systému, SO 801 – Sadové úpravy a SO 901 – Městský mobiliář.

Stavební objekty: SO 301 – Rekonstrukce kanalizace, SO 301 – Přípojky uličních vpustí a SO 303 Rekonstrukce vodovodu jsou předmětem samostatného vodoprávního povolení.

#### **S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:**

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín a.s. – pro vytyčení vodovodních řadů Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro vytyčení kanalizačních stok Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.
- Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav a šachet námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu, pokud dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety povrchů. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti Energie AG Kolín a.s. Následně požadujeme přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce.
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – pro vodovodní řad Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro kanalizační stoku Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz.

- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Výkopové práce v ochranných pásmech vodohospodářských sítí musí být prováděny ručně. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou folií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi Energie AG Kolín a.s. a před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem. – pro vodovodní řad Erik Horníček, tel: 777 145 107, erik.hornicek@energiekolin.cz, pro kanalizační stoku Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- V případě odkrytí nebo poškození vodohospodářských sítí okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel: 800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek studené vody nebo odvádění odpadních vod.
- V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření, nebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
- Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na vodohospodářských sítí nebo třetím osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
- Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
- Ke kolaudaci bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení obsahující polohu vysazených odboček dešťových vpustí ve formátu DGN, DWG.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem

  
**ENERGIE AG** 33  
Kolín a.s.  
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV  
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová  
technický pracovník dokumentace

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Kolín parc. č. 131/2, 131/3, 138/2, 142/1, 142/2, 142/3, 142/7, 142/9, 161/1, 1731, 184/3, 2805/9, 2808/3, 2808/7, 2809/1, 2809/10, 2809/13, 2809/4, 2809/5, 2809/7, 2809/8, 2809/9, 2900/1, 2900/56, 2900/57, 2900/58, 2900/60, 3043, 3065/1, 3473/1, 3473/2, 3473/7, 3480/2, 3485/3, 367, 368, 372, 374, 377, 387, 391/1, 393, 394/1, 4047, 428/1, 429, 430/1, 431, 438, 439, 440, 441, 7216, 743, 744/1, 745, 801/1



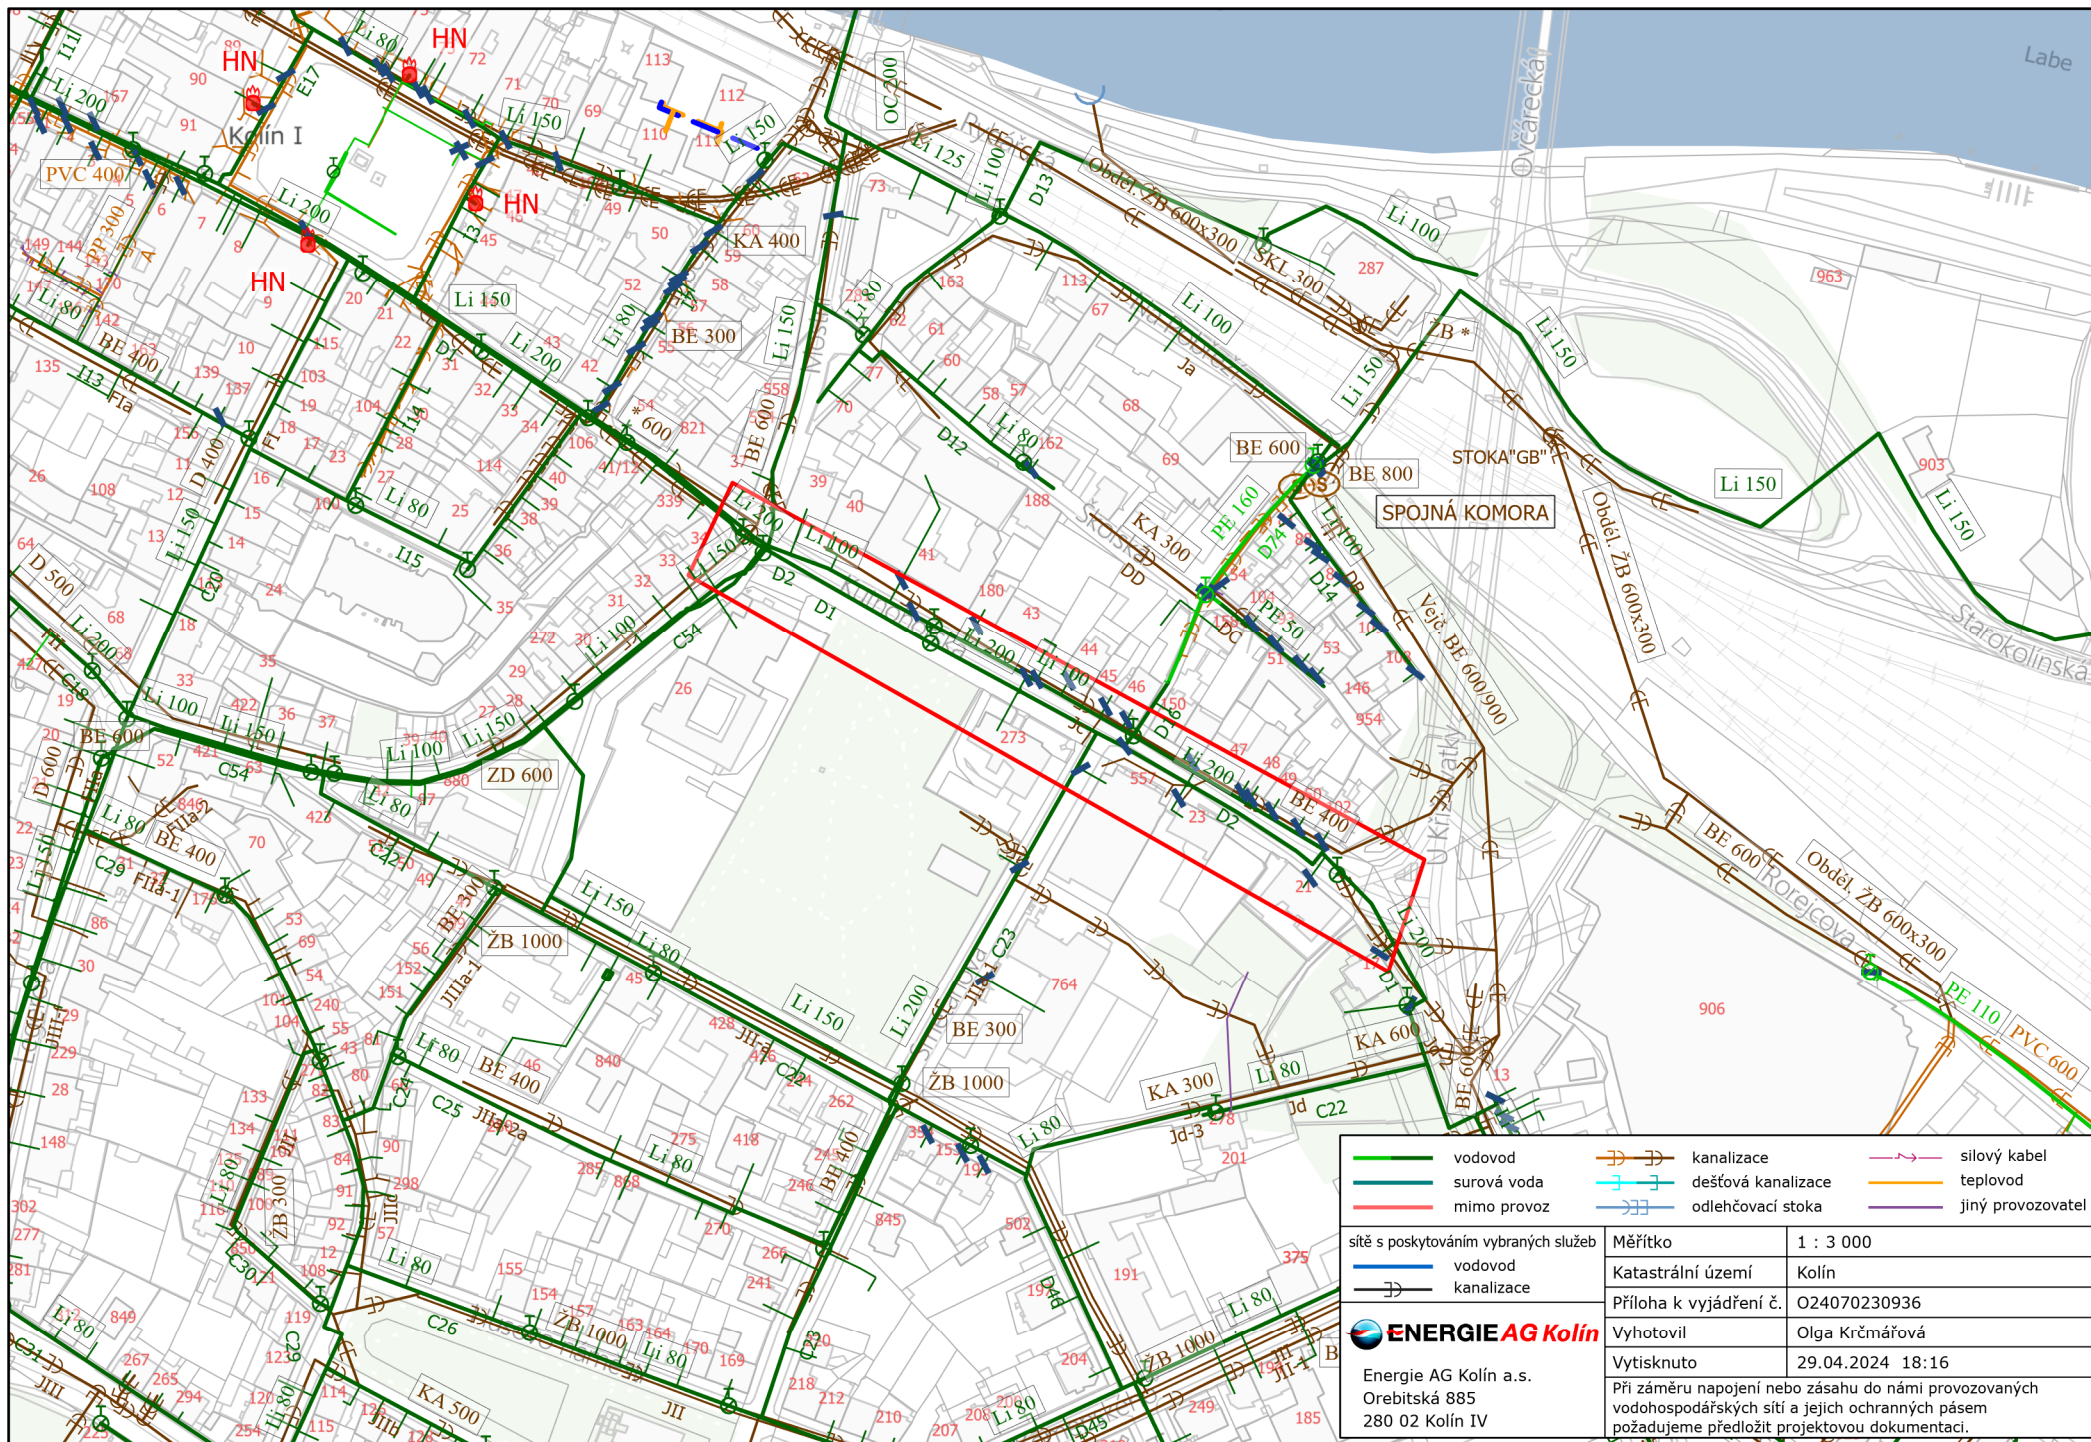

	vodovod		kanalizace		silový kabel
	surová voda		dešťová kanalizace		teplovod
	mimo provoz		odlehčovací stoka		jíný provozovatel

sítě s poskytováním vybraných služeb	Měřítko	1 : 3 000
	vodovod	Katastrální území
	kanalizace	Kolín
	Příloha k vyjádření č.	O24070230936
Energie AG Kolín a.s.	Vyhotovil	Olga Krčmářová
Orebitská 885	Vytisknuto	29.04.2024 18:16
280 02 Kolín IV	Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.	