



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 21.09.2023
Naše značka: VEKOL/20230921-001/ES

Timao s.r.o.

Pod Beránkou 2465/7
16000 Praha

Vyžuje: Ing. Miroslav Duris
Telefon: 721 446 619
E-mail: miroslav.duris@veolia.com
Datum: 25.09.2023

Vyřazení k existenci sítí a zařízením na sítích
provozovaných společností
Veolia Energie Kolín, a.s.

Název akce:	Kolín Boženy Němcové rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO, sadové úpravy	
Lokalizační údaje:	Okres:	Kolín
	Obec:	Kolín
	Název k.ú.:	Kolín
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze	
Kontaktní osoba:		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	777132509, pokorna@timao.cz	
Platnost vyřazení:	1 rok ode dne vyhotovení 25.09.2023	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

zařízení ve správě Veolia Energie Kolín, a.s.

Jedná se o:

Nadzemní a podzemní vedení tepelných sítí

Stanovisko NELZE použít pro jednání s orgány státní správy ve věci územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít například pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeném územním řízení, ohlášení, stavebním řízení, společném územním a stavebním řízení, ve veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby nebo pro oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského zařízení, v rámci ochranného pásma a rovněž v rámci bezpečnostního pásma stanoveného dodavatelem, během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1/3

Veolia Energie Kolín, a.s.

Sídlo: Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B1523.
IČO: 45148091, DIČ: CZ45148091
Tel.: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů:
kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001
a managementu hospodaření s energií
dle ČSN EN ISO 50001



- Předem písemně nebo telefonicky oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu tepelných sítí pověřenému pracovníkovi Veolie a požádat jej o odsouhlasení provedených prací. Požadavek je neprodleně splnit v případě, kdy dojde k zásahu do pískového lože, nebo obnažení vedení, k posouzení vzniklé situace. Požadavek je neprodleně splnit v případě, kdy dojde k obnažení železobetonového kanálu, k posouzení vzniklé situace.
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytyčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
- Na vytyčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládán žádný stavební materiál ani zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení.
- Stavba nesmí omezit přístup pracovníků Veolie Energie ČR, a.s. k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav. Z tohoto důvodu si Veolia Energie ČR, a.s. vymezuje rovněž bezpečnostní pásmo okolo vnitřních rozvodů RTZ 2,5 m.
- Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. 800 800 860.

U podmínek dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zaměřeno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Sít' v terénu vám vytyčí odpovědný pracovník

Kolín - Bc. Jiří Fiala, tel.604702405, jiri.fiala@veolia.com

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.


Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing. Jaroslav Rezek

Výkonný editel společnosti

E-mail: jaroslav.rezek@veolia.com

1. příloha - situace

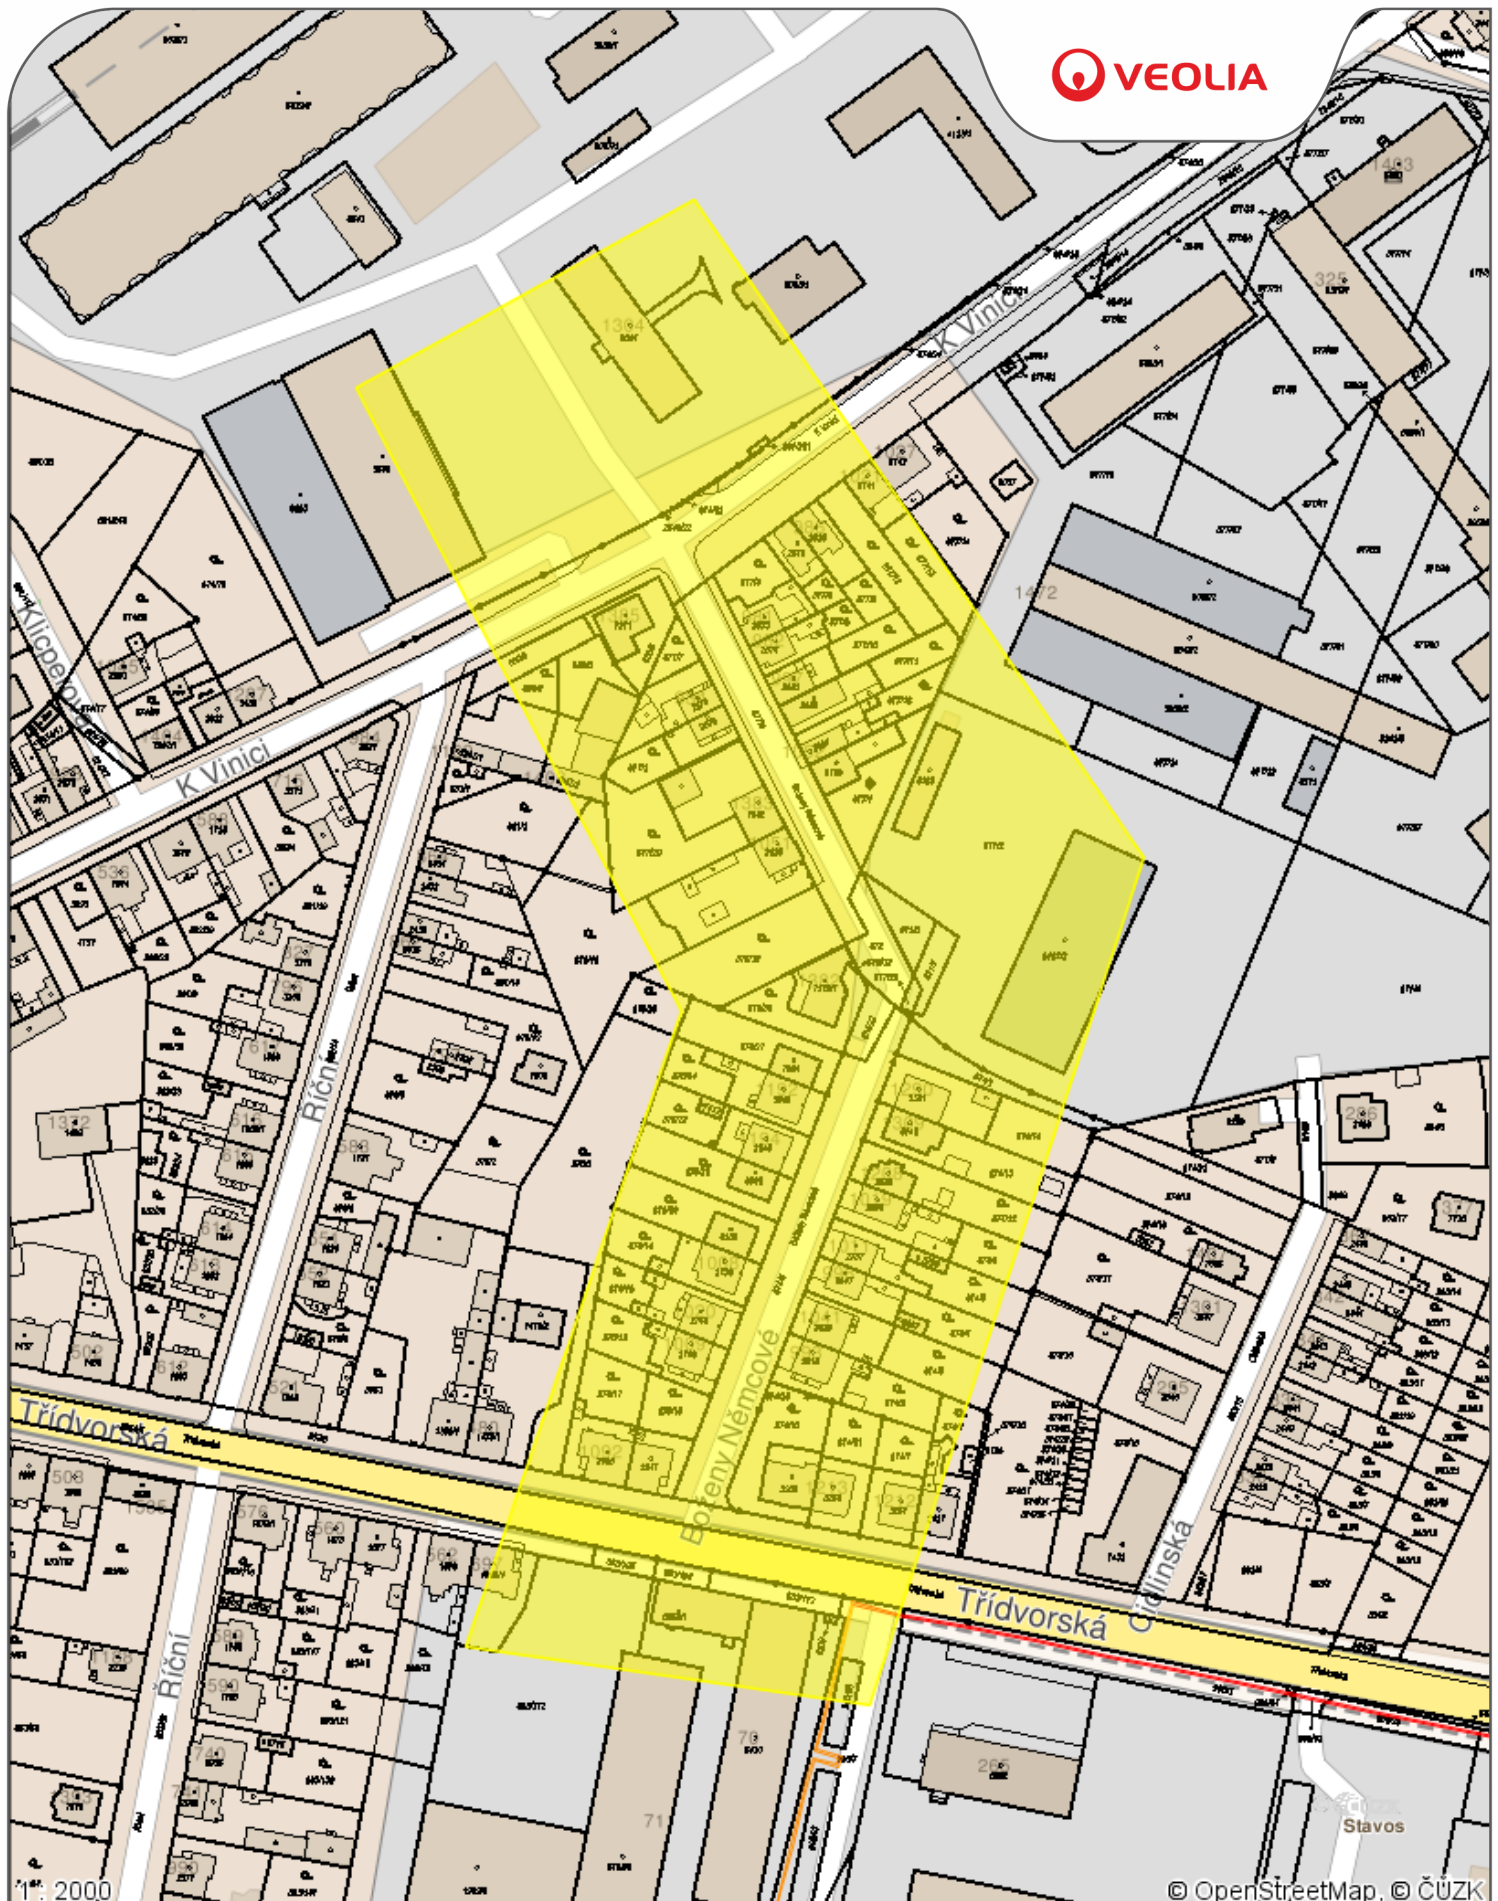

Příloha .1

Datum: 25.09.2023

Vypracoval: Ing. Miroslav Štěrba

Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty