

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:


3~+ PEN, 3x400/231 V, 50Hz, TN-C-S  
MÍSTEM ROZDĚLENÍ VODIČE PEN NA VODIČE PE A N JE SVORKOVNICE STOŽÁROVÉ VÝZBROJE.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  
POD KABELOVÉ LOŽE BUDE ULOŽEN ZEMNÍČÍ VODIČ FeZn ø 10mm, NA KTERÝ BUDOU STOŽÁRY PŘIZEMNĚNY.  
VODIČ BUDE SPOJEN SE STROJENÝMI ZEMNÍČI, VYSKYTUJÍCÍMI SE V TRASE VÝKOPU.

LEGENDA:

ZAŘÍZENÍ	STÁVAJÍCÍ	NOVÉ
KABELOVÉ VEDENÍ VO		
ZEMNÍČÍ VEDENÍ VO		
STOŽÁR VO SE SVÍTIDLEM		
KOMUNIKACE		

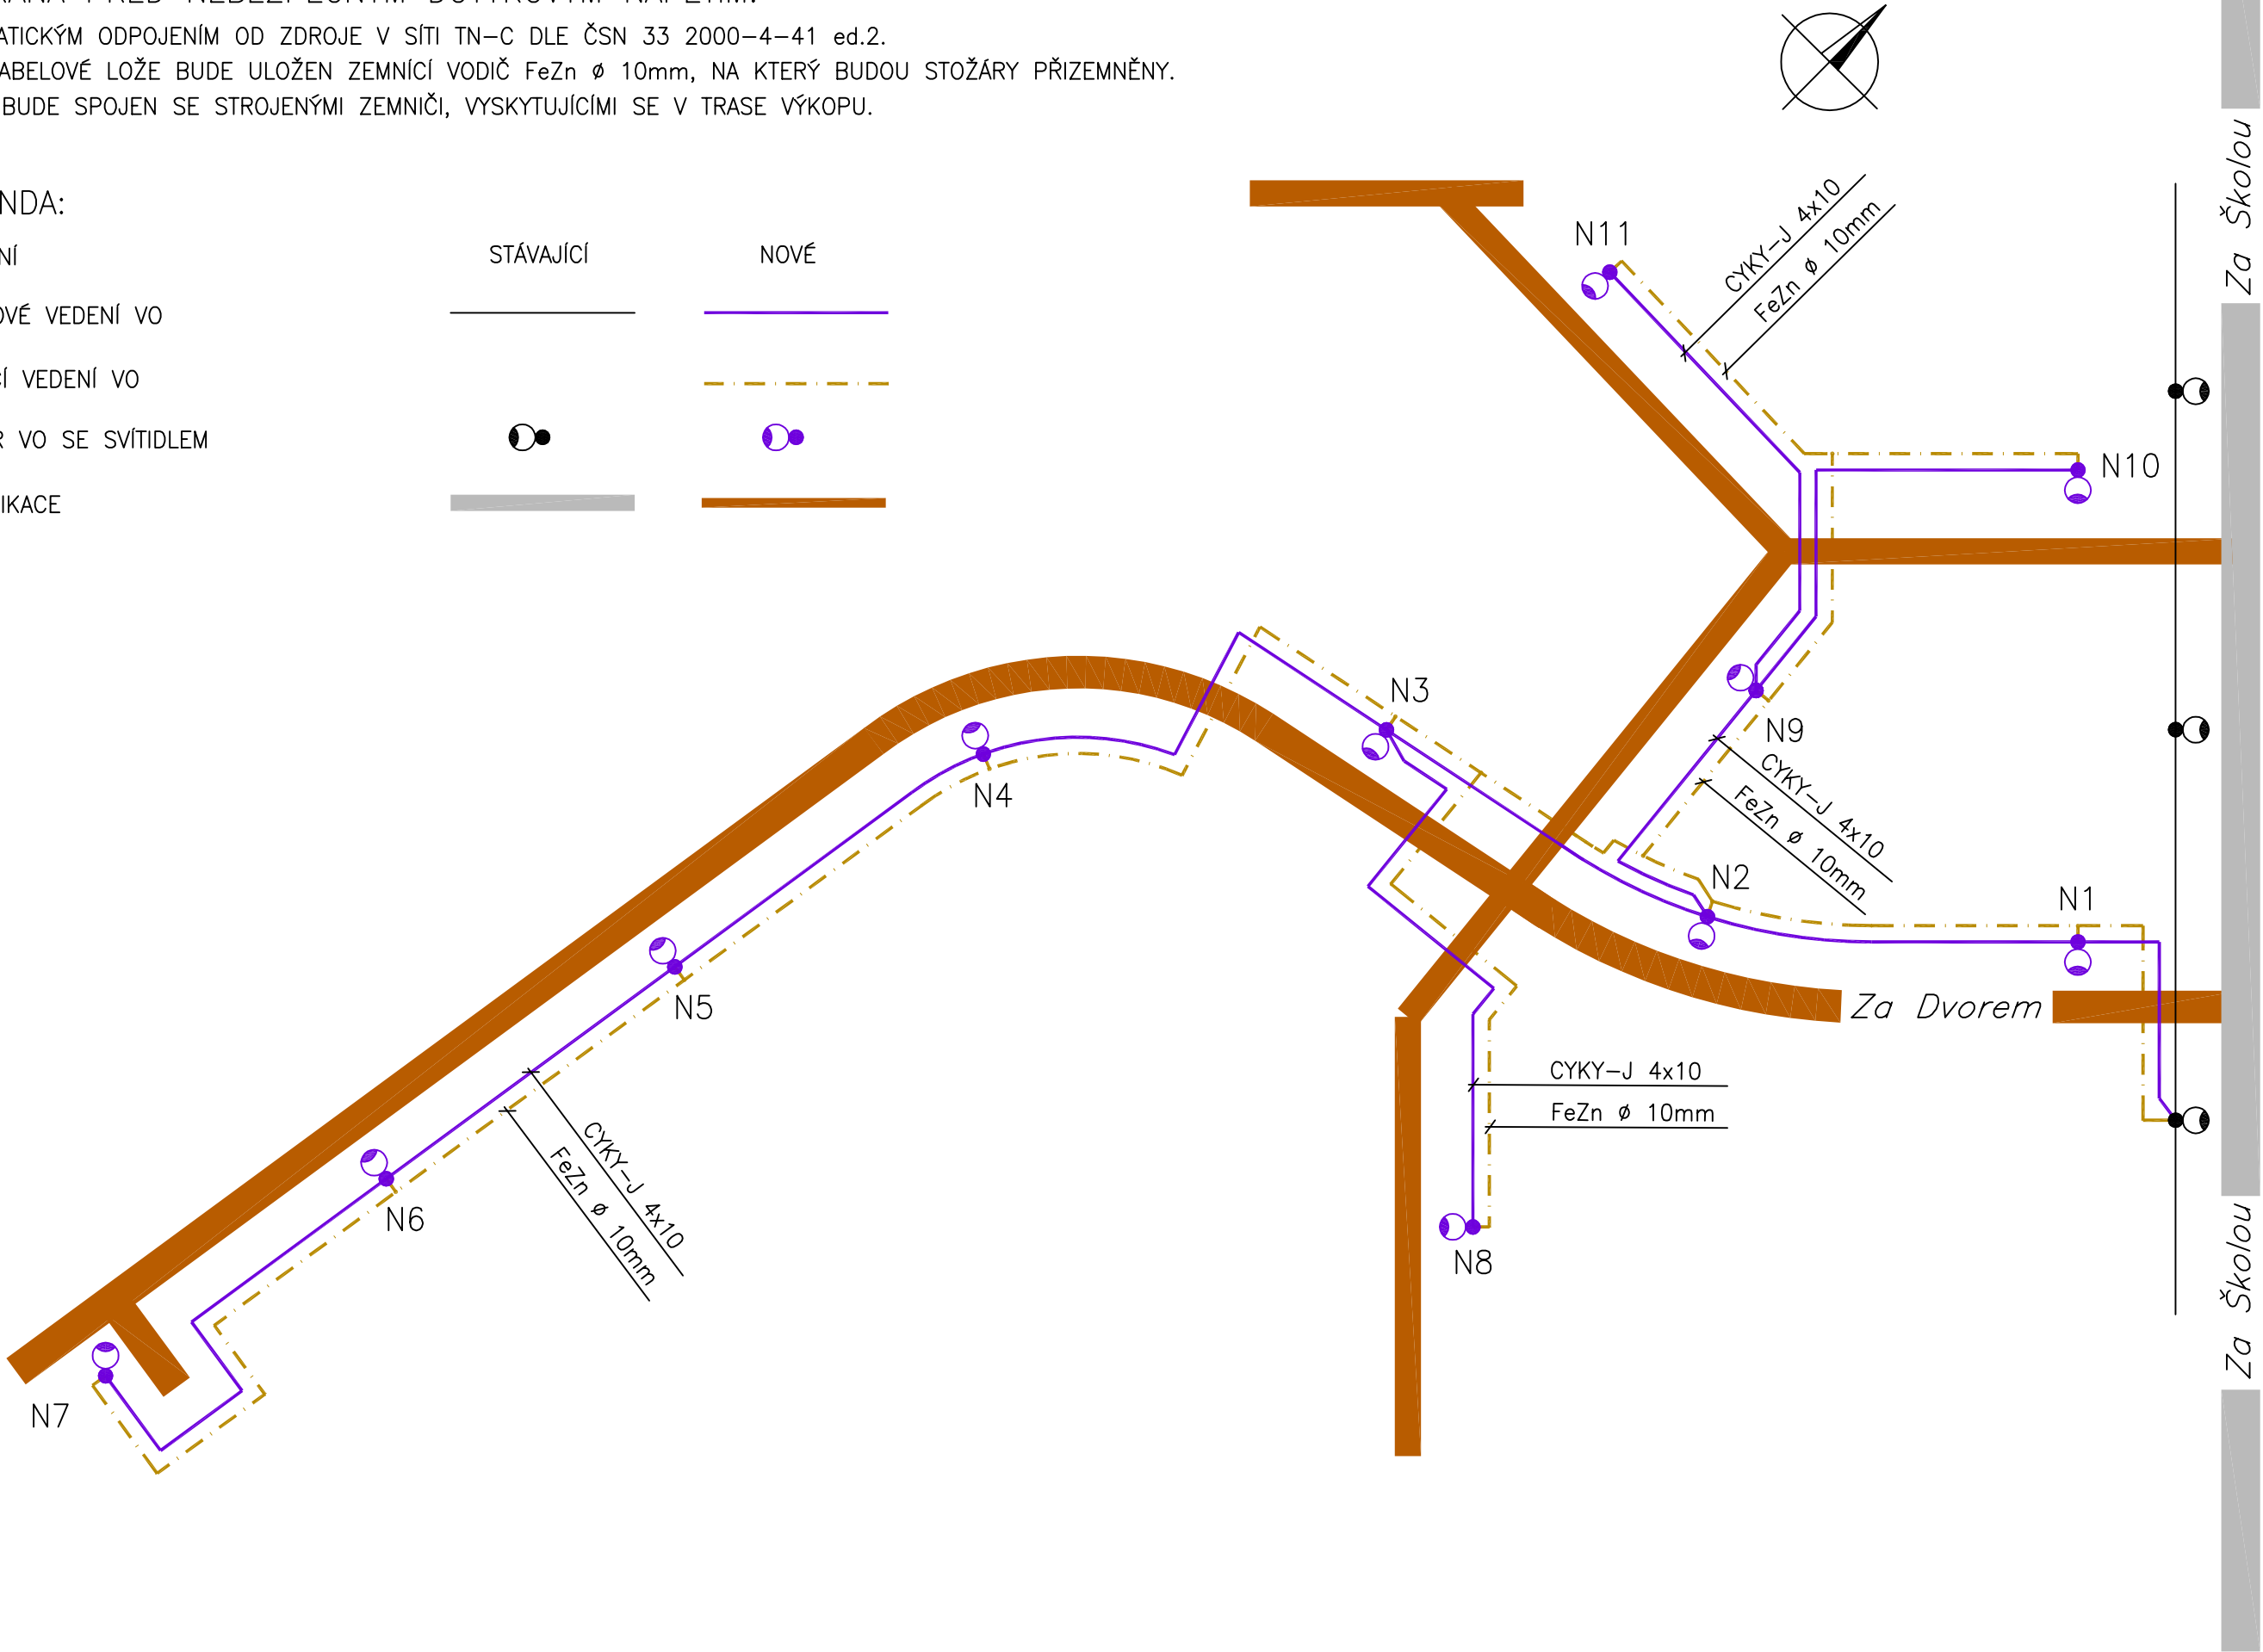

Souřadnicový systém JTSK Výškový systém Bpv

<b>Sdružení IPM, s.r.o.</b>				
NA JAROVĚ 4, 130 00 PRAHA 3 tel. 272 704 442, e-mail: sdruzeni.ipm@tiscali.cz ipmipm@volny.cz				
Odp. projektant	Vypracoval	Přezkoušel	<div>ČÍSLO ZAKÁZKY IPM/S-009/2014</div> <div>ARCH. ČÍSLO IPM16004</div>	
Ing. Vladimír Kočí	Ing. Stanislav Krupička	Ivo Spilka		

FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, kapal@fanit.cz			Pare:
HIP	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal	viz. kooperant	viz. kooperant	
Místo stavby: Kolín	Katastr: K.Ú. Štítary u Kolína - 668249		
Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín			

Akce:	Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem Kolín-Štítary	Stupeň: DZS/DPS
		Datum: Únor 2016
Část:	B. Stavební část SO 401 - Veřejné osvětlení	Měřítko: - - -
		Formát: D3 3 x A4
Příloha:	Schéma	Číslo přílohy: B.7.4