


**POZN.:**  
ROZMĚR A POLOHA JÍMKY JE PŘEDPOKLÁDANÁ A VYCHÁZÍ Z POSKYTNUTÝCH VÝKRESŮ Z ARCHÍVU STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOLÍN.  
JÍMKA JE NEFUNKČNÍ A ZASYPANÁ SUTÍ - SUŤ NUTNO ODTĚŽIT.  
PERFORACE DNA JE Z DŮVODU ODTOKU SRÁŽKOVÝCH VOD.  
PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP JE MOŽNO POUŽÍT ZEMINU ZE STÁVAJÍCÍ LOKALITY. HUTNIT PO MALÝCH VRSTVÁCH tl. max. 150mm.  
ÚNOSNOST ZÁSYPU MUSÍ BÝT SHODNÁ JAKO POD KOMUIKACÍ (viz SO101).  
VÝSLEDKEM DEMOLICE, ZÁSYPU A HUTNĚNÍ TOHOTO OBJEKTU JE PŘÍPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ PRO SO101.

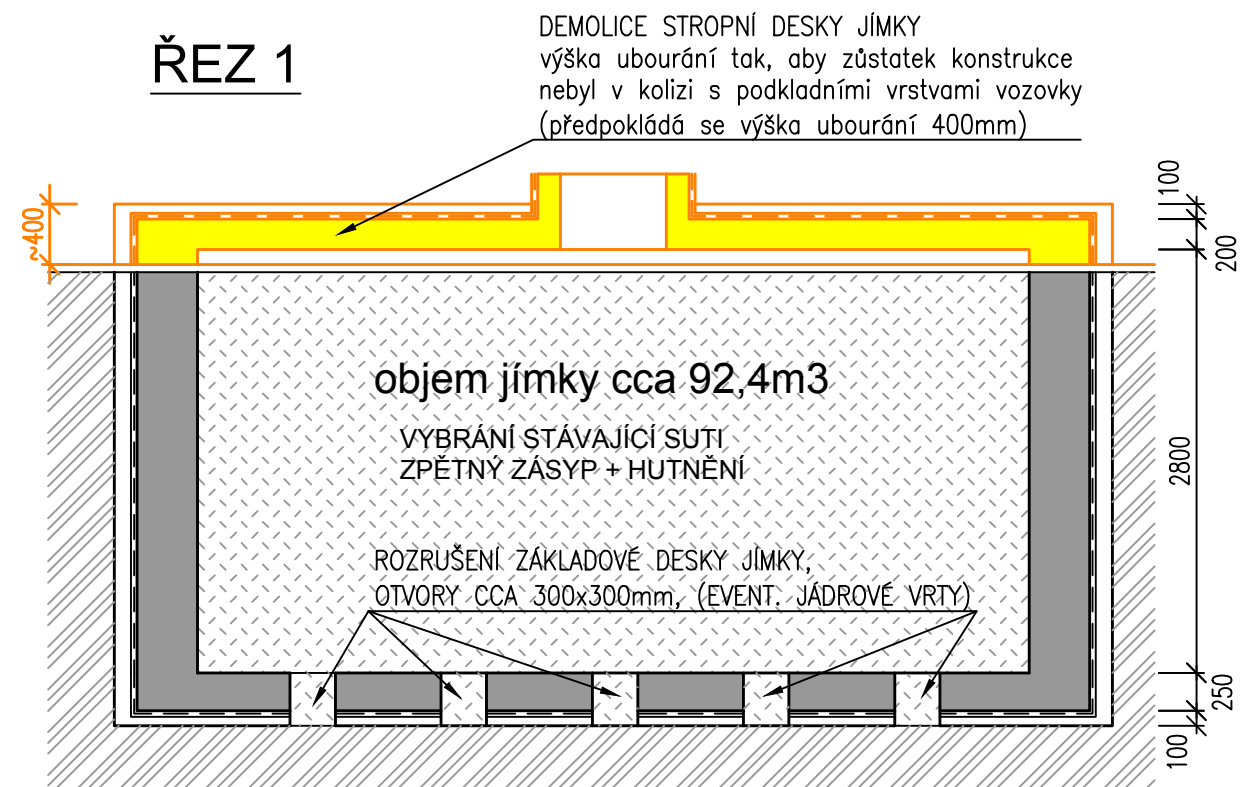

Souřadnicový systém JTSK			Výškový systém Bpv	
FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, kapal@fanit.cz			Pare:	
HIP	Odpovědný projektant:	Vypracoval:		
Ing. Tomáš Kapal	Ing. Jan Lipovčan	Ing. Jan Lipovčan		
Místo stavby: Kolín	Katastr: K.Ú. Štítary u Kolína - 668249			
Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín				
Akce:	Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem Kolín-Štítary		Stupeň:	DZS/DPS
Část:	B. Stavební část SO 701 - Demolice stropní desky jímky		Datum:	Únor 2016
Příloha:	Stavební úpravy jímky		Měřítko:	1:50
			Formát:	2xA4
			Číslo přílohy:	B.12.4