


Vzorové uložení žlabu

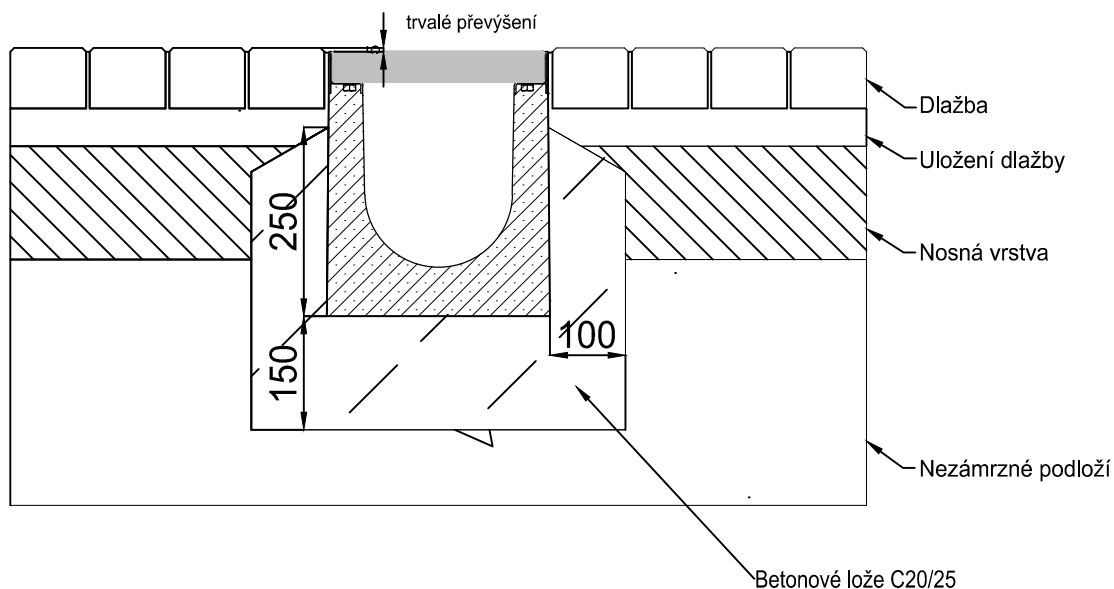

Pozn.

1. budou použity betonové žlaby se skelnými vlákny (případně je možné použít i žlaby z polyesteru vyztuženými skelnými vlákny pro třídu zatížení A15-D400
2. žlab u garáží bude proveden ve spádu dna.
3. mřížky budou minimálně pro zatížení C250.
4. přesný kladečský plán žlabů je nutné konzultovat s vybraným výrobcem

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov, kapal@fanit.cz			Pare:
HIP	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	
Místo stavby: Kolín	Katastr: K.Ú. Štítary u Kolína - 668249		
Investor: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín			

Akce:	Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem Kolín-Štítary	Stupeň:	DZS/DPS
		Datum:	Únor 2016
Část:	B. Stavební část SO 101 - Ulice Za Dvorem	Měřítko:	1:100
		Formát:	1 x A4
Příloha:	Výkres odvodňovacího žlabu	Číslo přílohy:	B.2.8