VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	**Město Kolín**	**Vodohospodářské sdružení Kolín**
Sídlo zadavatele:	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín	Havelcova 70, 280 02 Kolín III
IČO:	00235440	61882976
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka	Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku, Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku
Název veřejné zakázky:	**Rekonstrukce ul. Okružní mezi ul. Ovčárecká a ul. Veltrubská, Kolín V – kanalizace, komunikace, vodovod, veřejné osvětlení a sadové úpravy**	

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

V objektu SO 101 jsou uvedeny položky:

06082025	Demontáž autobusového přístřešku včetně odvozu na skládku investora	komplet	2,000
07082025	Dodávka a montáž BUS přístřešku dle požadavku investora	komplet	2,000
08082025	Kořenová bariéra dodávka a montáž	komplet	58,000
13082025	Dodávka a montáž elektrického označníku BUS	komplet	2,000

Můžeme poprosit o podrobnější popis k těmto položkám, aby došlo ke správnému hodnotnému nacenění.

Odpověď:

06082025 Demontáž autobusového přístřešku včetně odvozu na skládku investora

Jedná se o stávající autobusové přístřešky

07082025 Dodávka a montáž BUS přístřešku dle požadavku investora

BUS přístřešky jsou popsány v D.1.1.1.2. Situaci pozemní komunikace, D.1.1.1.1. Technická zpráva.

08082025 Kořenová bariéra dodávka a montáž

Je popsáno ve stavebním objektu SO 801 Sadové úpravy, D.1.8.1.1. Technická zpráva – (**Ochrana sítí -** Jako opatření k ochraně sítí (středotlakých a nízkotlakých plynovodů, kanalizace) bude mezi plynovody a kořenový systém vložena certifikovaná protikořenová fólie o délce 1,5 m a hloubce 1,4 m (např. ROOTCONTROL).

13082025 Dodávka a montáž elektrického označníku BUS

Jedná se o přípravu na osazení elektrického označníku, dodání a montáž zajistí investor stavby.

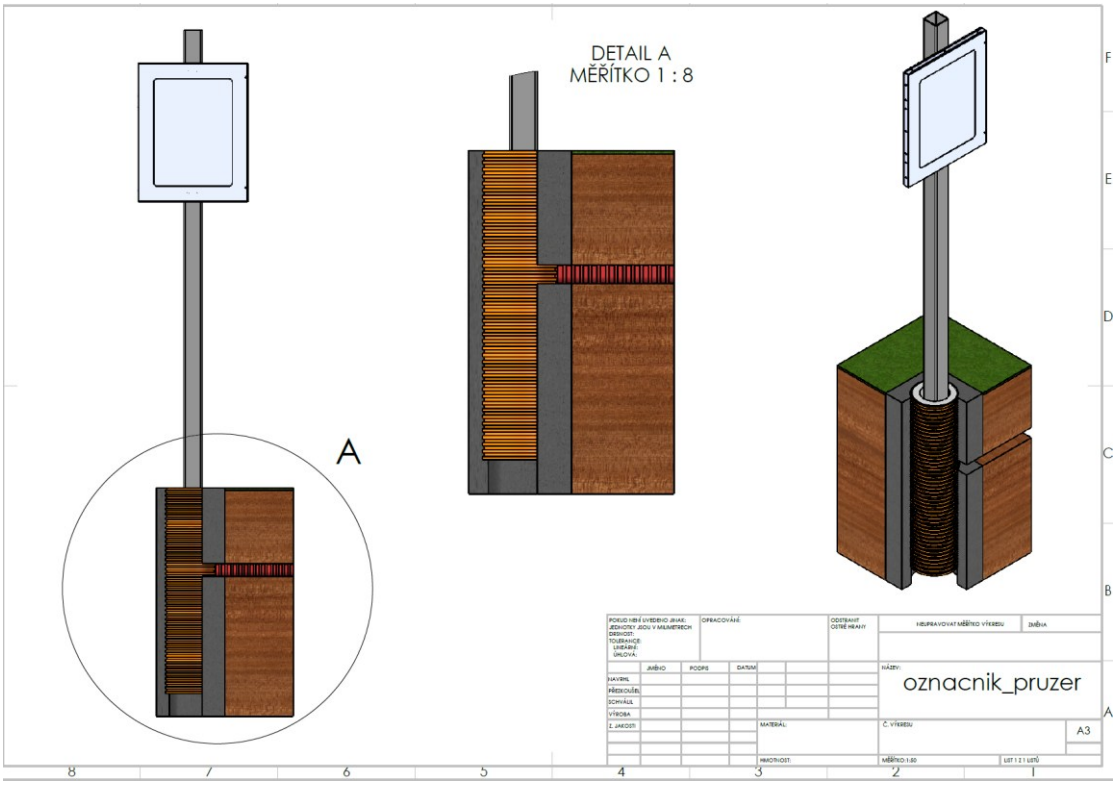

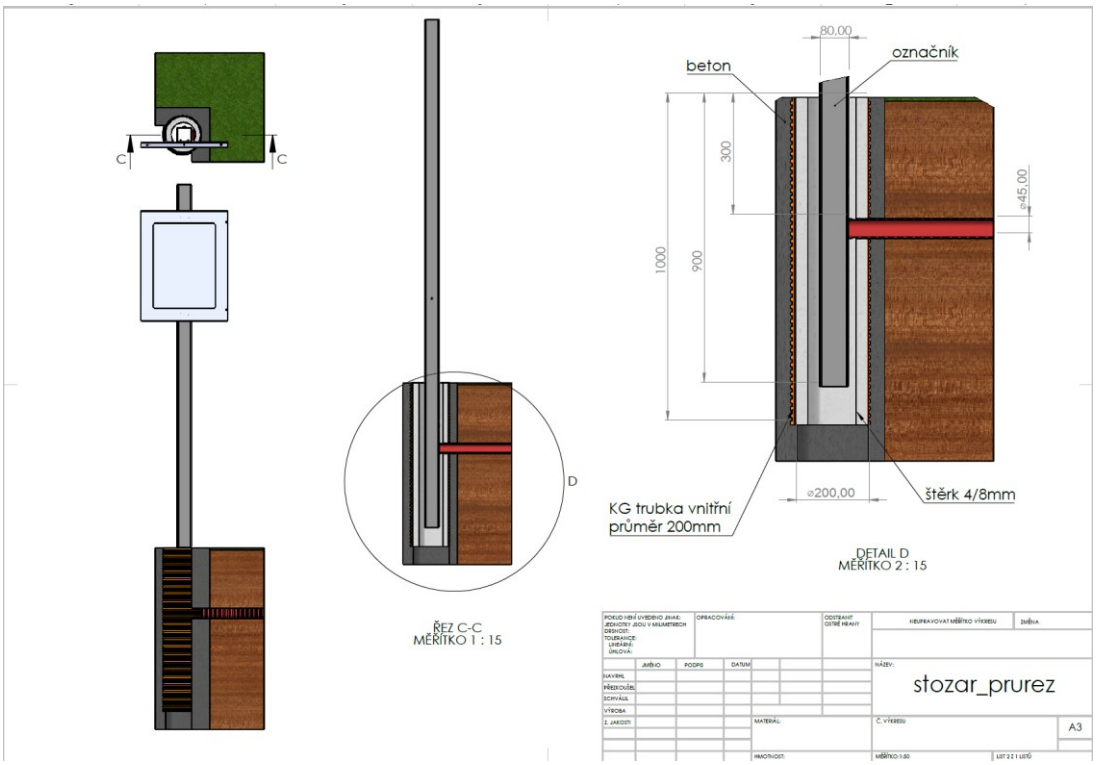

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.
Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín (mukolin.cz)

V souvislosti s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2 nedochází k prodloužení lhůty pro příjem nabídek.

V Kolíně dne 15. 7. 2026

Město Kolín
Mgr. Alena Hrabalová