




A - KABELY S MECHANICKOU OCHRANOU

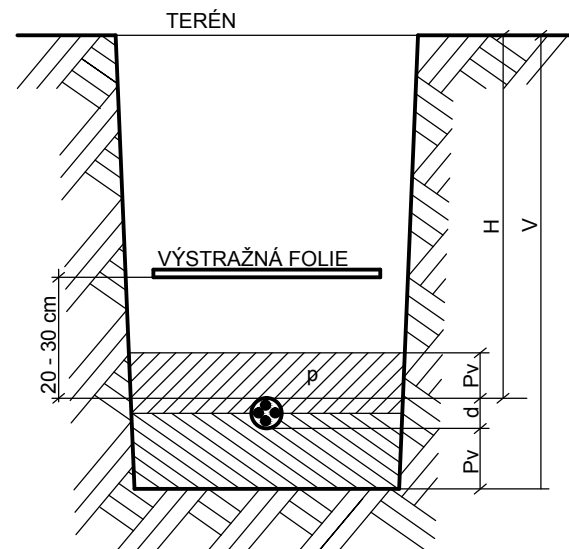


B - KABELY BEZ MECHANICKÉ OCHRANY

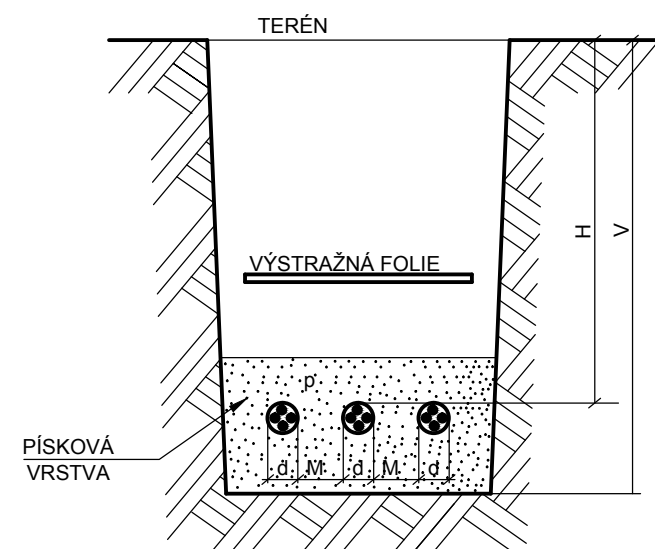


C - KABELY VEDLE SEBE V JEDNÉ POLOZE

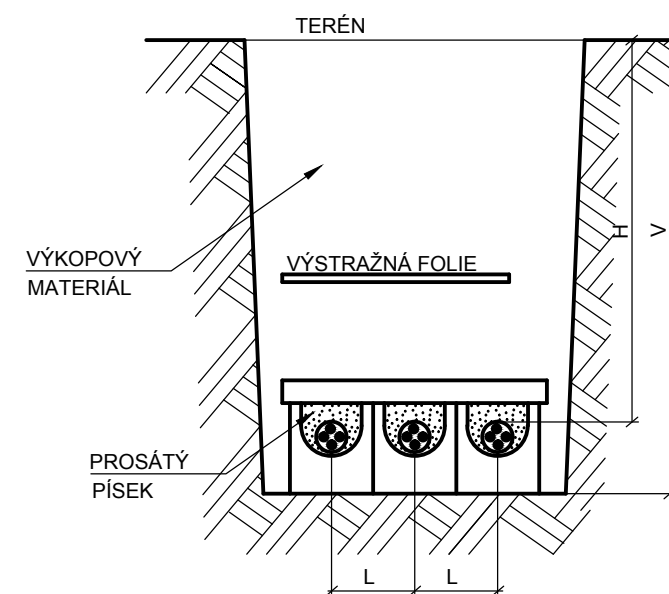

D - KABELY ULOŽENÉ DO TVÁRNICOVÝCH ŽLABŮ

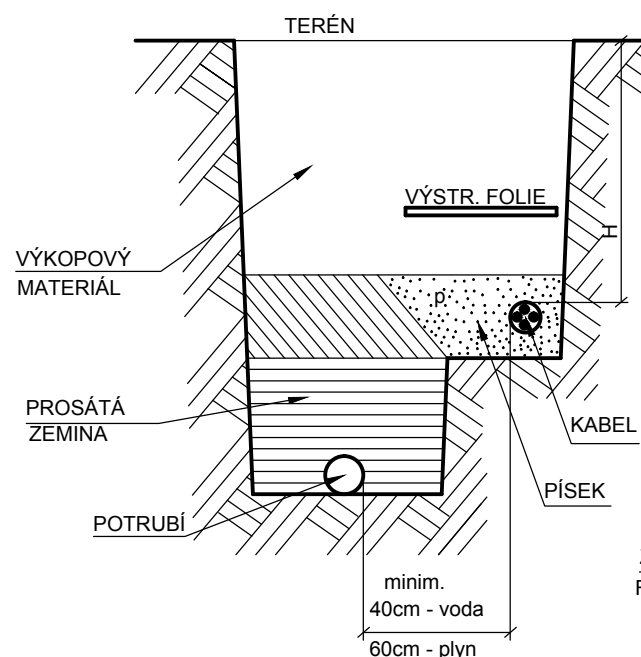


E - KABELY ULOŽENÉ SOUBĚŽNĚ S POTRUBÍM

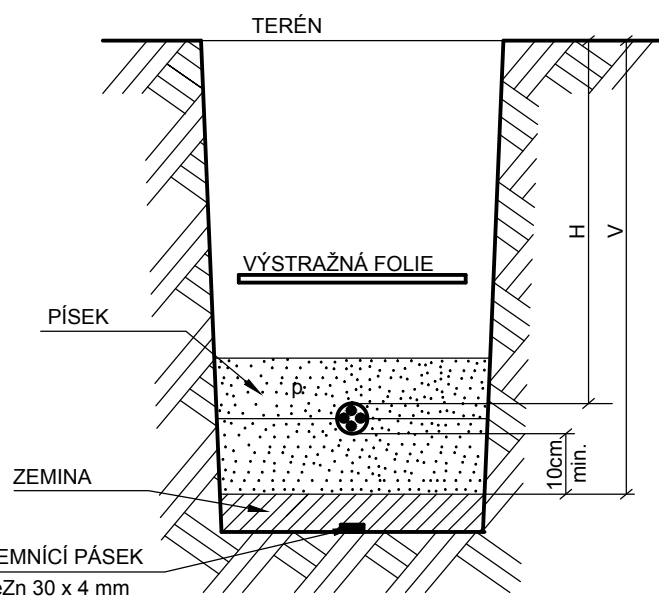

E - KABELY ULOŽENÉ SE ZEMNÍČEM

Kabely budou uloženy v tech. pásu s min zakrytím 700mm.
Pod komunikacemi a přejezdovými plochami budou uloženy kabely v hl. s min. zakrytím 1000mm. Tam, kde nelze těchto hloubek dosáhnout budou kabely uloženy do ochr. trubek nebo kabelových žlabů.
Při ukládání nutno respektovat prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005.
Pro uzemnění el. zař. odběratele bude využita stávající zemní páska uložená ve společném výkopu s napájecím vedením v délce 50m, do které nezasahuje přeložka NN.

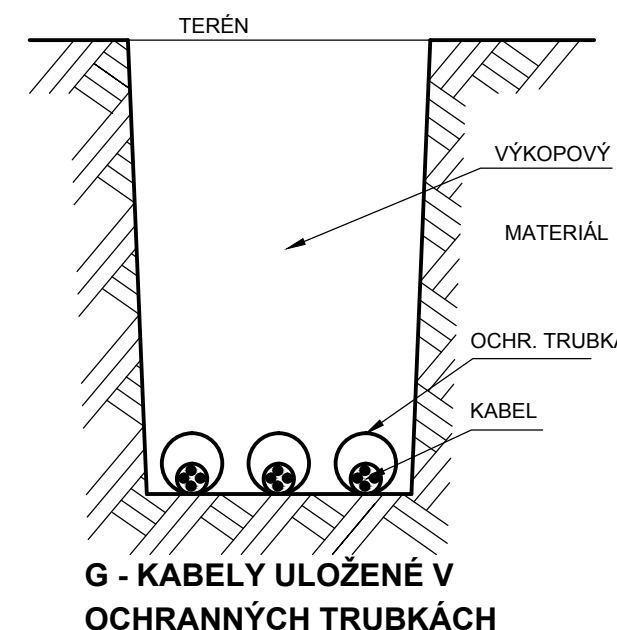

G - KABELY ULOŽENÉ V OCHRANNÝCH TRUBKÁCH

H - HLOUBKA ULOŽENÍ
V - HLOUBKA VÝKOPU RÝHY = H + d + Pv
Pv - PÍSKOVÁ VRSTVA norm. 8cm pro 1kV
p - PÍSKOVÉ LOŽE = d + 2Pv
d - VNĚJŠÍ PRŮMĚR KABELU

HLOUBKY ULOŽENÍ PODLE DRUHU NAPĚTÍ
A TERÉNU, VZDÁLENOSTI KABELŮ MEZI SEBOU, JSOU DÁNY TECH. NORMOU ČSN 73 6005
PRO KLADENÍ KABELŮ PLATÍ ČSN 33 2000-5-52

STAVEBNÍK:	MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78 280 12 KOLÍN I IČ: 00235440	ING.JOSEF DOLEŽAL MAŠKOVA 260 588 56 TELČ II	
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ		
OBEC:	OVČÁRY (533572)		
KATASTR:	OVČÁRY U KOLÍNA (717096)		
STAVBA:	PRŮMYSL OVÁ ZÓNA KOLÍN - OVČÁRY SEKTOR E - KANALIZACE, VODOVOD	DATUM:	02/2016
OBJEKT:	PŘELOŽKA KOMUNIKACE A PŘÍPOJKY NN	KONTROLOVAL:	DUR/DSP
VÝKRES:	Způsoby uložení kabelů v zemi	ČÍSLO ZAKÁZKY	35916
		MĚŘÍTKO	1 : 1000
		ČÍSLO VÝKRESU:	35916P2. 1.4.3
		ZMĚNA:	