


VZOROVÝ ŘEZ

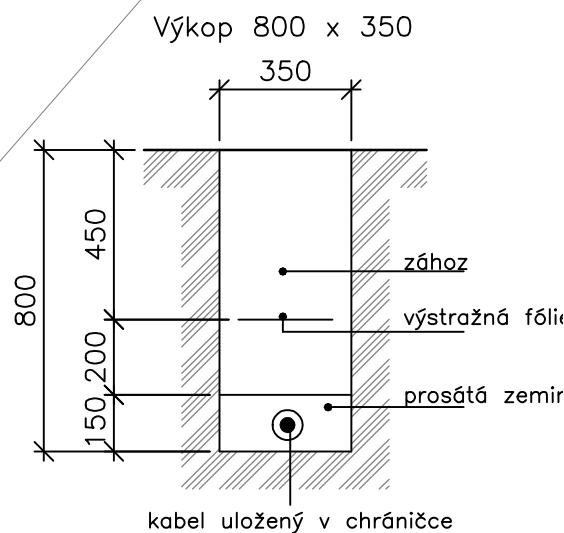

Prostředí:


Základní charakteristiky dle souboru ČSN 33–2000

Venkovní prostory:

AB8, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AS2, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 – zvlášť nebezpečné

Poznámka:

14 dní před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území. V místě stávajících sítí budou veškeré výkopové práce prováděny ručně, za dodržení všech podmínek obsažených ve vyjádřeních majitelů a správců jednotlivých sítí obsažených v dokladové části dokumentace.

VYPRACOVAL Josef Kreis	ODP.PROJ.PROFESE Josef Kreis	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Sylva CHMELOVÁ	 KREIS www.kreis.cz ... více než elektroinstalace	
KRAJ: Středočeský		OBEC: Kolín			
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín					
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Rimavské Soboty, p.č. 5598, Kolín II, k.ú. Kolín Elektroinstalace				FORMAT	1 A4
				DATUM	23.11.2016
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:200
				ZAK.CISLO: 160048	
Situační schéma – venkovní rozvody				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU 3