

Raisa, s. r. o.
Havlíčková 822
280 02 Kolín

Č.j.

Vyřizuje

V Kolíně dne

0000302

HN/ 023 / 17

Hněvsa / 321 737 196

23.1.2017

Věc:

VYJÁDŘENÍ K AKCI: **Kolín - ulice Pod Vinicí, Rekonstrukce veřejného osvětlení**
MÍSTO: **Kolín - ulice Pod Vinicí**
STUPĚŇ PD: **SP**
PROJEKTANT: **Jiří Biško**
INVESTOR: **Město Kolín**

S realizací výše uvedené stavby souhlasíme za předpokladu, že budou splněny tyto naše podmínky:

Při realizaci dojde k souběhu a ke křížení s podzemními sítěmi v naší správě, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

Nejpozději před zahájením vlastních prací bude trasa našeho stávajícího zařízení vytýčena na místě. Vytýčení je nutno objednat u pana Horníčka, tel. 321 737 189, 777 145 107 a pana Konývky, tel. 603 557 122

V přiložené situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem na jejich vlastníky.



VODOS s.r.o.
Legerova 21, 280 02 Kolín III.
IČ: 47538457 - DIČ: CZ47538457



Ing. Alexandr Novotný
jednatel

Toto vyjádření má platnost dva roky.

Příloha: přehledná situace se zákresem sítí

Všeobecné podmínky pro zahájení stavby


Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dní předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 metru po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojiždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodos s.r.o. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky
- h) každé jejich poškození neprodleně hlásit naší organizaci
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 73 6005
- j) eventuelní vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dní před požadovaným termínem p. Horníček Erik(provoz Kolín – 777 145 107), p. Nekvapil Roman(provoz okolních obcí – 603 557 121), pí. Ing. Seifertová Helena(provoz Kostelec nad Č. Lesy – 777 145 110) a p. Konývka Pavel(provoz kanalizace – 603 557 122). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, či že vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost neprodleně nahlásit výše zmiňovaným pracovníkům dle příslušného provozu

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,-Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,-Kč.

41/3

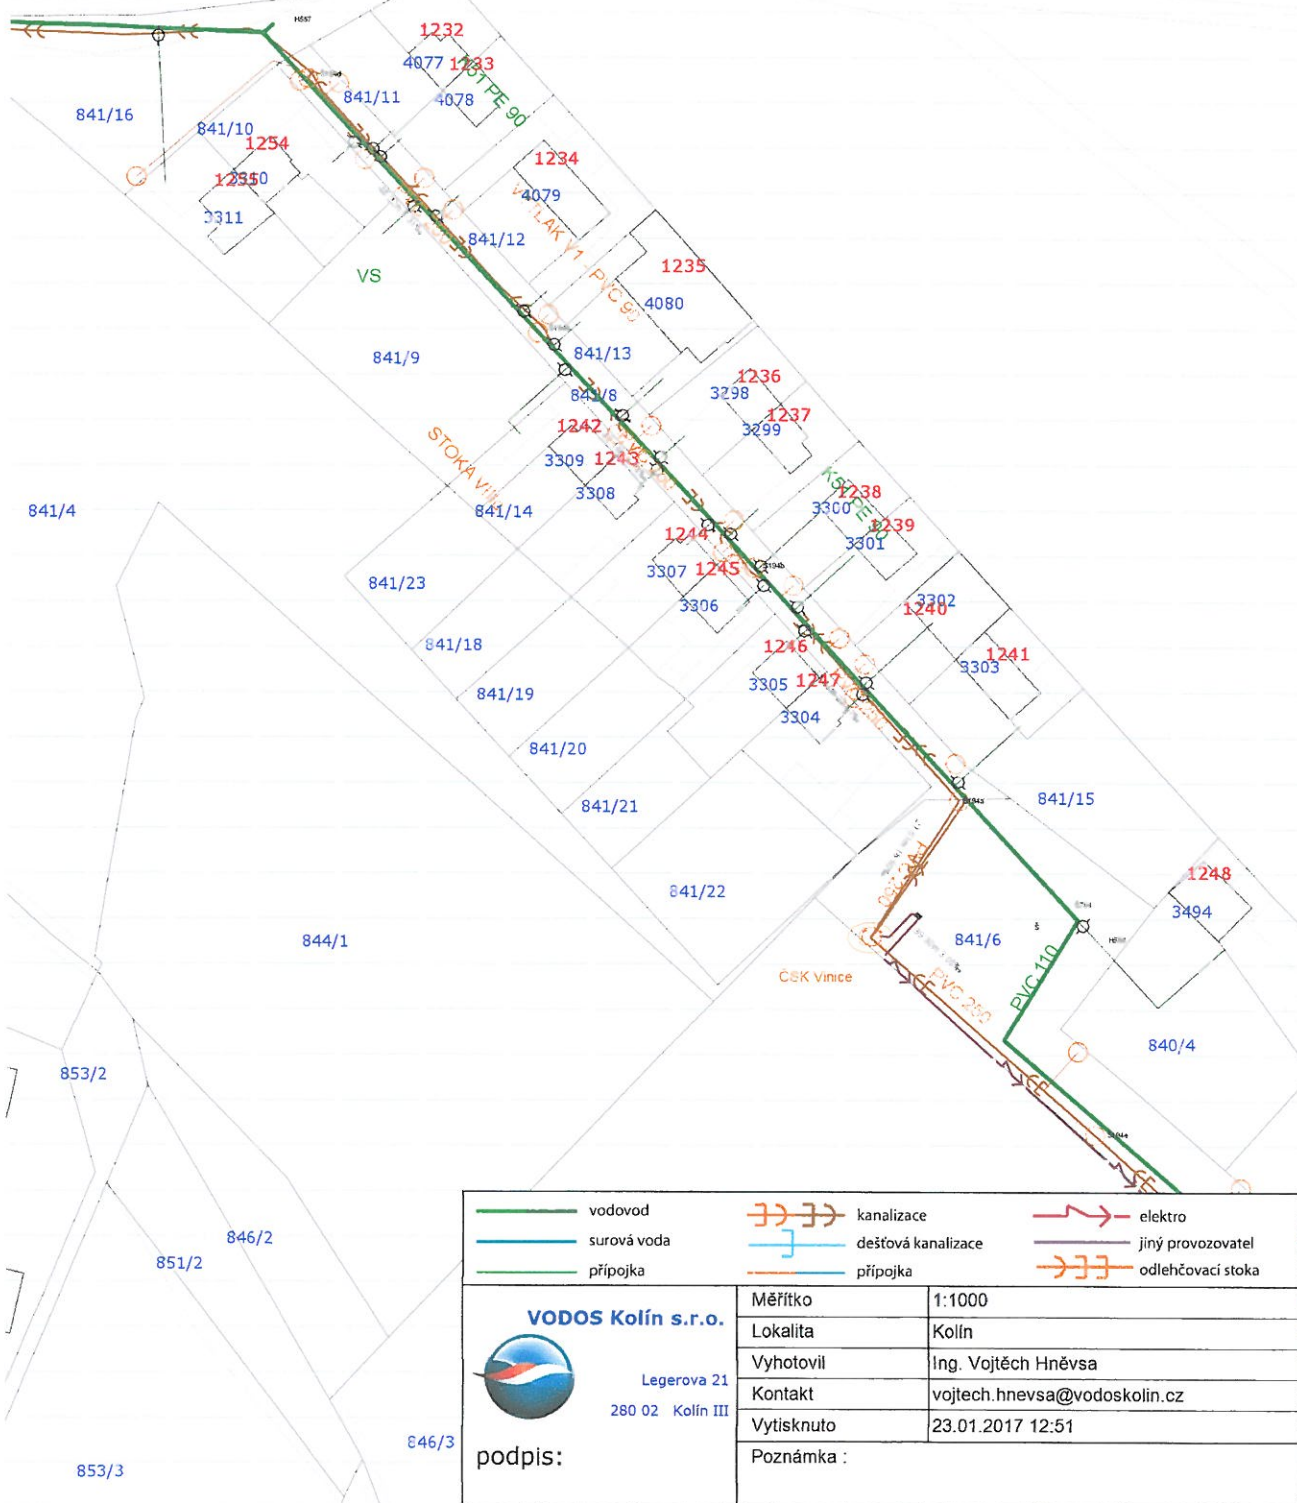



OR 620 393696CZ

VODOS s.r.o., Kolín	
Došlo dne:	18. 01. 2017
Přidělena:	000302/17
Čj.:	Přílohy: 1

VODOS KolínLegerova 21
280 02, Kolín III

V Kolíně 10.1.2017

Váš dopis zn.

Naše zn.

Vyřizuje/tel.

Biško / 602331982

Věc: Kolín – ulice Pod Vinicí, Rekonstrukce veřejného osvětlení ,**Žádost o vyjádření pro územní řízení**

Žádáme Vás o vyjádření k předloženému návrhu úložných tras kabelů a stožárů veřejného osvětlení, v rámci rekonstrukce sítě. Vyjádření spolu s orazitkováným situačním plánem bude přiloženo k Prováděcí dokumentaci (Rekonstrukce veřejného osvětlení Kolín.).

Předkládaný projekt řeší výstavbu úložné tras kabelů a stožárů veřejného osvětlení v majetku Města Kolín v k.ú. Kolín. Správce sítě technické infrastruktury v uvedené oblasti žádáme o sdělení podmínek, pro křížení a souběh Vašich zařízení s projektovaným podzemním kabelovým vedením.

Dále prosíme o poskytnutí průběhu Vašich IS v dotčené oblasti.

Název akce **Stavební úpravy místní komunikace v ulici Pod Vinicí, Město Kolín**
Rekonstrukce veřejného osvětlení

Investor : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02

Projektant a zmocněný zástupce: RAISA s.r.o., Jiří Biško

Místo stavby : Kolín ulice Pod Vinicí

Katastrální území: Kolín

Termín výstavby : 2017

**Účel stavby :**

Účelem stavby je rekonstrukce sítě veřejného osvětlení v k.ú. Kolín, vyvolaná investorem celé akce.

Technické řešení

V rámci akce dojde k pokládce nového sítě veřejného osvětlení a výměně a doplnění stožárů VO. Výstavba je navržena jako úložná do nových tras v prostoru zelených pasů, chodníků a komunikací. Součástí naší žádosti jsou přiloženy situační výkresy, do kterých byla navržena trasy zakreslena. Předpokládaná délka úložné trasy je cca 163 m.

Při projektování i výstavbě bude dodržena ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Ochranná pásma ostatních inženýrských sítí budou respektována. Vedení bude uloženo s min. krytím 0,4m v chodníku, 0,6 m volném terénu, při přechodu vozovek min. 0,9 - 1,2 m. Při přechodu vozovek a vjezdů do objektů bude vedení uloženo v chráničkách. Při realizaci bude okolní zeleň chráněna v souladu s normou ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech).

Při realizaci akce bude zachována bezpečnost práce a protipožární ochrana. Tz. bude dodržena průjezdnost a přístupnost z hlediska požární ochrany. Stavba se týká pouze stávajících objektů, kde je již protipožární ochrana řešena, nově se řešení omezuje na utěsňování nových prostupů použitím nehořlavých těsnících hmot a ochran kabelů, dle požadavků požární zprávy dotčeného objektu. Navržené vedení bude uloženo v chráničce FX třídy hořlavosti min „B“. Z tohoto materiálu bude veškeré kabelové příslušenství (spojky, průchod, záslepky atd.)

Po ukončení pokládky bude proveden zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách a po uplynutí doby potřebné k sesednutí záhozu bude provedena definitivní úprava kabelové rýhy a terén bude uveden do původního stavu.

S pozdravem

Jiří Biško

spol. s r. o.
RAISA
HAVLÍČKOVA 822, 280 02 KOLÍN 4
IČO: 43005071
DIČ: CZ43005071
- 3 -

Příloha: situační plán

Korespondenční adresa: **RAISA s.r.o., Havlíčkova 822, Kolín IV, 280 02**