


Detail uložení žlabů X100C–X200C
bricksloť – šterbinový žlab X100C–X200C

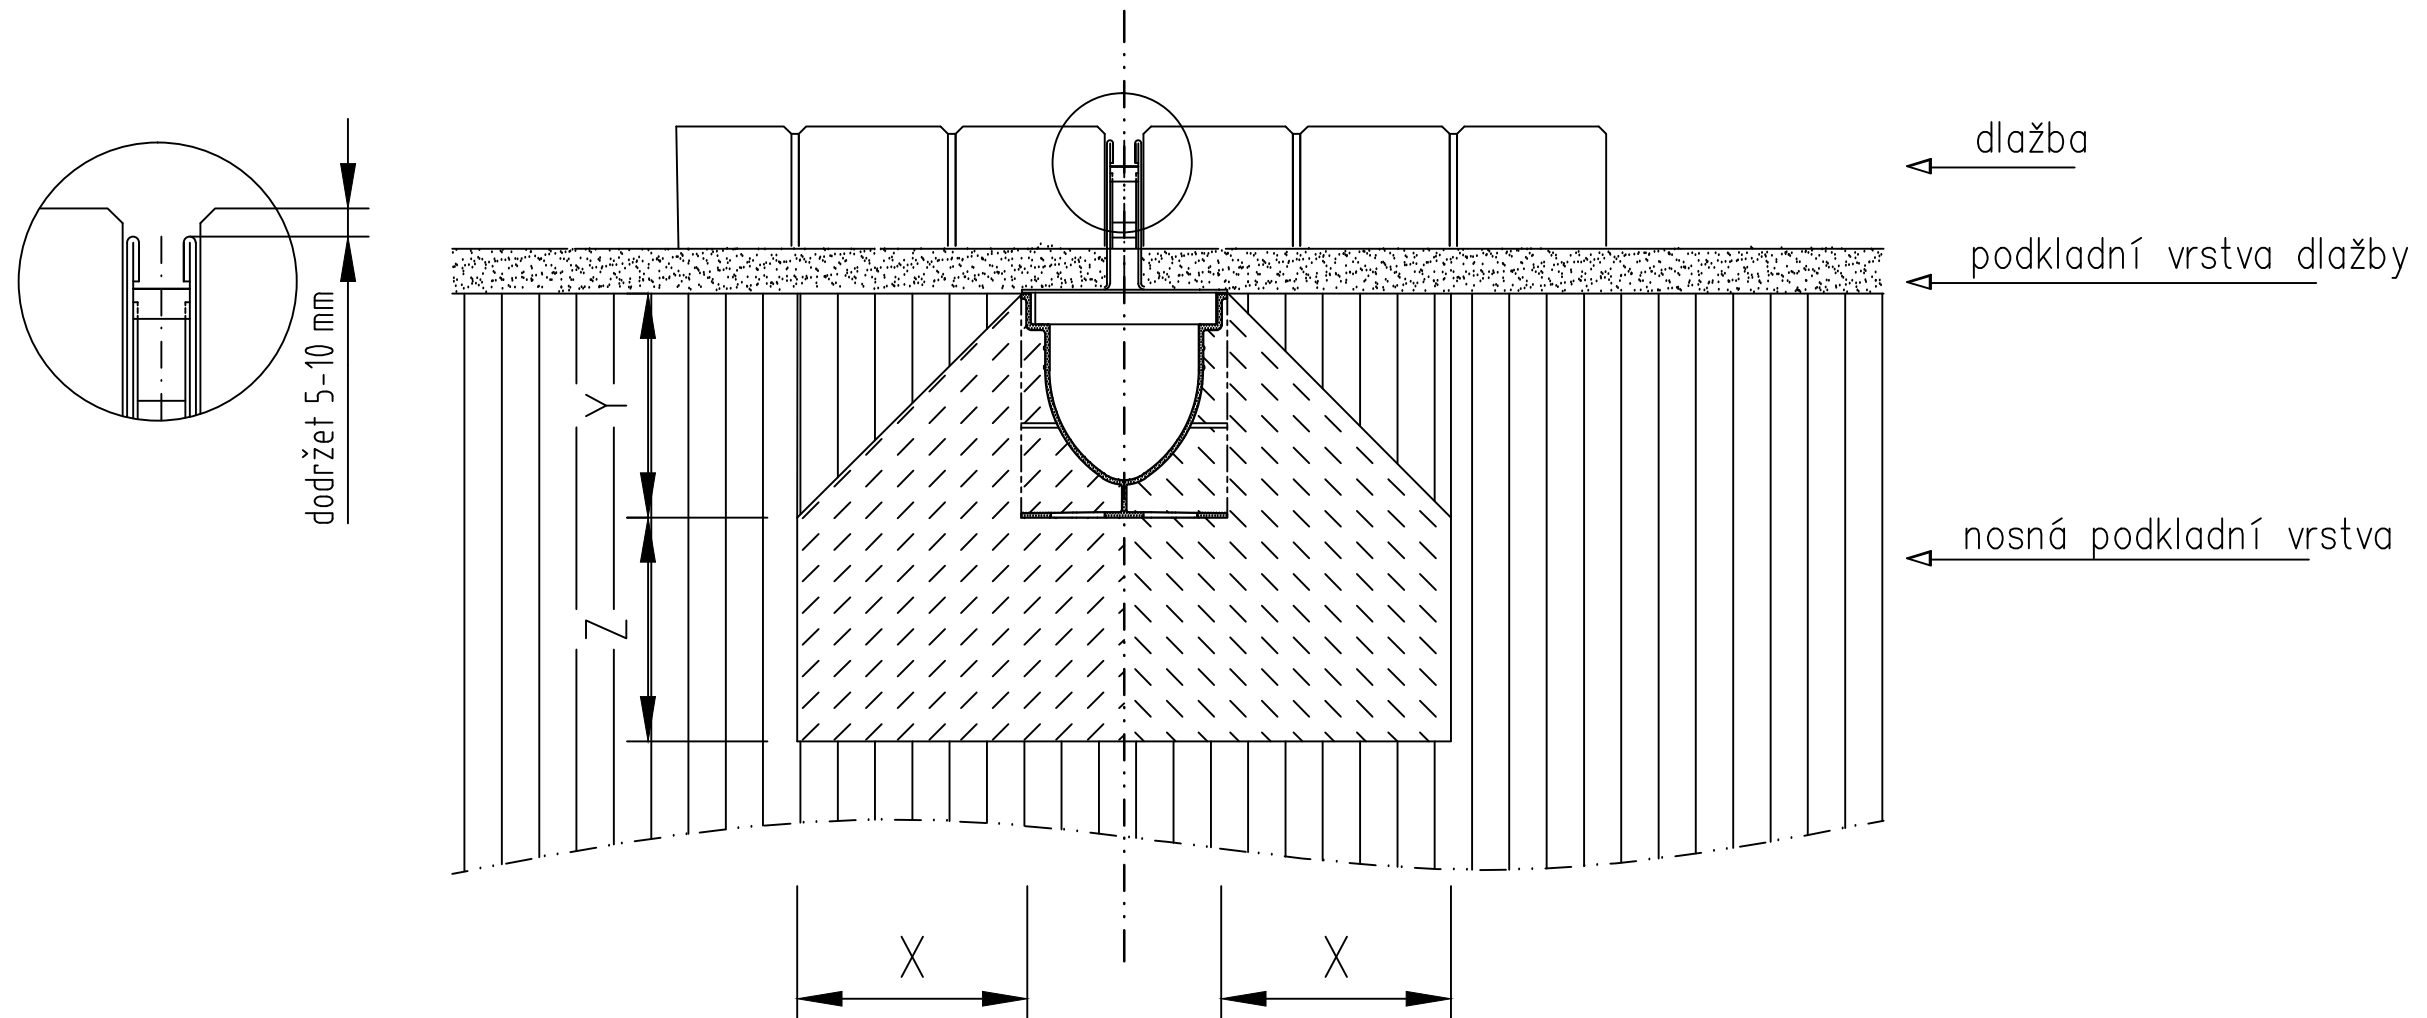

Třída zatížení	(dle. DIN EN 1433)	A 15	B 125	C 250
Min. kvalita betonu	(dle. DIN EN 206-1)			≥ C 25/30
Základní rozměry	X			≥ 15
	Y			13
	Z			≥ 15

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL		VYPRACOVAL					
Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA		Ing. Lucie Vášňová		Ing. Lucie Vášňová					
KRAJ: Středočeský		PŮ: Kolín		SÚ: Kolín					
				OÚ: Kolín					
INVESTOR: Město Kolín									
NÁZEV PROJEKTU Kolín, ul. Zlatá - rekonstrukce kanalizace, komunikace a veřejného osvětlení						DATUM		1.2.2018	
						FORMÁT		4x A4	
						MĚŘÍTKO		bez měřítka	
						STUPEŇ		DPS/DSP	
						ČÍS.ZAKÁZKY		SL 40017017	
						ARCHIVNÍ.ČÍS		SL 40017017	
NÁZEV VÝKRESU Detail uložení žlabu v komunikaci						Č. MAP. LISTU		ČÍS.VÝKRESU	
								D.1.2.9.2	