

DOMOVNÍ REVIZNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ

Uponal T -šachtový systém DN 200


Poklop s teleskopickým nástavcem
pro třídu zatížení D 400 (40 T), hl. šachty 2100 mm
nebo plast. poklop pro
pro třídu zatížení (3 T)


Uponal KG DN 200
délka dle hloubky přípojky

Přechodka PVC - KT (dle materiálu přípojky)

Stávající přípojka

Plastové dno pro potrubí DN 150,200

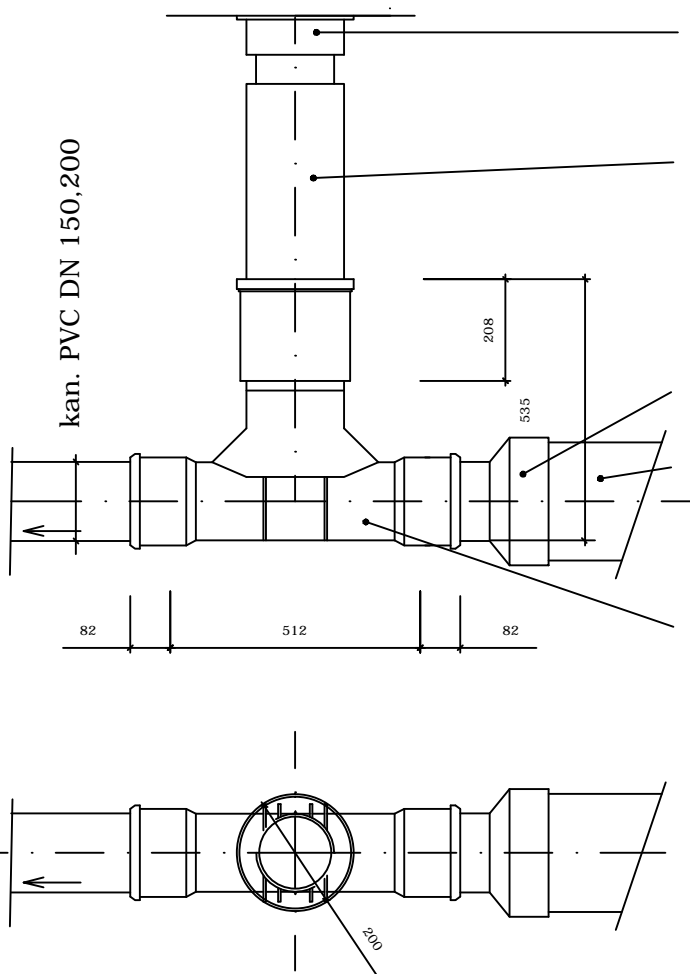

Vypracoval:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.		 VODOS Kolín VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III tel. 321 737 171, vodos@vodoskolin.cz			
Projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.					
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.					
Kraj:	STŘEDOČESKÝ	O.ú. / Mě.ú.:	Kolín	Místo stavby:	Kolín	
Investor:	Město Kolín			Datum :	03/2018	
Název akce:	Kolín - ulice Písečná - rekonstrukce komunikace a kanalizace			Číslo zakázky :		
Název výkresu:				Stupeň :	DPS	Číslo paré:
				Formát:	A4	
				Měřítko:		
	Číslo výkresu:	D.2.6				
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM						