

# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-01 - OBJEKT ZVONICE - OKNA

### OKNO DVOJITÉ NA VĚŽNÍM OCHOZU

001

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 43

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	650/800 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité jednokřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídlo vnější dvoutabulkové s větráčkou na polovinu křídla, vnitřní nedělené, ostění omítané</p> <p>povrchová úprava : nátěr hnědou barvou krycí kování : 4x závěs zasekávaný s kuličkou 3x obrtlík s protikusem 2x kované očko</p> <p>zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p> <p>počátek 20.století</p> <p>zachovalé</p> <p>vzor pro repliky křídel pro okna inv. č. 44 a 45</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>rámy a křídla : - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem</li> <li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li> <li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li> </ul>
PŘÍLOHY	



# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-01 - OBJEKT ZVONICE - OKNA

### OKNO DVOJITÉ NA VĚŽNÍM OCHOZU

002

NOVÝ PRVEK - NÁHRADA ZA INV. POL. č. 44

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	650/800 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité jednokřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídlo vnější dvoutabulkové s větračkou na polovinu křídla, vnitřní nedělené, ostění omítané - replika okna O01 - O01 - inv.č. 43 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>křídla</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- replika vzorového okna O01 - inv.č. 43</li><li>- povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle vzorového prvkurámy :</li><li>- replika rámů vzorového okna O01 - inv.č. 43</li><li>- povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle vzorového prvku</li></ul> <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4x závěs zasekávaný s kuličkou</li><li>- 3x obrtlík s protikusem</li><li>- 2x kované očko</li><li>- replika kování vzorového okna s využitím vhodných stávajících repasovaných kusů</li><li>- povrchová úprava - nátěr krycí v barvě okna</li></ul> <p>zasklení :</p> <p>jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p>

#### NÁVRH



POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li><li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li></ul>
PŘÍLOHY	

# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-01 - OBJEKT ZVONICE - OKNA

### OKNO DVOJITÉ NA VĚŽNÍM OCHOZU

003

NOVÝ PRVEK - NÁHRADA ZA INV. POL. č. 45

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	650/800 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité jednokřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídlo vnější dvoutabulkové s větráčkou na polovinu křídla, vnitřní nedělené, ostění omítané - replika okna O01 - O01 - inv.č. 43 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>křídla</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- replika vzorového okna O01 - inv.č. 43</li><li>- povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle vzorového prvkurámy :</li><li>- replika rámu vzorového okna O01 - inv.č. 43</li><li>- povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle vzorového prvku</li></ul> <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 4x závěs zasekávaný s kuličkou</li><li>- 3x obrtlík s protikusem</li><li>- 2x kované očko</li><li>- replika kování vzorového okna s využitím vhodných stávajících repasovaných kusů</li><li>- povrchová úprava - nátěr krycí v barvě okna</li></ul> <p>zasklení :</p> <p>jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p>

#### NÁVRH



POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li><li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li></ul>
PŘÍLOHY	

# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-01 - OBJEKT ZVONICE - OKNA

### OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

004

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 85

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/900 mm šířka/výška
POPIS	<p>okno jednokřídlové otevíravé nečleněné</p> <p>povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou</p> <p>kování : 2x závěs zasekávaný 2x obrtlík do rámu</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna</p> <p>zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel</p> <p>2.pol. 20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>rámy a křídla : - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken</p> <p><u>přístup k prvku pouze po lešení</u></p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem</li> <li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li> <li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li> </ul>
PŘÍLOHY	





# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-01 - OBJEKT ZVONICE - OKNA

### OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

005

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 87

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/900 mm šířka/výška
POPIS	<p>okno jednokřídlové otevíravé nečleněné</p> <p>povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou</p> <p>kování : 2x závěs zasekávaný 2x obrtlík do rámu</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna</p> <p>zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel</p> <p>2.pol. 20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>rámy a křídla : - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken</p> <p><u>přístup k prvku pouze po lešení</u></p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li><li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li></ul>
PŘÍLOHY	



# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-01 - OBJEKT ZVONICE - OKNA

### OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

006

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 89

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/900 mm šířka/výška
POPIS	<p>okno jednokřídlové otevíravé nečleněné</p> <p>povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou</p> <p>kování : 2x závěs zasekávaný 2x obrtlík do rámu</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna</p> <p>zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel</p> <p>2.pol. 20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>rámy a křídla : - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li><li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li></ul>
PŘÍLOHY	



# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-01 - OBJEKT ZVONICE - OKNA

### OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

007

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 91

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	600/900 mm šířka/výška
POPIS	<p>okno jednokřídlové otevíravé nečleněné</p> <p>povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou</p> <p>kování : 2x závěs zasekávaný 2x obtlík do rámu</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna</p> <p>zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel</p> <p>2.pol. 20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>rámy a křídla : - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li><li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li></ul>
PŘÍLOHY	



# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


## SO-01 - OBJEKT ZVONICE - OKNA

### OKNO JEDNODUCHÉ PEVNÉ S VĚTRACÍM KŘÍDLEM

008

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 101

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	700/880 mm šířka/výška
POPIS	<p>okno jednokřídlové pevné a otevíravévětracíkřídlo, dělené šestitabulkové</p> <p>povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou</p> <p>kování : 2x závěs zasekávaný kuličkový 2x obrtlík do rámu</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna</p> <p>zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel</p> <p>1.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace</li><li>- napojení na elektroinstalaci</li></ul> <p>rámy a křídla :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kontrola zasklení a kytování</li><li>- odstranění starých nátěrů</li><li>- v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem</li><li>- nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</li></ul> <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase</li><li>- odstranit stávající nátěr</li><li>- poškozené kusy repasovat nebo vyřadit</li><li>- chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů</li><li>- nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken</li></ul>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem</li><li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li><li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li></ul>
PŘÍLOHY	

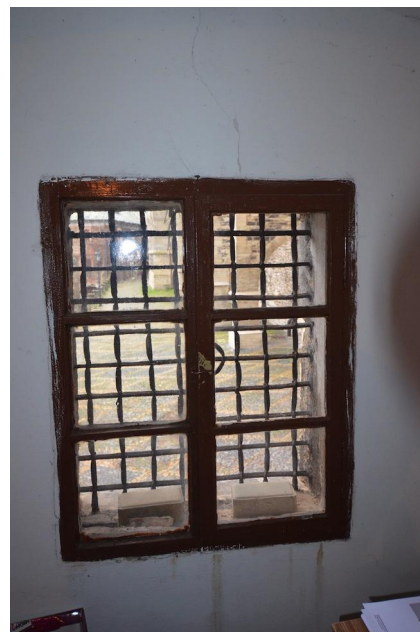



# STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

## SO-01 - OBJEKT ZVONICE - OKNA

### OKNO JEDNODUCHÉ PEVNÉ S VĚTRACÍM KŘÍDLEM

009

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 104

DRUH	truhlářská výplň otvoru
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	700/880 mm šířka/výška
POPIS	<p>okno jednokřídlové pevné a otevíravévětracíkřídlo, dělené šestitabulkové</p> <p>povrchová úprava . hnědý nátěr krycí barvou</p> <p>kování : 2x závěs zasekávaný kuličkový 2x obrtlík do rámu</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr v barvě okna</p> <p>zasklení : jednoduché, ploché čiré sklo, sklenářský tmel</p> <p>1.pol. 19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace</li> <li>- napojení na elektroinstalaci</li> </ul> <p>rámy a křídla :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrola zasklení a kytování</li> <li>- odstranění starých nátěrů</li> <li>- v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem</li> <li>- nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</li> </ul> <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase</li> <li>- odstranit stávající nátěr</li> <li>- poškozené kusy repasovat nebo vyřadit</li> <li>- chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů</li> <li>- nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken</li> </ul>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem</li> <li>• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace</li> <li>• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení</li> </ul>
PŘÍLOHY	