


POZNÁMKA:

KABEL BUDE ULOŽEN NA DNO VÝKOPU NA VRSTVU JEMNOZRNNÉHO PÍSKU VYSOKOU 8 cm VIZ ŘEZ, ZASYPÁN STEJNOU VRSTVOU. V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÉ HLoubKY A DÁLE V PROSTORU ULOŽENÍ DO ORNÉ PŮDY, BUDE KABEL CHRÁNĚN MECHANICKOU OCHRANOU (NAPŘ. KOPOFLEX TYP KF 09090).

DO VÝKOPU BUDE DÁLE ULOŽENA ČERVENÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE CCA 20 – 30 cm NAD HORNÍ ČÁSTÍ VNĚJŠÍHO OBVODU KABELU

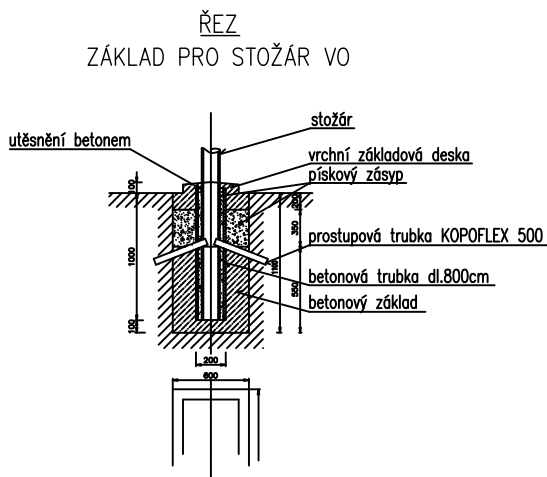

Souř. systém: JTSK $\pm 0,00 = 208,28$

projekt **ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PARTERU A ZAHRADY OBJEKTŮ
HUSOVA 69 a 110 - 113, KOLÍN - ETAPA II.**

stavebník

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín

část PD **D.1.4.d ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

odpovědný projektant

PMR elektro s.r.o.

Jaroslav Janeček

tel: 737 226 770, jaroslav.janecek@pmr.cz

místo stavby

Husova 69 a 110 - 113, Kolín

č. parc.

185/1,185/2,185/3,186/2, 15

katastrální území

Kolín [668150]

stupeň PD

DPS

číslo paré

vypracoval

Lukáš Fassinger

tel: 608 774 437, lukas.fassinger@pmr.cz

datum

IX/2020

měřítko

obsah

ŘEZ KABELOVÉHO VEDENÍ VO

č. výkresu

04