


Souř. systém: JTSK ±0,00 = 208,28	
projekt	ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PARTERU A ZAHRADY OBJEKTŮ HUSOVA 69 a 110 - 113, KOLÍN - ETAPA II.
stavebník	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín
část PD	D.1.4.d ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
odpovědný projektant	místo stavby Husova 69 a 110 - 113, Kolín
PMR elektro s.r.o.	č. parc. katastrální území
Jaroslav Janeček	185/1, 185/2, 185/3, 186/2, 15 Kolín [668150]
tel: 737 226 770, jaroslav.janecek@pmr.cz	stupeň PD DPS číslo paré
vypracoval	datum IX/2020
Lukáš Fassinger	měřítko 1: 200
tel: 608 774 437, lukas.fassinger@pmr.cz	
obsah	č. výkresu
ROZVÁDĚČE R40	03

POHLED NA ROZVADĚČ R40

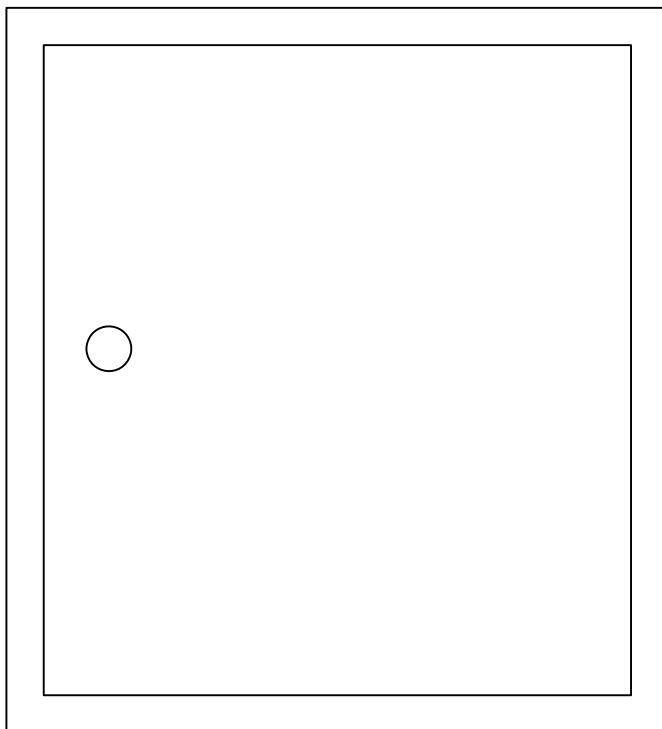

Stávající rozváděč v pilíři

Výrobce : stávající

Krytí : stávající

Rozměry : stávající


Napěťová soustava : 3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochrana před nebezp. dotykem : automatickým odpojením od zdroje

ROZVADĚČ R40

ROZVADEČ R40

L1,L2,L3 – 3PEN/NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-C

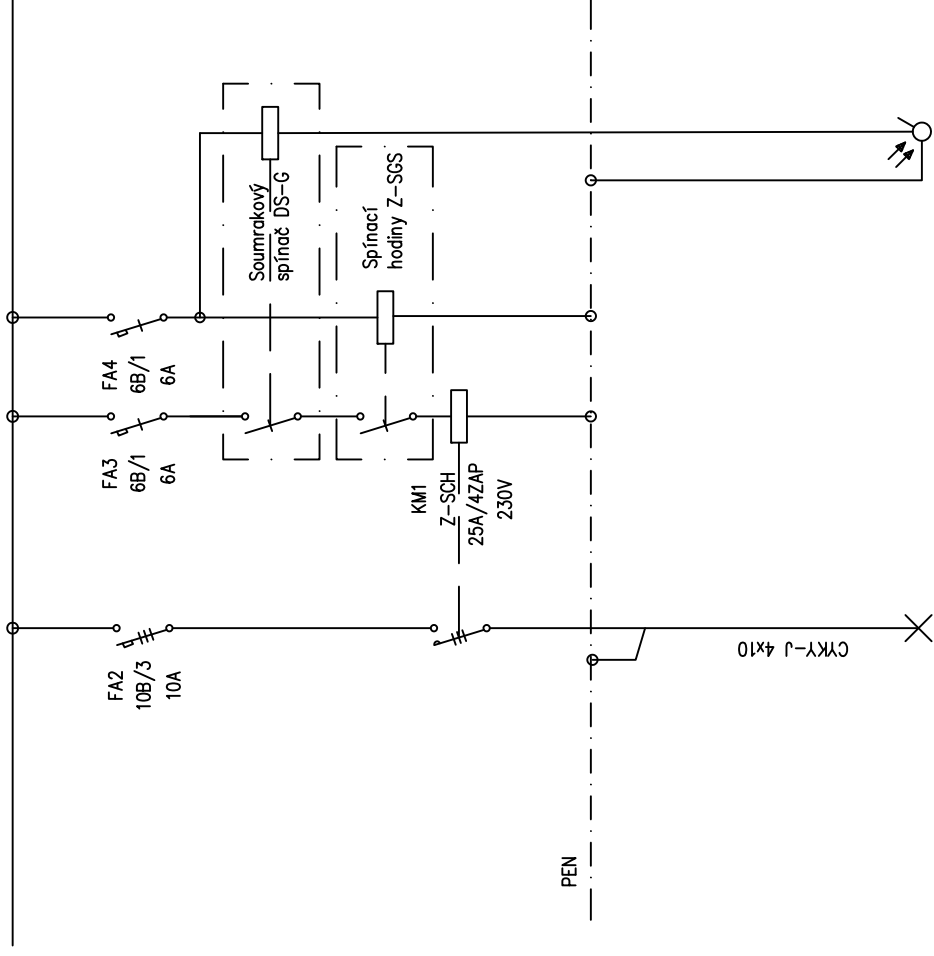

STÁVAJÍCÍ VÝVODY ROZVÁDĚČE R40 ZŮSTANOU BEZE ZMĚN

OSVETLENÍ SOI

SOMMARAKOVÉ ČIDLO