


PŮDORYS:

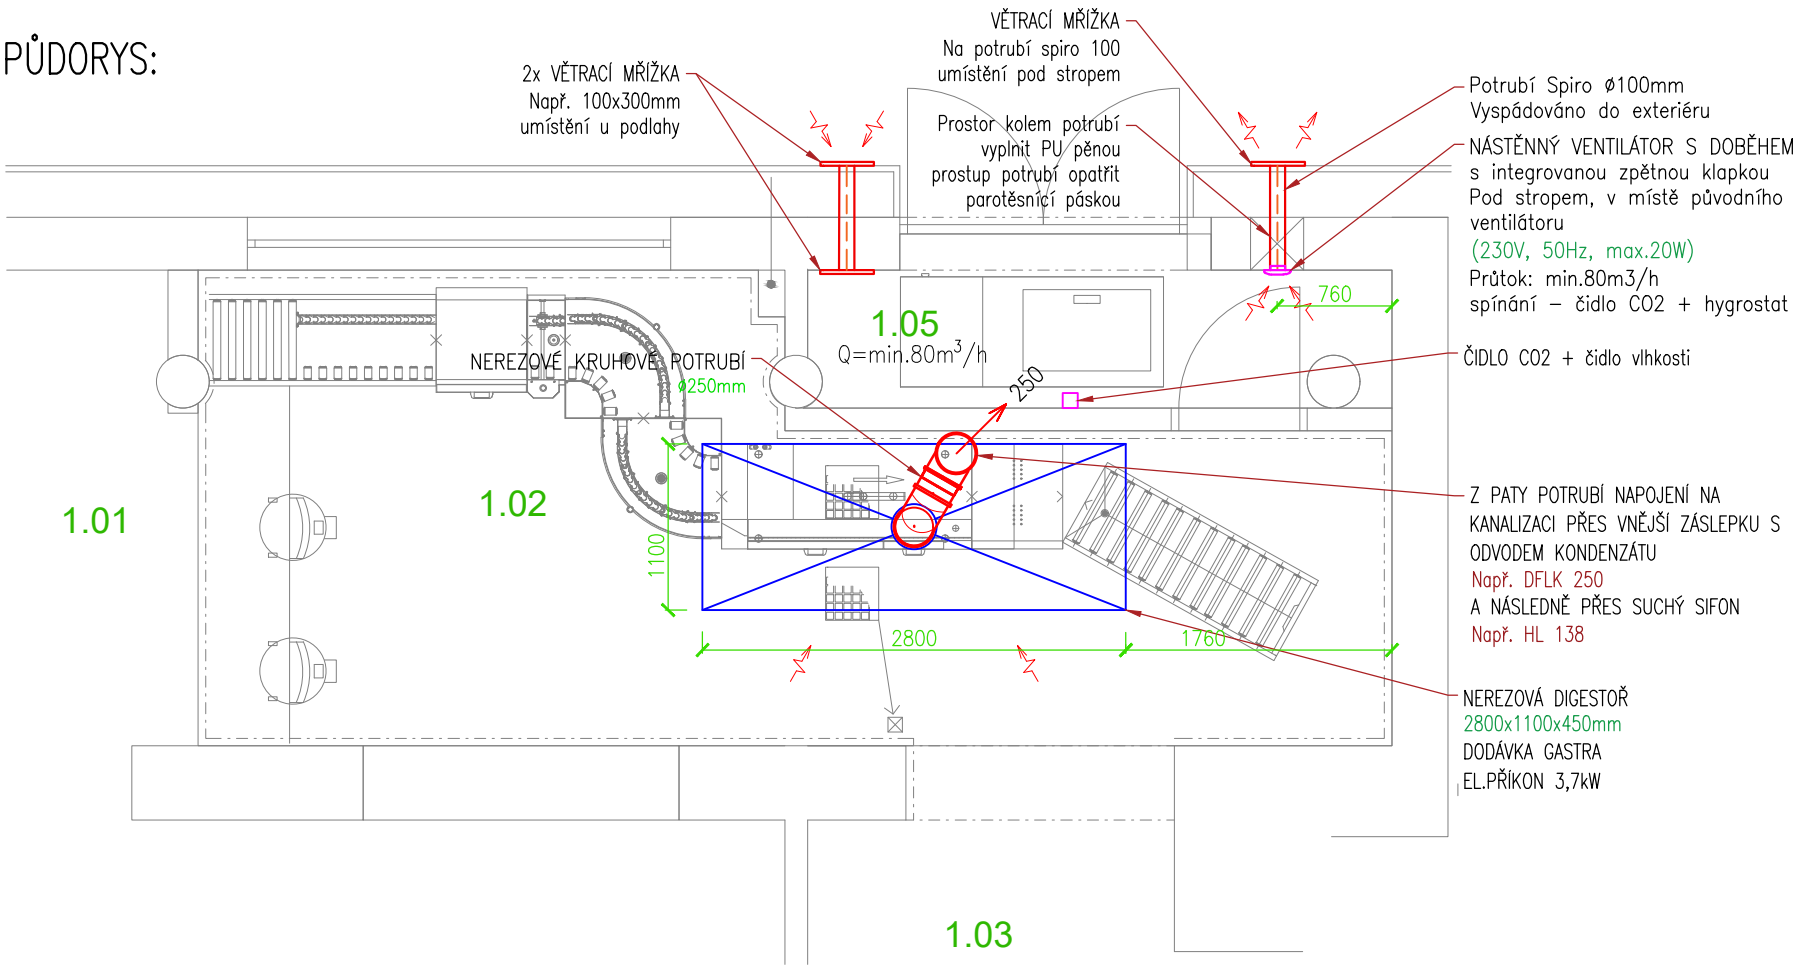

LEGENDA POTRUBÍ:

- ODVOD ZNEČIŠTĚNÉHO VZDUCHU Z DIGESTOŘE
- SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU


POZNÁMKY:

- Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požární odolností prostupové konstrukce – viz PBR
- Nechráněná VZT potrubí o průřezu větším jak 40 000 mm² budou v případném místě prostupu požárně dělící konstrukcí požárně izolována (požární odolnost EI 30/A1)
- Digestoř bude dodána v rámci technologií GASTRO
- NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI!!!!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	místnost	plocha	podlaha	stěny	strop
1.01	JÍDELNA	--	K. DLAŽBA	K. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
1.02	MYTÍ ŠPIN. NÁDOBÍ	20,48 m ²	K. DLAŽBA	K. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
1.03	KUCHYNĚ	--	K. DLAŽBA	K. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
1.04	KUCHYNĚ	--	K. DLAŽBA	K. OBKLAD	OMÍTKA, MALBA
1.05	BIOODPAD	3,90 m ²	B. DLAŽBA	OMÍTKA, MAL	OMÍTKA, MALBA

ŘEZ:

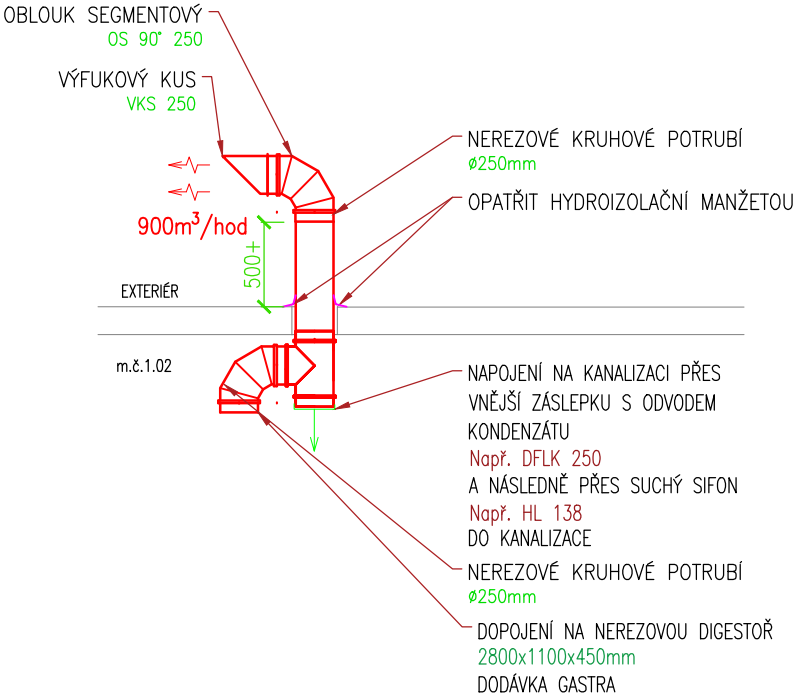

STAVEBNÍK: Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: MEPRO s.r.o. nám. Před bateriemi 912/6 162 00 Praha 6	
PROJEKTANT ČÁSTI: LAMBDA studio		LAMBDA studio s.r.o. Oldřichova 49 128 00 Praha 2 tel.: 608 878 676; 603 253 903 e-mail: info@lambdastudio.cz www.lambdastudio.cz	
AKCE: Návrh a úpravy dispozice myčky stolního nádobí ve školní kuchyni - 3. ZŠ Kolín, Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV		ČÍSLO ZAKÁZKY: 20Z046	
		STUPEŇ DOKUMENTACE: Pro výběr zhotovitele	
		DATUM: 09/2020	
		FORMÁT: A3	
		VYPRACOVAL: Ing. Jan Funda	
		KONTROLOVAL: Ing. Jan Vostoupal	
STAVEBNÍ OBJEKT: 3.ZŠ Kolín		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Vostoupal ČKAIT 0007612	
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4. - Technické zařízení budov		MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ:
VÝKRES: VZDUCHOTECHNIKA: PŮDORYS		ČÍS. VÝKRESU: D.1.4.B.02	