


ROZMĚRY ŠACHTY p10 TYPU DLE PROVEDENÍ			
NÁZEV	A	B	C
SŠ p10-3\" T - KP čp.541, poz.248/32	2350	1750	900

1. OZNAČENÍ ŠACHT: LEHKÁ ŘADA- "L" ; TĚŽKÁ ŘADA - "T"
LEHKÁ ŘADA URČENA K OSAZENÍ V ZELÉNÉM PRUHU U PLOTU.
TĚŽKÁ ŘADA URČENA K OSAZENÍ V MÍSTECH VJEZDU DO GARÁŽÍ A NA POZEMKY, PŘÍPADNE V S RIZIKEM VJEZDU VOZIDEL.
2. PODKLADOVÝ BETON A OBETONOVÁNÍ ŠACHTY "HUBENÝ BETON"
3. GRAVITAČNÍ NÁTOK NESMÍ ÚSTIT DO STUPADEL A VĚST NA SACÍ A SENZOROVÉ POTRUBÍ
4. UMÍSTĚNÍ A HLOUBKA NÁTOKU BUDOU OVĚŘENY ZHOTOVITELEM PŘED REALIZACÍ A ZADÁNÍM ŠACHTY DO VÝROBY

1	PODKLADOVÝ BETON C15/20 TL. 100mm	1
2	PLASTOVÁ ŠACHTA DN1000 VČ. SACÍCH TRUBEK, ÚCHYTEK, STUPADEL A GRAV. NÁTOKU DN150-200	1
3	OBETONOVÁNÍ ŠACHTY C20/25	1
4	ROZNÁŠECÍ DESKA TL.180 mm C20/25, VYZTUŽENÁ KARISÍTÍ	1
5	LITINOVÝ POKLOP Ø600 (ALT. BETONOVÝ) BEZ ODVĚTRÁNÍ	1
6	VENTIL3\" -VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	1
POZ.	NÁZEV	KS

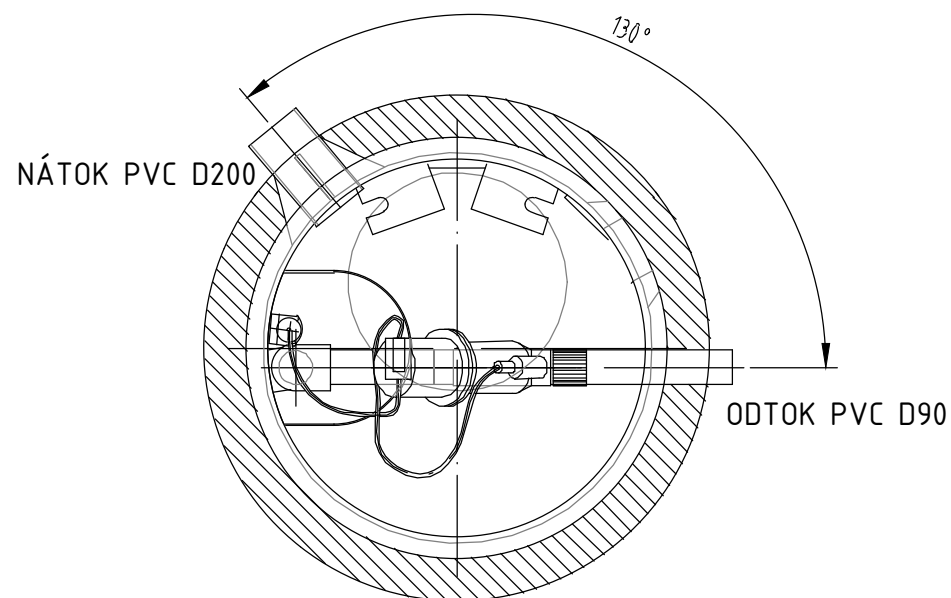

LK PROJEKT s.r.o. adresa: ul.28.října 933/11, 250 88 Čelákovice telefon: 733 732 344, e-mail: projekce.vak@gmail.com			
Projektant: Ing. Liběna Knapová	Spolupráce:		
Stavebník / investor:			
Město Kolín Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín			
Stupeň Dokumentace pro zadání a provádění stavby			
Akce PODTLAKOVÁ KANALIZACE UL. K POTOKU, KOLÍN, SENDRAŽICE		Datum	10/2021
		Zakázka:	02/2021
		Měřítko	1:20
Obsah SBĚRNÁ ŠACHTA SŠ3"		Výkres:	Paré:
		D4	