





ROZVADĚČE

Vypracoval FIDLER	Zodp. projektant FIDLER	Tech. kontrola A. Pešout	FASP-FIDLER ADAM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ U KRÍŽOVATKY 106, KOLÍN 4 TEL.: 603 466 779 E-mail: info@fasp.cz	
Kreslí FIDLER	Podpis 	Autorizace Ing. Rostislav Pačes		
Investor Město Kolín, Karlovo Náměstí 47, Kolín			formát	4x list A4
Akce REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN ROZVADĚČE			datum	květen 2021
			účel	Projekt pro realizaci
			č. zakázky	02321
			paré	3
			archivní č.	02321
Obsah výkresu ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R21			Měřítko není	Č. výkresu EL-02321-F12



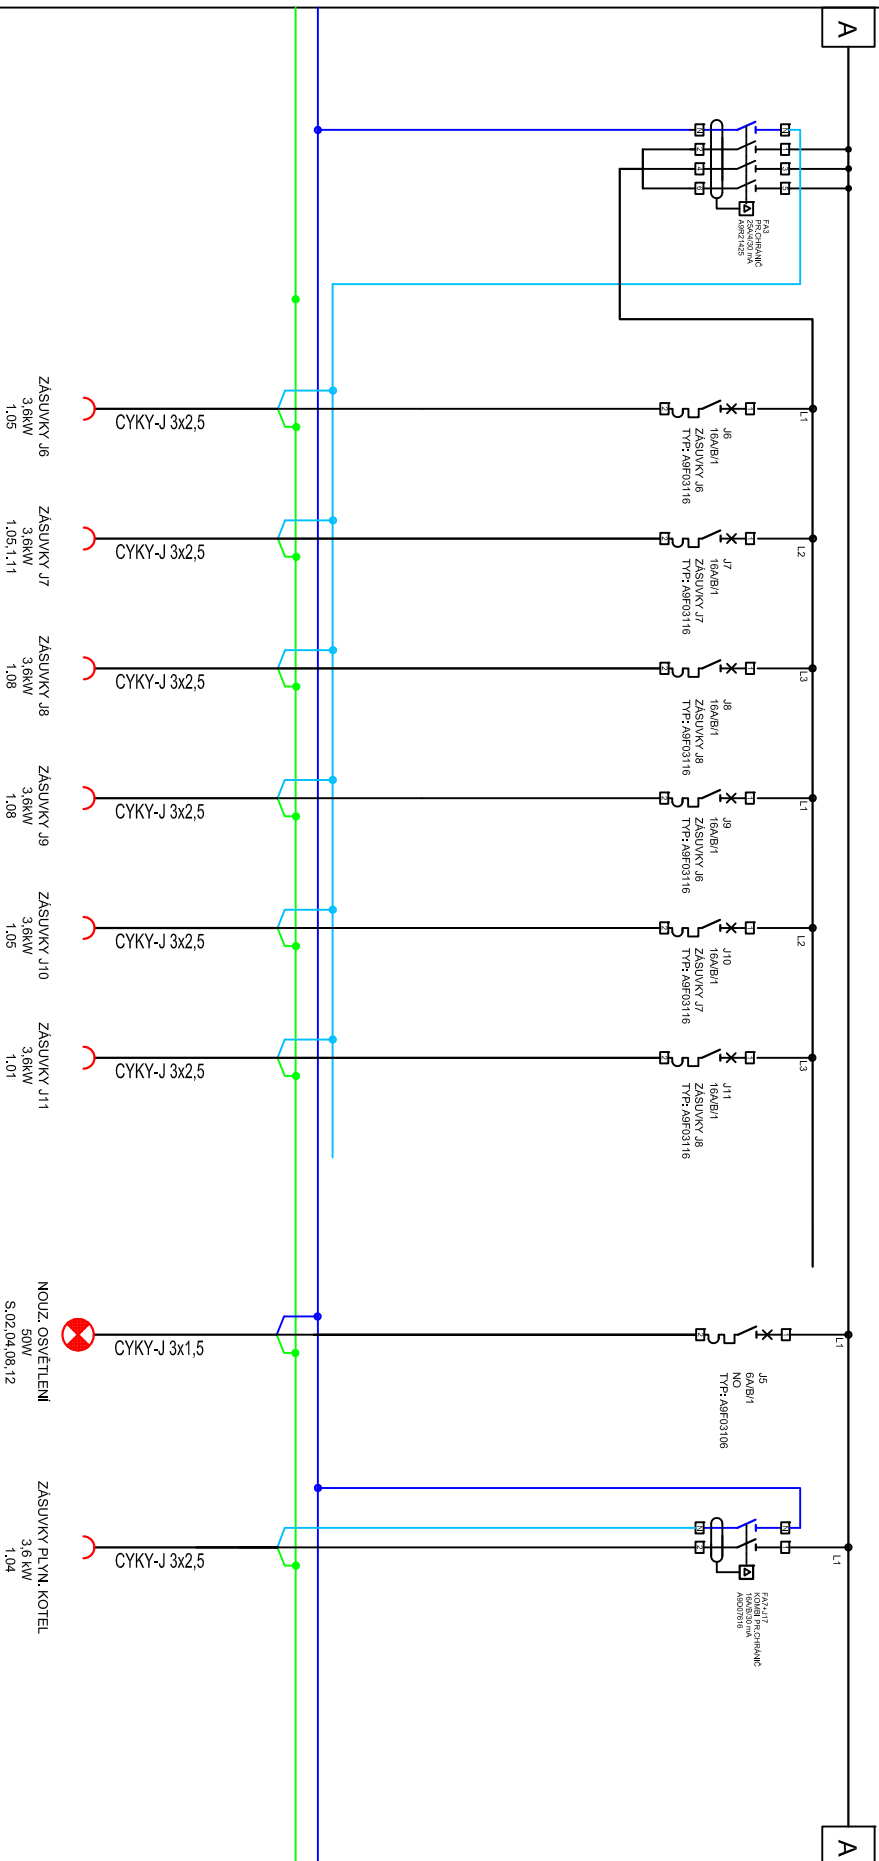

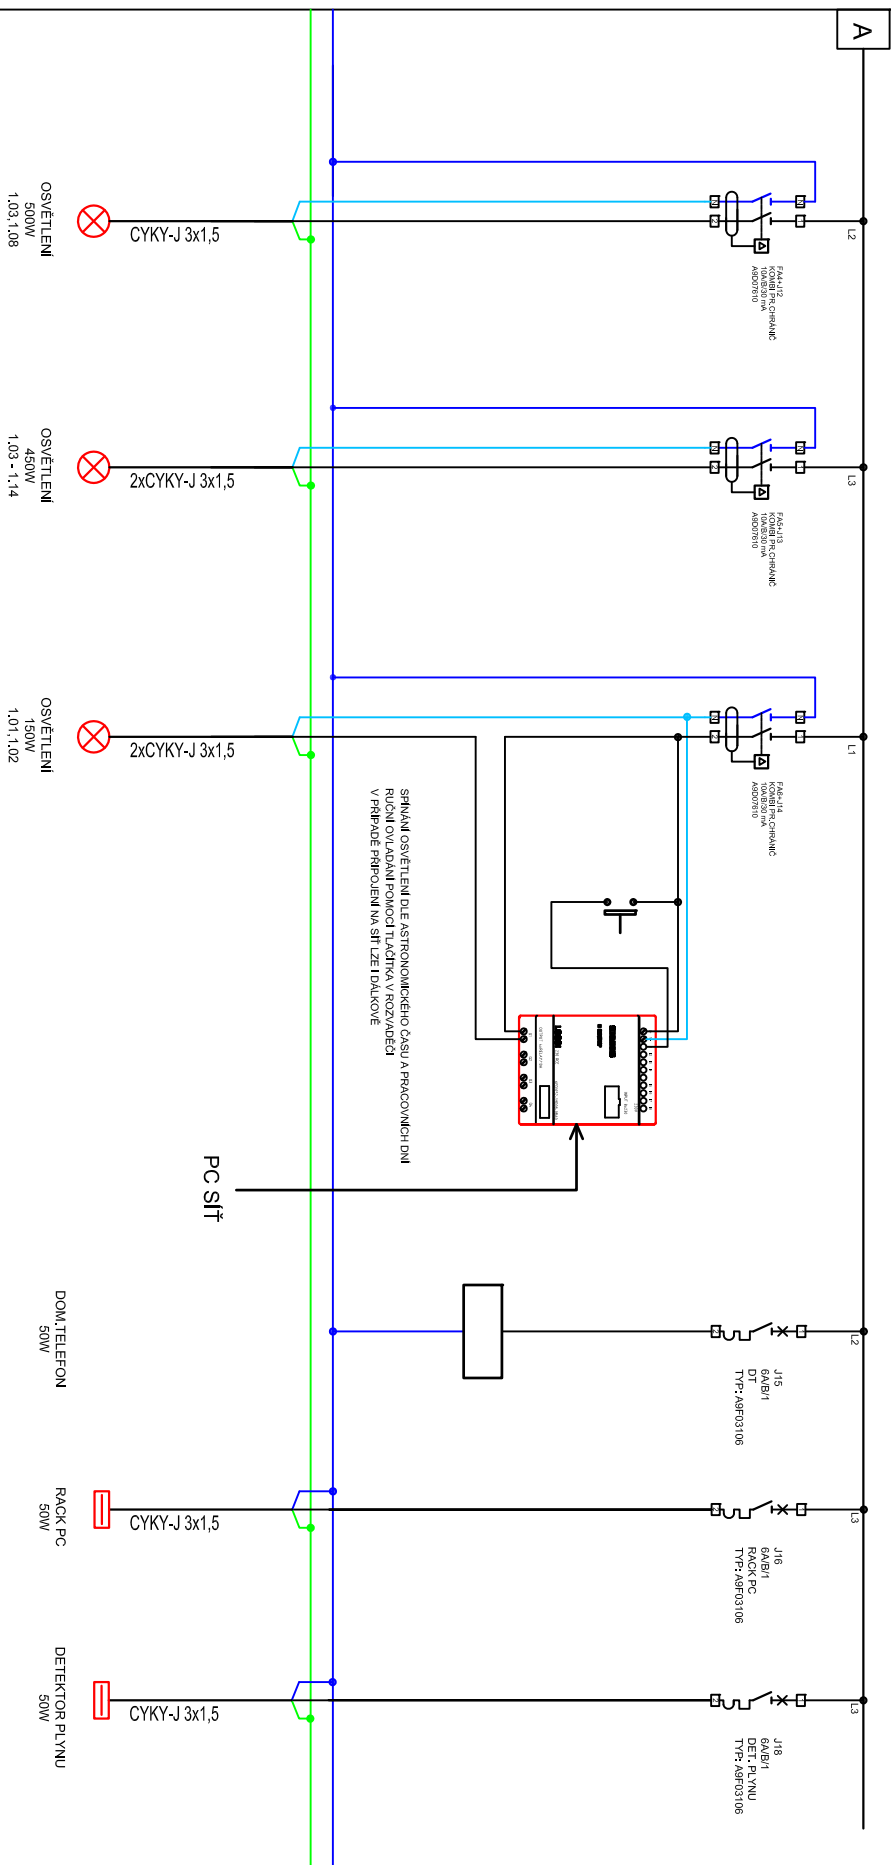

POLOHOPIŠ ROZVADĚČE R21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
AGB000 FLAN VTM/C			PROJEDIN PŘEDVÍDAJÍCÍ					AGR21425		AGB016 HAC							
<div><div></div><div></div><div></div></div>								<div><div></div></div>				<div><div></div><div></div><div></div></div>					
V1								25A/4P/0.03A FA1		J1							

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
AGR21425		AGB016 HAC		AGB016 HAC		AGB016 HAC		AGB016 HAC		AGB07616 AGB07610		AGB07610		AGB07610			
<div><div></div><div></div></div>										<div><div></div></div>		<div><div></div></div>		<div><div></div></div>		<div><div></div></div>	
25A/4P/0.03A FA3		J6		J7		J8		J9		J10		J11		16A/0.03A8 FA7~J17		10A/0.03A8 FA4~J12	
														10A/0.03A8 FA5~J13		10A/0.03A8 FA6~J14	

37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
LOGO 8				AGB002 HAC				AGB016 HAC				AGB016 HAC				AGB016 HAC			
<div><div></div></div>				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>				<div><div></div></div>			
				TL				J15				J16				J18			
				J5												25A/4P/0.03A FA2			
																J2			
																J3			
																J4			

55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

ZDROJ DT 1083/20

ROZVODNICE POD OMIŤKU: PRAGMA 4x18TE, IP40, PRA31418
Rozvodnici označit štítkem blesku v trojúhelníkovém poli a doplnit popisem přístrojů.