


POZN. :

- HORIZONTÁLNÍ ROZVODY TOPNÉ VODY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK V 1.PATŘE JSOU VEDENY PŘEVÁŽNĚ PŘI PODLAZE, V ÚSEKU MEZI STOUPAČKAMI "S1" a "S2" JE ROZVOD VEDEN POD STROPEM PŘÍZEMÍ.
- ROZVODY VE ZDIVU, V PODLAHÁCH, ZA OBKLADY I V OSTATNÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH JSOU TEPELNĚ ISOLOVÁNY TRUBICEMI "TUBEX".
- ROZVODY STĚN ISOLAČNÍCH TRUBIC DLE DIMENZÍ POTRUBÍ : 15x1 - 22x1 10 mm
28x1,5 - 35x1,5 15 mm
- V PŘÍPADECH, KDE Z PROSTOROVÝCH DŮVODŮ NELZE POUŽÍT BĚŽNOU TLOUŠŤKU, MOHOU BÝT POUŽITY TRUBICE TL. 6 mm.
- KAPILÁRA TERMOSTATICKÉ HLAVICE S DÁLKOVÝM NASTAVENÍM "HEIMEIER-F" JE V PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH VEDENA V LÍŠTĚ - OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM.

LEGENDA ARMATUR :

- TRH - TERMOSTATICKÁ HLAVICE "HEIMEIER - K" PRO VEŘEJNÉ PROSTORY (ZABEZPEČENÍ PROTI ZCIZENÍ)
- TRH-DN - TERMOSTATICKÁ HLAVICE "HEIMEIER - F" S DÁLKOVÝM NASTAVENÍM
- RH - RUČNÍ HLAVICE "HEIMEIER"
- RŠD - UZAVÍRAČI-REGULAČNÍ ŠROUBENÍ "HEIMEIER - VEKOLUX"

NÁVRH ZÁKRYTŮ OTOPNÝCH TĚLES M 1 : 10

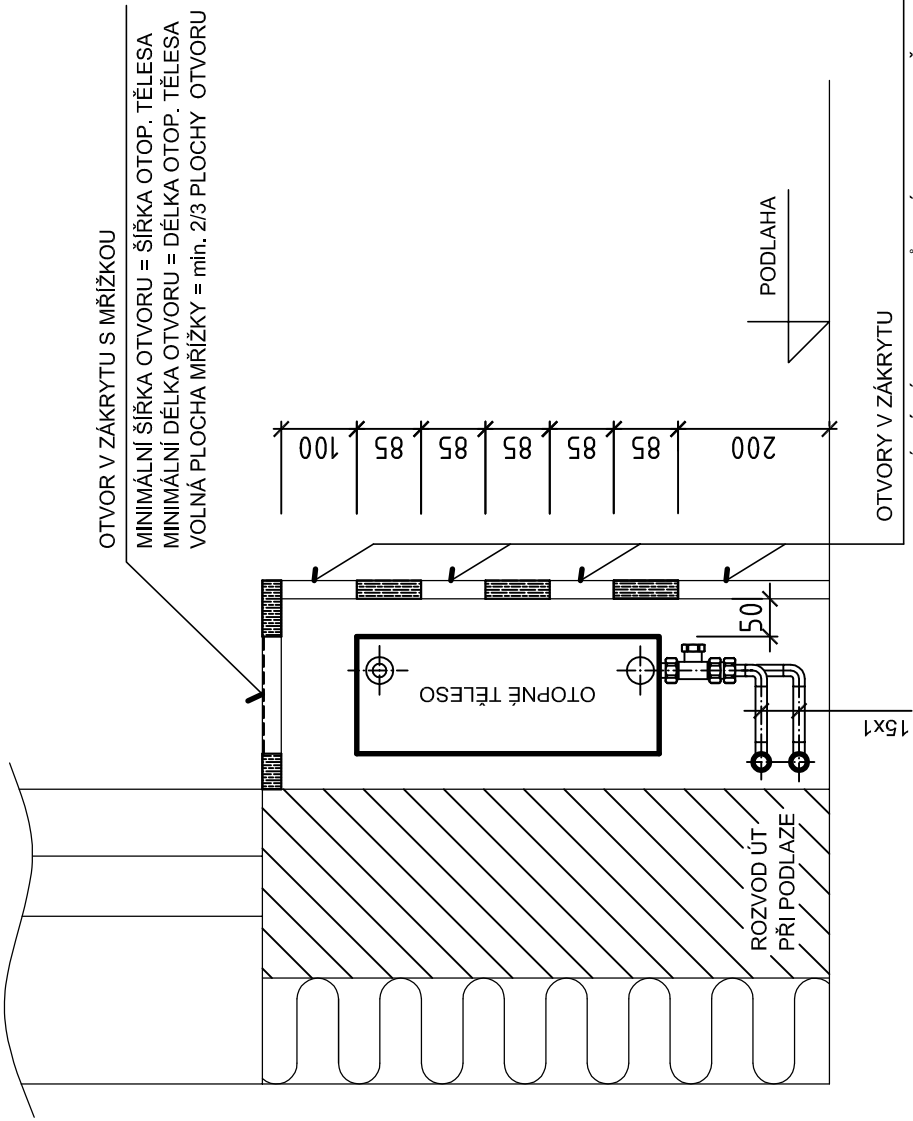

ING. PETR JIROVSKÝ NA SPRÁVEDLNOSTI 472		ING. PETR JIROVSKÝ NA SPRÁVEDLNOSTI 472	
280 02 KOLÍN II		280 02 KOLÍN II	
tel. : 774 829 059		tel. : 774 829 059	
e-mail : pe.jirovsky@seznam.cz		e-mail : pe.jirovsky@seznam.cz	
FORMÁT		4 A4	
DATUM		05/2021	
STAD. PROJ.		DSŘ	
UT-02		UT-02	