



PŮDORYS

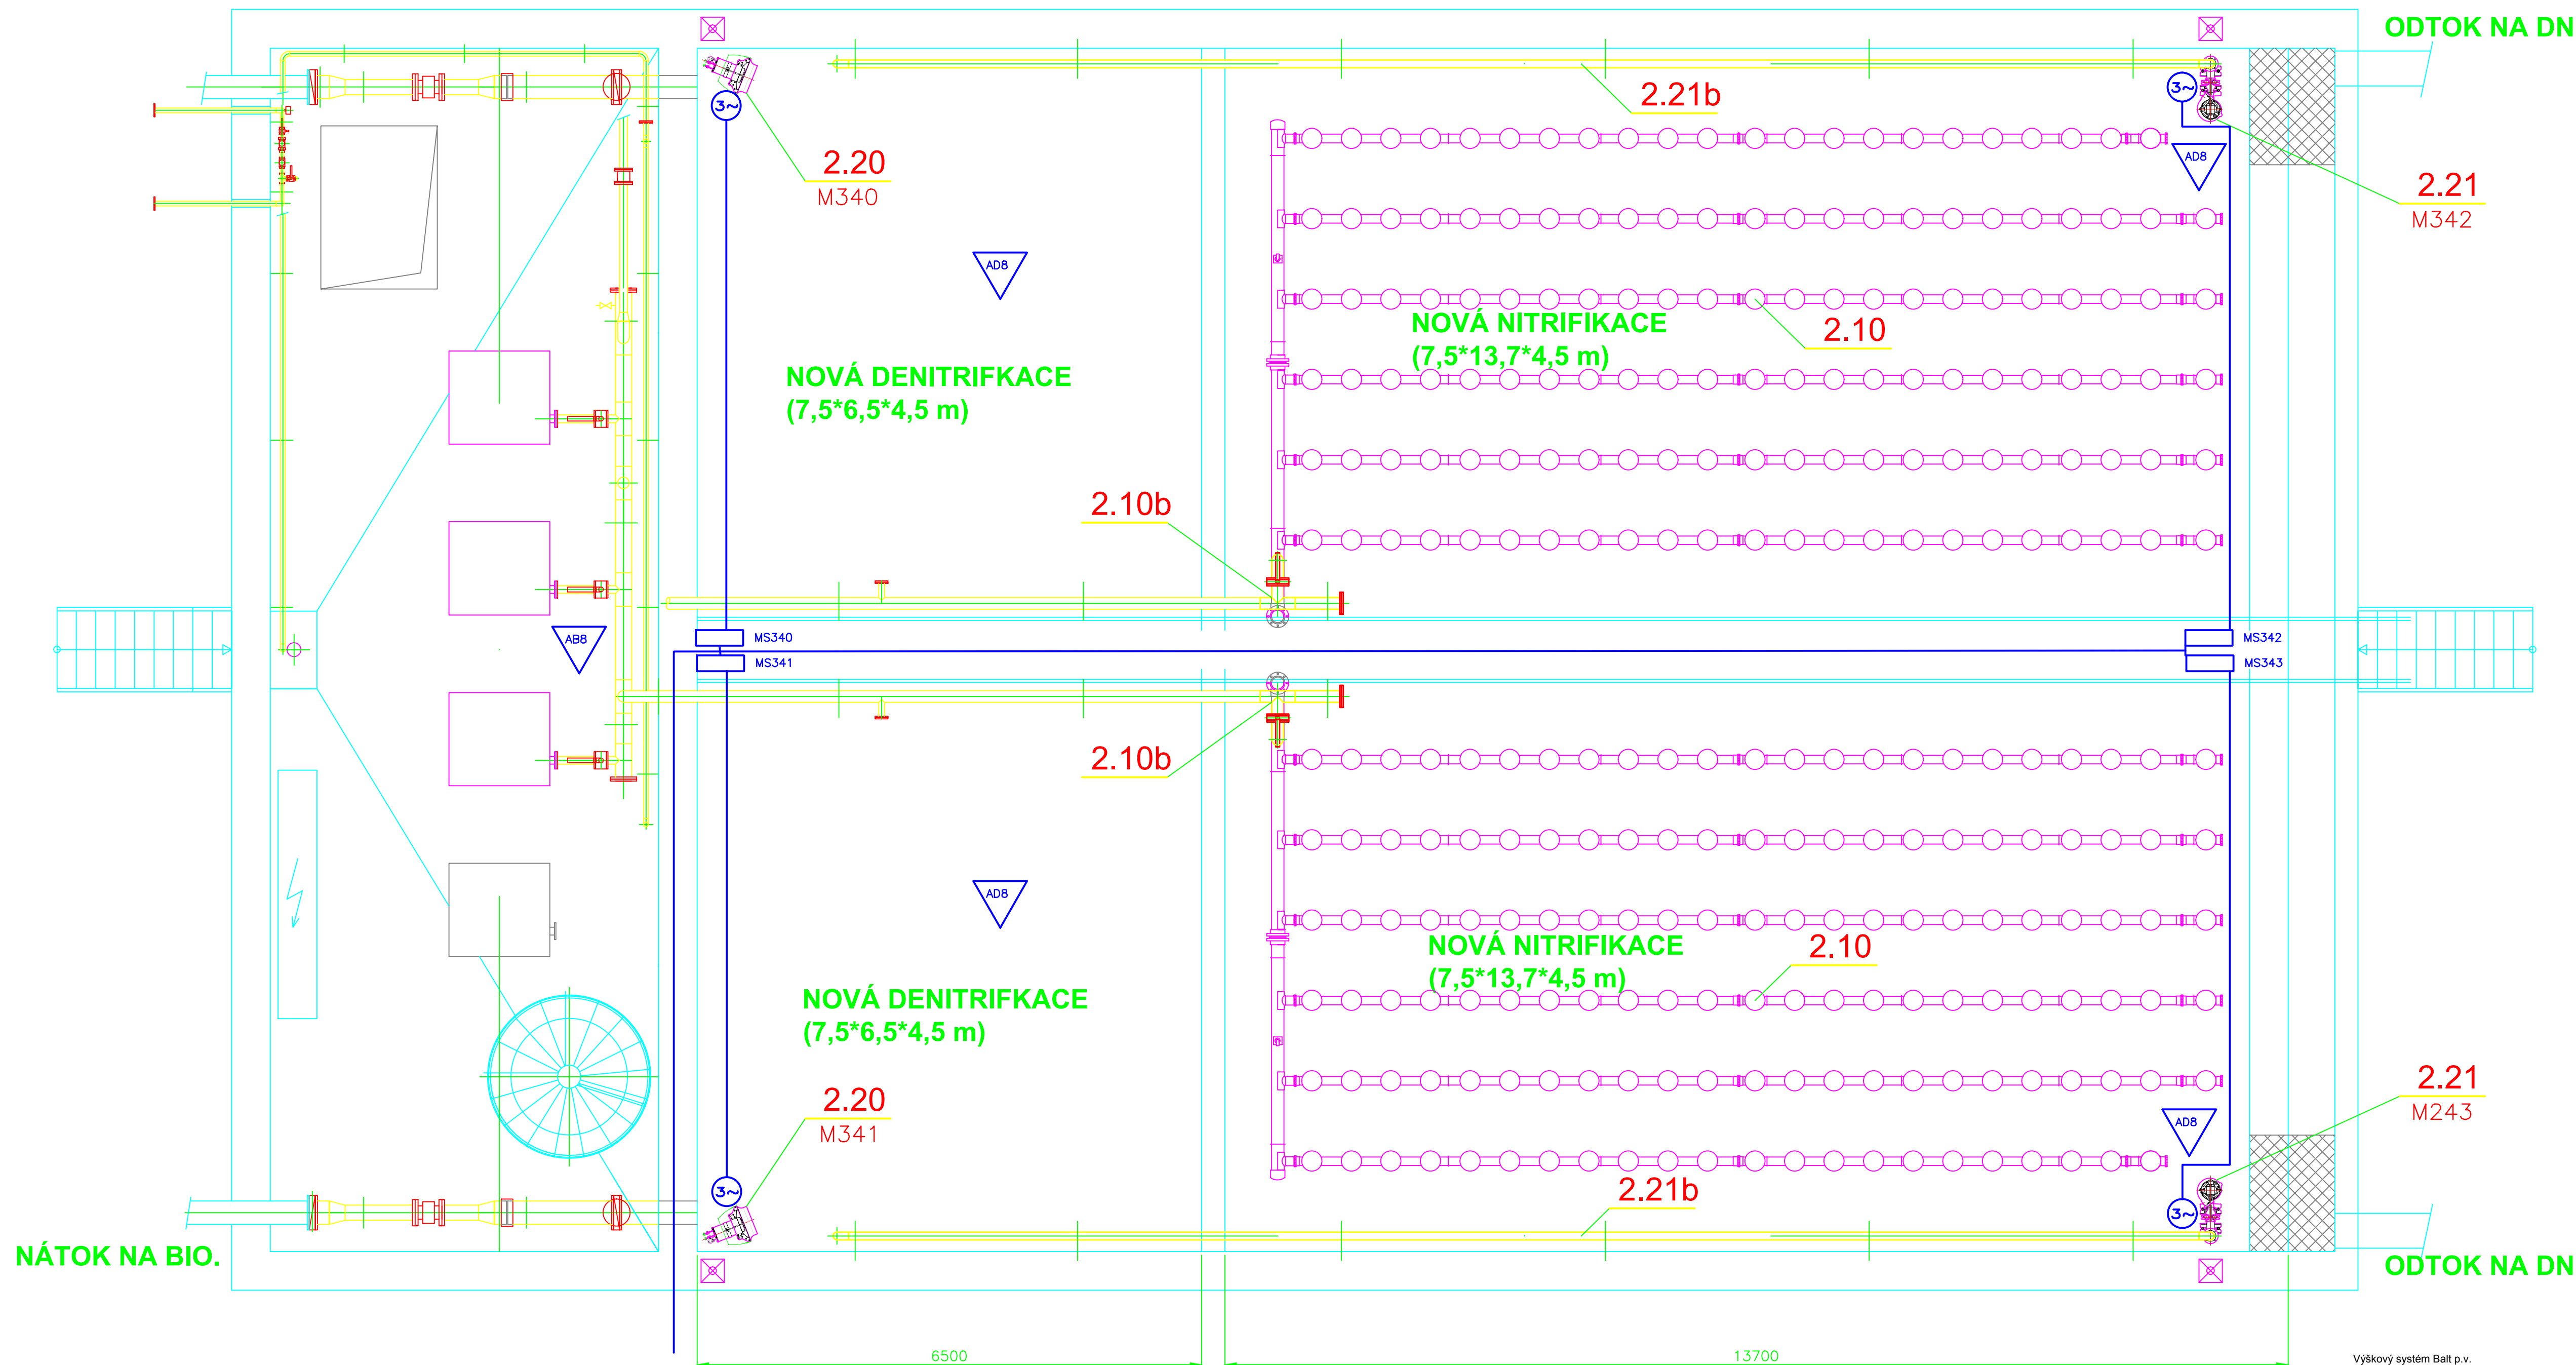

- POZNÁMKY:
1. NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: TN-S/3NPE~50Hz, 400V
 2. OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 3. KABELY VEDENY V TRUBKÁCH A ŽLÁBECH NA POVRCHU
 4. TECHNOLOGICKÉ UZEMNĚNÍ PŘIPOJIT NA SPOLEČNÉ UZEM.

Výškový systém Balt p.v. Souladný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1	VERZE K PROJEDNÁNÍ	30.7.2018	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Boušek	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Mayer
PROJEKTANT	Ing. Boušek	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	07/2018
OBJEDNATEL	Město Kolín			OKRES	Kolín
AKCE:	ČOV TPCA - PD techn. čištění OV			ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7102-02-05
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	8A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	013837/18/1
ČÁST STAVBY	Elektrotechnická část			SOIPS	PS02
PŘÍLOHA:	Dispozice			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.2.5
					a
					1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelům) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zřizovat další osoby.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výlistku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).