



Kanalizace DN 400 a DN 600 v samostatné rýze
v asfaltové komunikaci

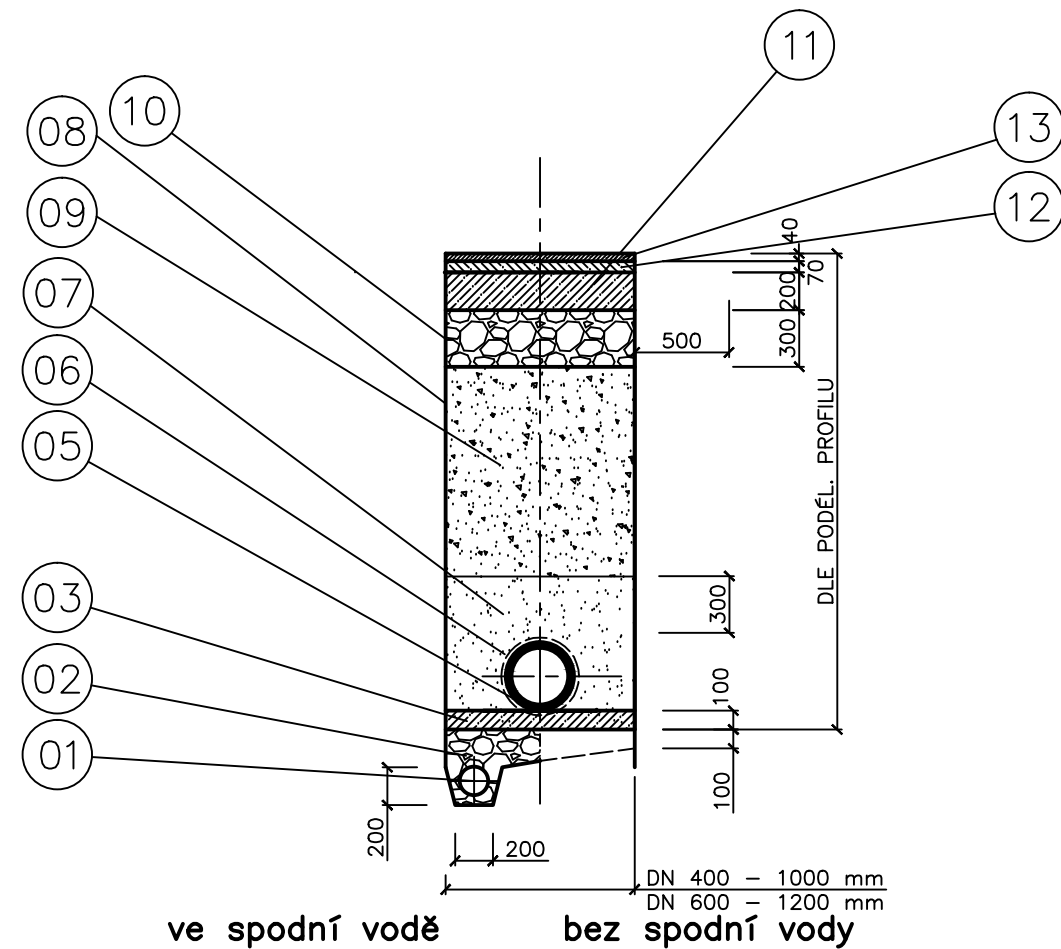


- 01 – Drenážní vrstva, štěrkokdř 32–64
02 – Drenážní potrubí DN 80 (pouze při spodní vodě)
03 – Podkladní beton C8/10
04 – Kanalizační potrubí DN 150, 200
05 – Prohloubení podkladního betonu v místě hrdel
06 – Kanalizační potrubí, kamenina 400, 600
07 – Obsyp potrubí, štěrkopísek
08 – Ocelové pažící boxy
09 – Zásyp nesedavým, nenamrzavým materiálem, hutnění na 60 MPa
10 – Podkladní vrstva ŠD, hutnění na 150 MPa
11 – Cementová stabilizace
12 – ACP 16+, tl. 70 mm
13 – ACO 11, tl. 40 mm
14 – Pískový podsyp
15 – Ornice + zatravnění tl. 150 mm
16 – Lože z drti 2–5 mm, tl. 30 mm
17 – Lože z drti 2–5 mm, tl. 40 mm
18 – Zámková dlažba, tl. 60 mm
19 – Zámková dlažba, tl. 80 mm
20 – Zásyp vytěženou zeminou, hutnění po vrstvách

Kanalizační příjka DN 150, 200
v asfaltové komunikaci v trávniku
ve sjezdu v chodníku

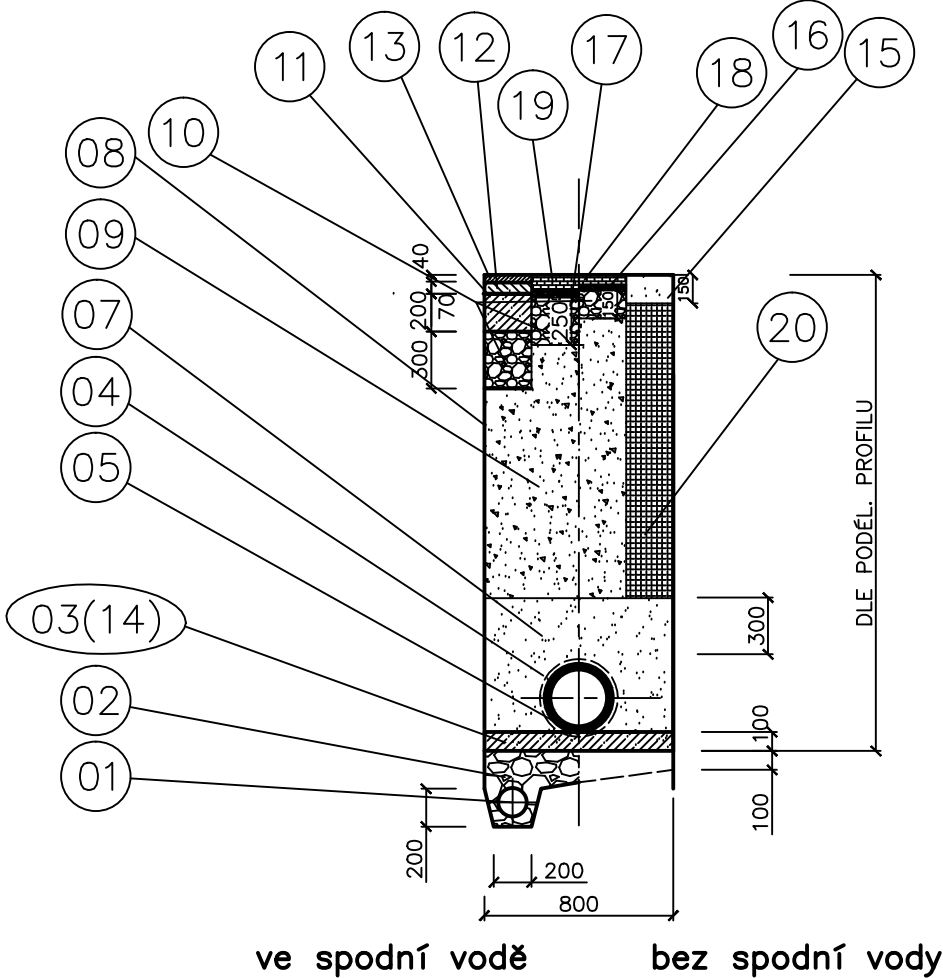

Poznámka:

Kanalizační přípojky budou uloženy dle vzorového uložení pro potrubí DN 300.
V případě dodržení spádu min. 2% na přípojce je možné vypustit podkladní beton (vrstva 03) a nahradit pískovým ložem.
Povrchové úpravy jsou řešeny v příloze č. D.1 SO 01 Komunikace

Vypracoval:	Roman Pešek, DiS.	<div></div> <div>VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III tel. 321 737 171, vodos@vodoskolin.cz</div>			
Projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.				
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.				
Kraj: STŘEDOČESKÝ		O.ú. / Mě.ú.: Kolín		Místo stavby: Kolín	
Investor: Město Kolín				Datum : 03/2018	
Název akce: Kolín - ulice Písečná - rekonstrukce komunikace a kanalizace				Číslo zakázky :	Číslo paré:
				Stupeň : DPS	
				Formát: A3	
				Měřítko: 1:25	
				Číslo výkresu: D.2.4.	
Název výkresu: VZOROVÉ ULOŽENÍ					
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					