

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V PRACOVNĚ JSM

001

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 47

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	900/1160 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítbulková, ostění omítané</p> <p>povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí</p> <p>kování : 4x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - vnitřní křídla 4x závěs zasekávaný novodobý - vnější křídla 3x obtlík do rámu s protikusem, 2x obtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký 1 x háček novodobý</p> <p>zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p> <p>vnitřní křídla - 2.pol.19.století, vnější křídla - novodobá</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>vnější křídla : - stávající křídla odstranit - náhrada replikou vnitřního křídla - povrchová úprava : nátěr olejovou barvou krycí podle stávajících částí</p> <p>rámy a vnitřní křídla : - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - novodobé háčky odstranit a nahradit ručně kovanou knopkou - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken - kování vnějších křídel provést jako repliku kování vnitřních křídel</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V PRACOVNĚ JSM

002

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 48

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	900/1160 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítabulková, ostění omítané</p> <p>povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí</p> <p>kování : 4x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - vnitřní křídla 4x závěs zasekávaný novodobý - vnější křídla 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký 1 x háček novodobý</p> <p>zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p> <p>vnitřní křídla - 2.pol.19.století, vnější křídla - novodobá</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>vnější křídla : - stávající křídla odstranit - náhrada replikou vnitřního křídla - povrchová úprava : nátěr olejovou barvou krycí podle stávajících částí</p> <p>rámy a vnitřní křídla : - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - novodobé háčky odstranit a nahradit ručně kovanou knopkou - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken - kování vnějších křídel provést jako repliku kování vnitřních křídel</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V PRACOVNĚ JSM

003

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 49

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	900/1160 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítbulková, ostění omítané</p> <p>povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí</p> <p>kování : 4x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - vnitřní křídla 4x závěs zasekávaný novobodý - vnější křídla 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký 1 x háček novobodý</p> <p>zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p> <p>vnitřní křídla - 2.pol.19.století, vnější křídla - novodobá</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - zmatňující zasklení vnitřního křídla - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>vnější křídla : - stávající křídla odstranit - náhrada replikou vnitřního křídla - povrchová úprava : nátěr olejovou barvou krycí podle stávajících částí</p> <p>rámy a vnitřní křídla : - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - novodobé háčky odstranit a nahradit ručně kovanou knopkou - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken - kování vnějších křídel provést jako repliku kování vnitřních křídel</p> <p>zasklení: - jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm se zmatňující folií - sklenářský tmel</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V CHODBĚ

004

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 50

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	920/1160 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítbulková, ostění omítané</p> <p>povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí</p> <p>kování : 4x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - vnitřní křídla 4x závěs zasekávaný novodobý - vnější křídla 3x obtlík do rámu s protikusem, 2x obtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký 1 x háček novodobý</p> <p>zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p> <p>vnitřní křídla - 2.pol.19.století, vnější křídla - novodobá</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>vnější křídla : - stávající křídla odstranit - náhrada replikou vnitřního křídla - povrchová úprava : nátěr olejovou barvou krycí podle stávajících částí</p> <p>rámy a vnitřní křídla : - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - novodobé háčky odstranit a nahradit ručně kovanou knopkou - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken - kování vnějších křídel provést jako repliku kování vnitřních křídel</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE


SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V CHODBĚ

005

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 53

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	930/1160 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítábulková, ostění omítané</p> <p>povrchová úprava : nátěr bílou barvou olejovou krycí</p> <p>kování : 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký 1 x háček novodobý</p> <p>zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p> <p>2.pol.19.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>rámy a křídla : - kontrola zasklení a kytování - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - novodobé háčky odstranit a nahradit ručně kovanou knopkou - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken - kování vnějších křidel provést jako repliku kování vnitřních křidel</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

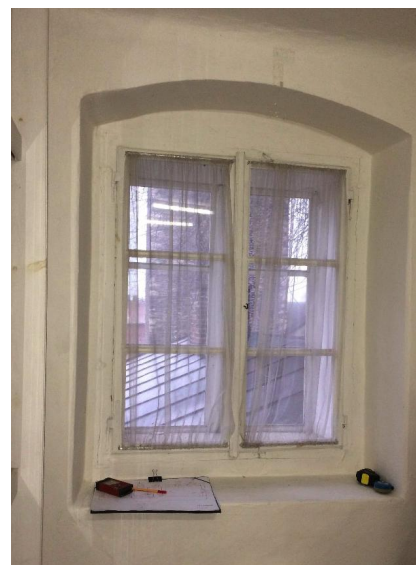


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ DVOJITÉ

006

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č.114

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	900/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítabulková, ostění omítané</p> <p>povrchová úprava : vnitřní křídlo - nátěr bílou barvou olejovou krycí, vnější křídlo - nátěr hnědou lazurou</p> <p>kování : 8x závěs zasekávaný novodobý 2x obtlík do rámu s protikusem, 2x obtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký</p> <p>zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p> <p>2.pol.20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava a replika podle vzorového okna O05 - inv. č.53 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>rám okna - repase : - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnost</p> <p>křídla - repliky repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - stávající křídla odstranit - náhrada křidel replikami - zasklení - jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel - povrchová úprava - nátěr olejovou barvou krycí podle stávajících částí</p> <p>kování - repliky kování vzorového okna O05 - inv. č.53: - 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - 3x obtlík do rámu s protikusem, 2x obtlík do křídla s protikusem - 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký - 1 x ručně kovaná knopka - nátěr krycí v barvě oken</p>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ DVOJITÉ

007

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 116

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	900/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítabulková, ostění omítané</p> <p>povrchová úprava : vnitřní křídlo - nátěr bílou barvou olejovou krycí, vnější křídlo - nátěr hnědou lazurou</p> <p>kování : 4x závěs zasekávaný novodobý - vnitřní křídlo, 4x závěs zasekávaný kuličkový - vnější křídlo 4x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký</p> <p>zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p> <p>2.pol.20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava a replika podle vzorového okna O05 - inv. č.53 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>rám okna - repase : - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnost</p> <p>křídla - repliky repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - stávající křídla odstranit - náhrada křidel replikami - zasklení - jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel - povrchová úprava - nátěr olejovou barvou krycí podle stávajících částí</p> <p>kování - repliky kování vzorového okna O05 - inv. č.53: - 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem - 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký - 1 x ručně kovaná knopka - nátěr krycí v barvě oken</p>
	 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	


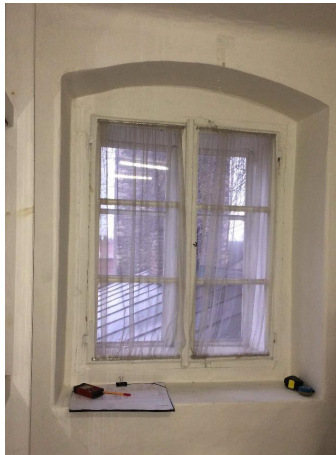
STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ DVOJITÉ

008

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 118

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv, sklo
ROZMĚR	930/1600 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvojité dvoukřídlové ven a dovnitř otevíravé, křídla třítabulková, ostění omítané</p> <p>povrchová úprava : vnitřní křídlo - nátěr bílou barvou olejovou krycí, vnější křídlo - nátěr hnědou lazurou</p> <p>kování : 4x závěs zasekávaný novodobý - vnitřní křídlo, 4x závěs zasekávaný kuličkový - vnější křídlo 4x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem 4x stabilizační háček s očkem dlouhý, 1x háček místo knopky</p> <p>zasklení : jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel</p> <p>2.pol.20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava a replika podle vzorového okna O05 - inv. č.53 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>rám okna - repase : - odstranění starých nátěrů - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnost</p> <p>křídla - repliky repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - stávající křídla odstranit - náhrada křidel replikami - zasklení - jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel - povrchová úprava - nátěr olejovou barvou krycí podle stávajících částí</p> <p>kování - repliky kování vzorového okna O05 - inv. č.53: - 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem - 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký - 1 x ručně kovaná knopka - nátěr krycí v barvě oken</p>
	 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA


OKNO JEDNODUCHÉ

009


NOVÝ PRVEK - NÁHRADA ZA INV. POL. č. 120

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	1100/1350 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvoukřídlové dvojité ven a dovnitř otevíravé - replika vzorového okna O05 - inv. č.53 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci <p>rám okna - replika repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit,, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí <p>křídla - repliky repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasklení - jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí <p>parapet okna - vnitřní dřevěný</p> <ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí <p>kování - repliky kování vzorového okna O05 - inv. č.53:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem - 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký - 1 x ručně kovaná knopka - nátěr krycí v barvě oken

NÁVRH

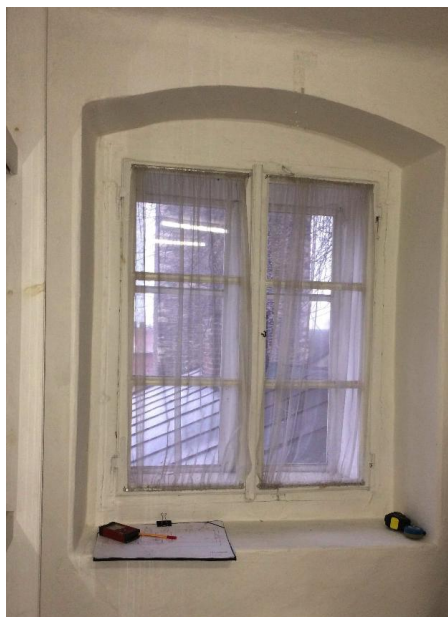

DETAIL UKONČENÍ PARAPETU



POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA


OKNO JEDNODUCHÉ

O10


NOVÝ PRVEK - NÁHRADA ZA INV. POL. č.122

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	1100/1350 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvoukřídlové dvojité ven a dovnitř otevíravé - replika vzorového okna O05 - inv. č.53 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>rám okna - replika repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit,, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>křídla - repliky repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - zasklení - jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>parapet okna - vnitřní dřevěný - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>kování - repliky kování vzorového okna O05 - inv. č.53: - 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem - 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký - 1 x ručně kovaná knopka - nátěr krycí v barvě oken</p>

NÁVRH

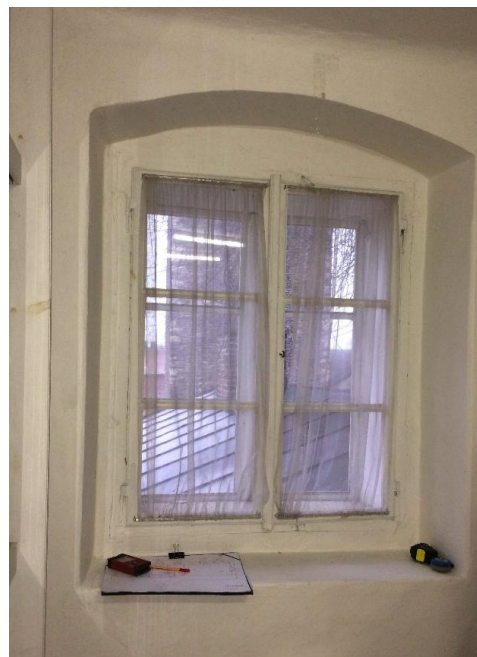

DETAIL UKONČENÍ PARAPETU



POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO JEDNODUCHÉ

011

NOVÝ PRVEK - NÁHRADA ZA INV. POL. č.124

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	650/800 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvoukřídlové dvojité ven a dovnitř otevíravé - replika vzorového okna O05 - inv. č.53 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci <p>rám okna - replika repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit,, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí <p>křídla - repliky repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasklení - jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí <p>parapet okna - vnitřní dřevěný</p> <ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí <p>kování - repliky kování vzorového okna O05 - inv. č.53:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem - 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký - 1 x ručně kovaná knopka - nátěr krycí v barvě oken
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO JEDNODUCHÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ

012

NOVÝ PRVEK - NÁHRADA ZA INV. POL. č.126

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	650/800 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno jednokřídlové dvojité ven a dovnitř otevíravé - replika vzorového okna O05 - inv. č.53 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <ul style="list-style-type: none">- umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace- napojení na elektroinstalaci <p>rám okna</p> <ul style="list-style-type: none">- replika repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 :- povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí <p>křídla - repliky repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 :</p> <ul style="list-style-type: none">- profilace křídla podle vzorového okna O05 - inv. č.53, dělení křídla střední příčkou na dvě poloviny- zasklení - jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel- povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí <p>kování - repliky kování vzorového okna O05 - inv. č.53:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní- 2x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem- 1x stabilizační háček s očkem dlouhý, 1x stabilizační háček s očkem krátký- 1 x ručně kovaná knopka- nátěr krycí v barvě oken

NÁVRH



POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOŠTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA


OKÉNKO OTEVÍRACÍ

013

NOVÝ PRVEK

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 1.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	560/870 mm světlý rozměr rámu
POPIS	<p>jednoduché vnitřní okno dvoukřídlové horizontálně dělené v rámu s poutcem, horní křídlo vyjímatelné na obrtlíky, dolní křídlo otevíravé, rám kotven na lavičnících</p> <p>křídla</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilace podle vzorového okna O05 - inv. č.53 <p>povrchová úprava</p> <ul style="list-style-type: none"> - ohoblovat, nebrousit, - olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí <p>kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5x obrtlík kovaný - 2x kuličkový závěs - povrchová úprava - nátěr krycí v barvě prvku <p>zasklení</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel <p>parapet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oboustranný dřevěný

NÁVRH

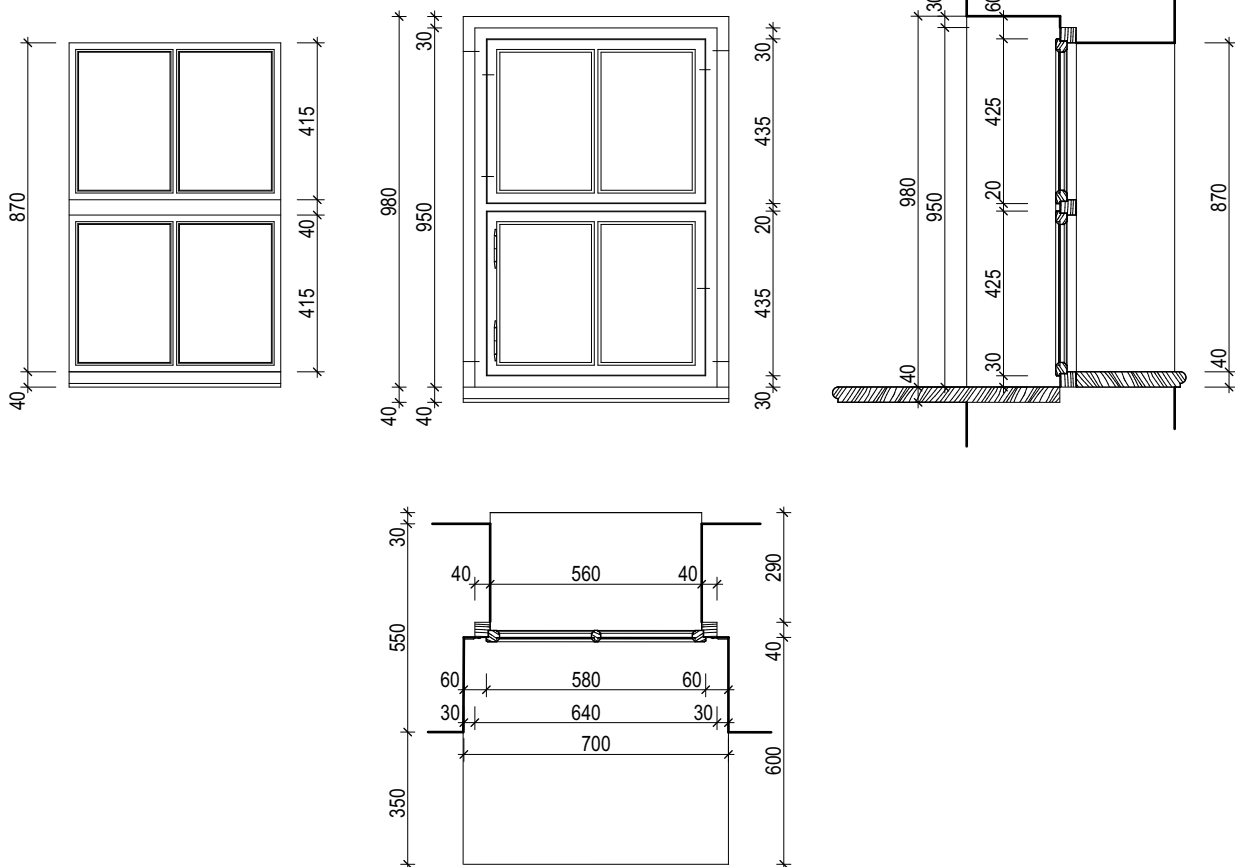

POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V EXPOZICI

014

NOVÝ PRVEK - NÁHRADA ZA INV. POL. č.56

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	950/1200 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvoukřídlové dvojité ven a dovnitř otevíravé - replika vzorového okna O05 - inv. č.53 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - zatmívající zasklení, umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>rám okna - replika repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit,, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>křídla - repliky repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - zasklení vnitřního křídla sklo okenní ploché, tl. 7,5 mm s vloženou zatmívací folií - zasklení vnějšího křídla jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>parapet okna - vnitřní dřevěný - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>kování - repliky kování vzorového okna O05 - inv. č.53: - 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - 3x obtlík do rámu s protikusem, 2x obtlík do křídla s protikusem - 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký, 1 x ručně kovaná knopka - nátěr krycí v barvě oken</p>
NÁVRH	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">DETAIL UKONČENÍ PARAPETU</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V EXPOZICI

015

NOVÝ PRVEK - NÁHRADA ZA INV. POL. č.55

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	950/1200 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvoukřídlové dvojité ven a dovnitř otevíravé - replika vzorového okna O05 - inv. č.53 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - zatmívající zasklení, umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>rám okna - replika repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit,, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>křídla - repliky repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - zasklení vnitřního křídla sklo okenní ploché, tl. 7,5 mm s vloženou zatmívací folií - zasklení vnějšího křídla jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>parapet okna - vnitřní dřevěný - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>kování - repliky kování vzorového okna O05 - inv. č.53: - 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem - 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký, 1 x ručně kovaná knopka - nátěr krycí v barvě oken</p>
NÁVRH	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">DETAIL UKONČENÍ PARAPETU</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ V BAŠTĚ

016

NOVÝ PRVEK - NÁHRADA ZA INV. POL. č.57

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - 2.NP
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv - smrk
ROZMĚR	650/850 mm světlý rozměr ostění
POPIS	<p>okno dvoukřídlové dvojité ven a dovnitř otevíravé - replika vzorového okna O05 - inv. č.53 před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - zatmívající zasklení, umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>rám okna - replika repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit,, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>křídla - repliky repasovaného vzorového okna O05 - inv. č.53 : - zasklení vnitřního křídla sklo okenní ploché, tl. 7,5 mm s vloženou zatmívací folií - zasklení vnějšího křídla jednoduché okenní sklo ploché, tl. 2-3 mm, sklenářský tmel - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>parapet okna - vnitřní dřevěný - povrchová úprava - ohoblovat, nebrousit, olejový nátěr krycí, odst. podle stávajících částí</p> <p>kování - repliky kování vzorového okna O05 - inv. č.53: - 8x závěs rohovníkový na kovaném trnu - horní a dolní - 3x obrtlík do rámu s protikusem, 2x obrtlík do křídla s protikusem - 2x stabilizační háček s očkem dlouhý, 2x stabilizační háček s očkem krátký, 1 x ručně kovaná knopka - nátěr krycí v barvě oken</p>
NÁVRH	<div></div> <div></div>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-02 - OBJEKT STARÁ ŠKOLA - OKNA

STŘEŠNÍ VÝLEZ

017

NOVÝ PRVEK

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	škola - střecha
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	litina
ROZMĚR	600/600 mm světlý rozměr otvoru
POPIS	Litinový historický střešní výlez druhotně použitý - nákup v Antiku, nebo stavebním bazaru. povrch. úprava: - nátěr základový na kov - nátěr tmavě šedý nebo černý matný

NÁVRH



POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace
- Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHY