



PARSHALLŮV ŽLAB P4 V OBDÉLNÍKOVÉ ŠACHTĚ

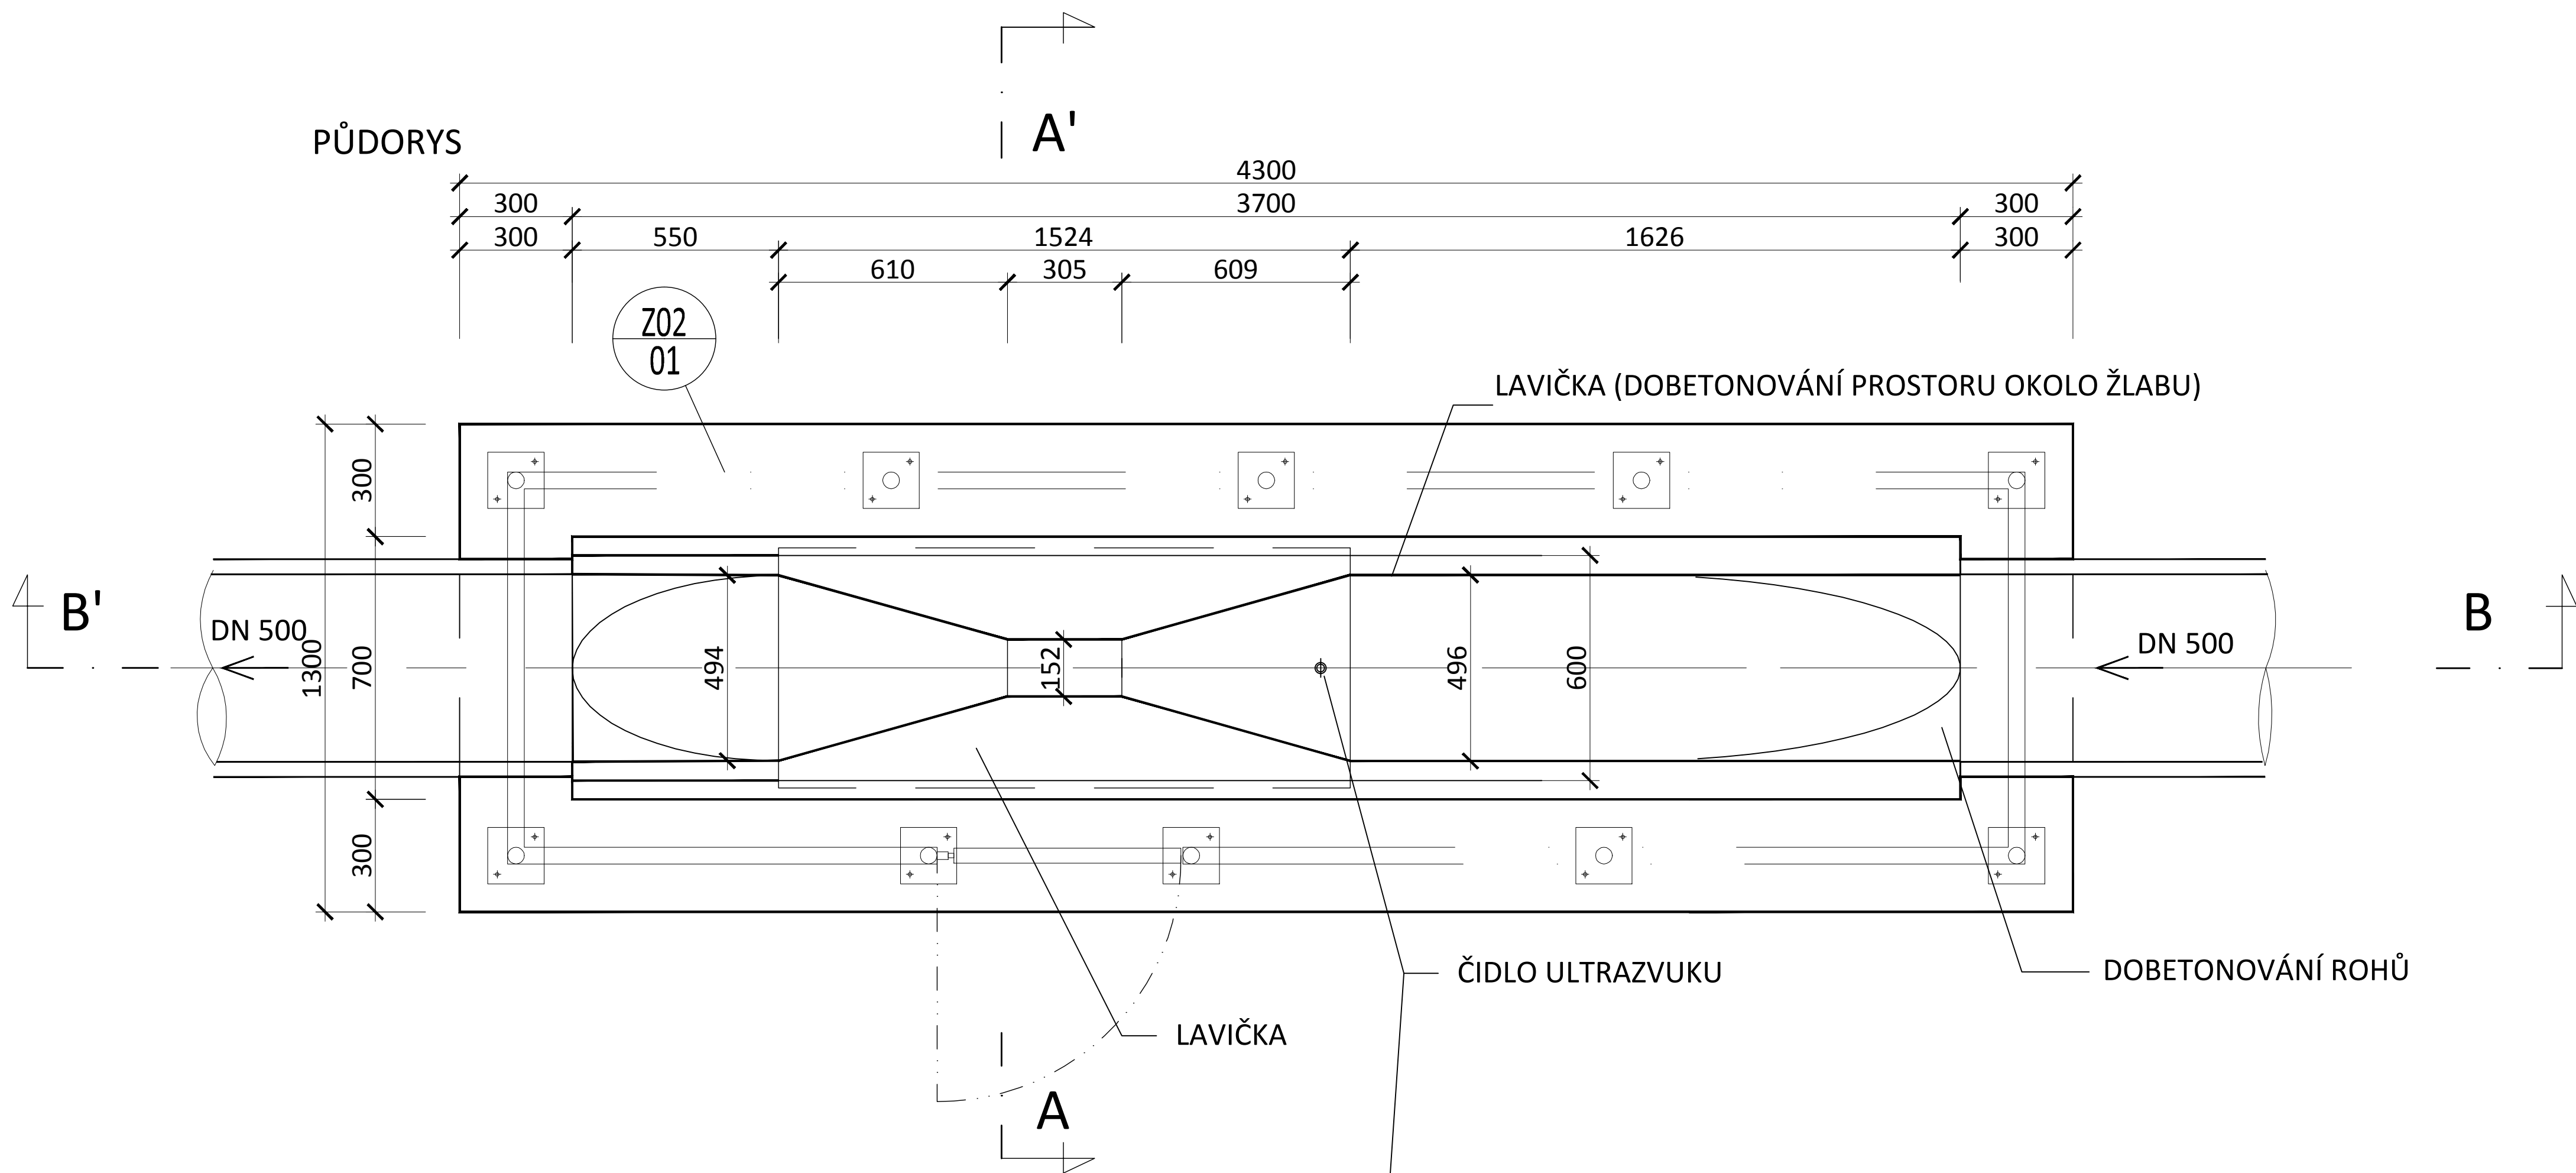

ŘEZ B - B' PODÉLNÝ PROFIL

ŘEZ A - A'

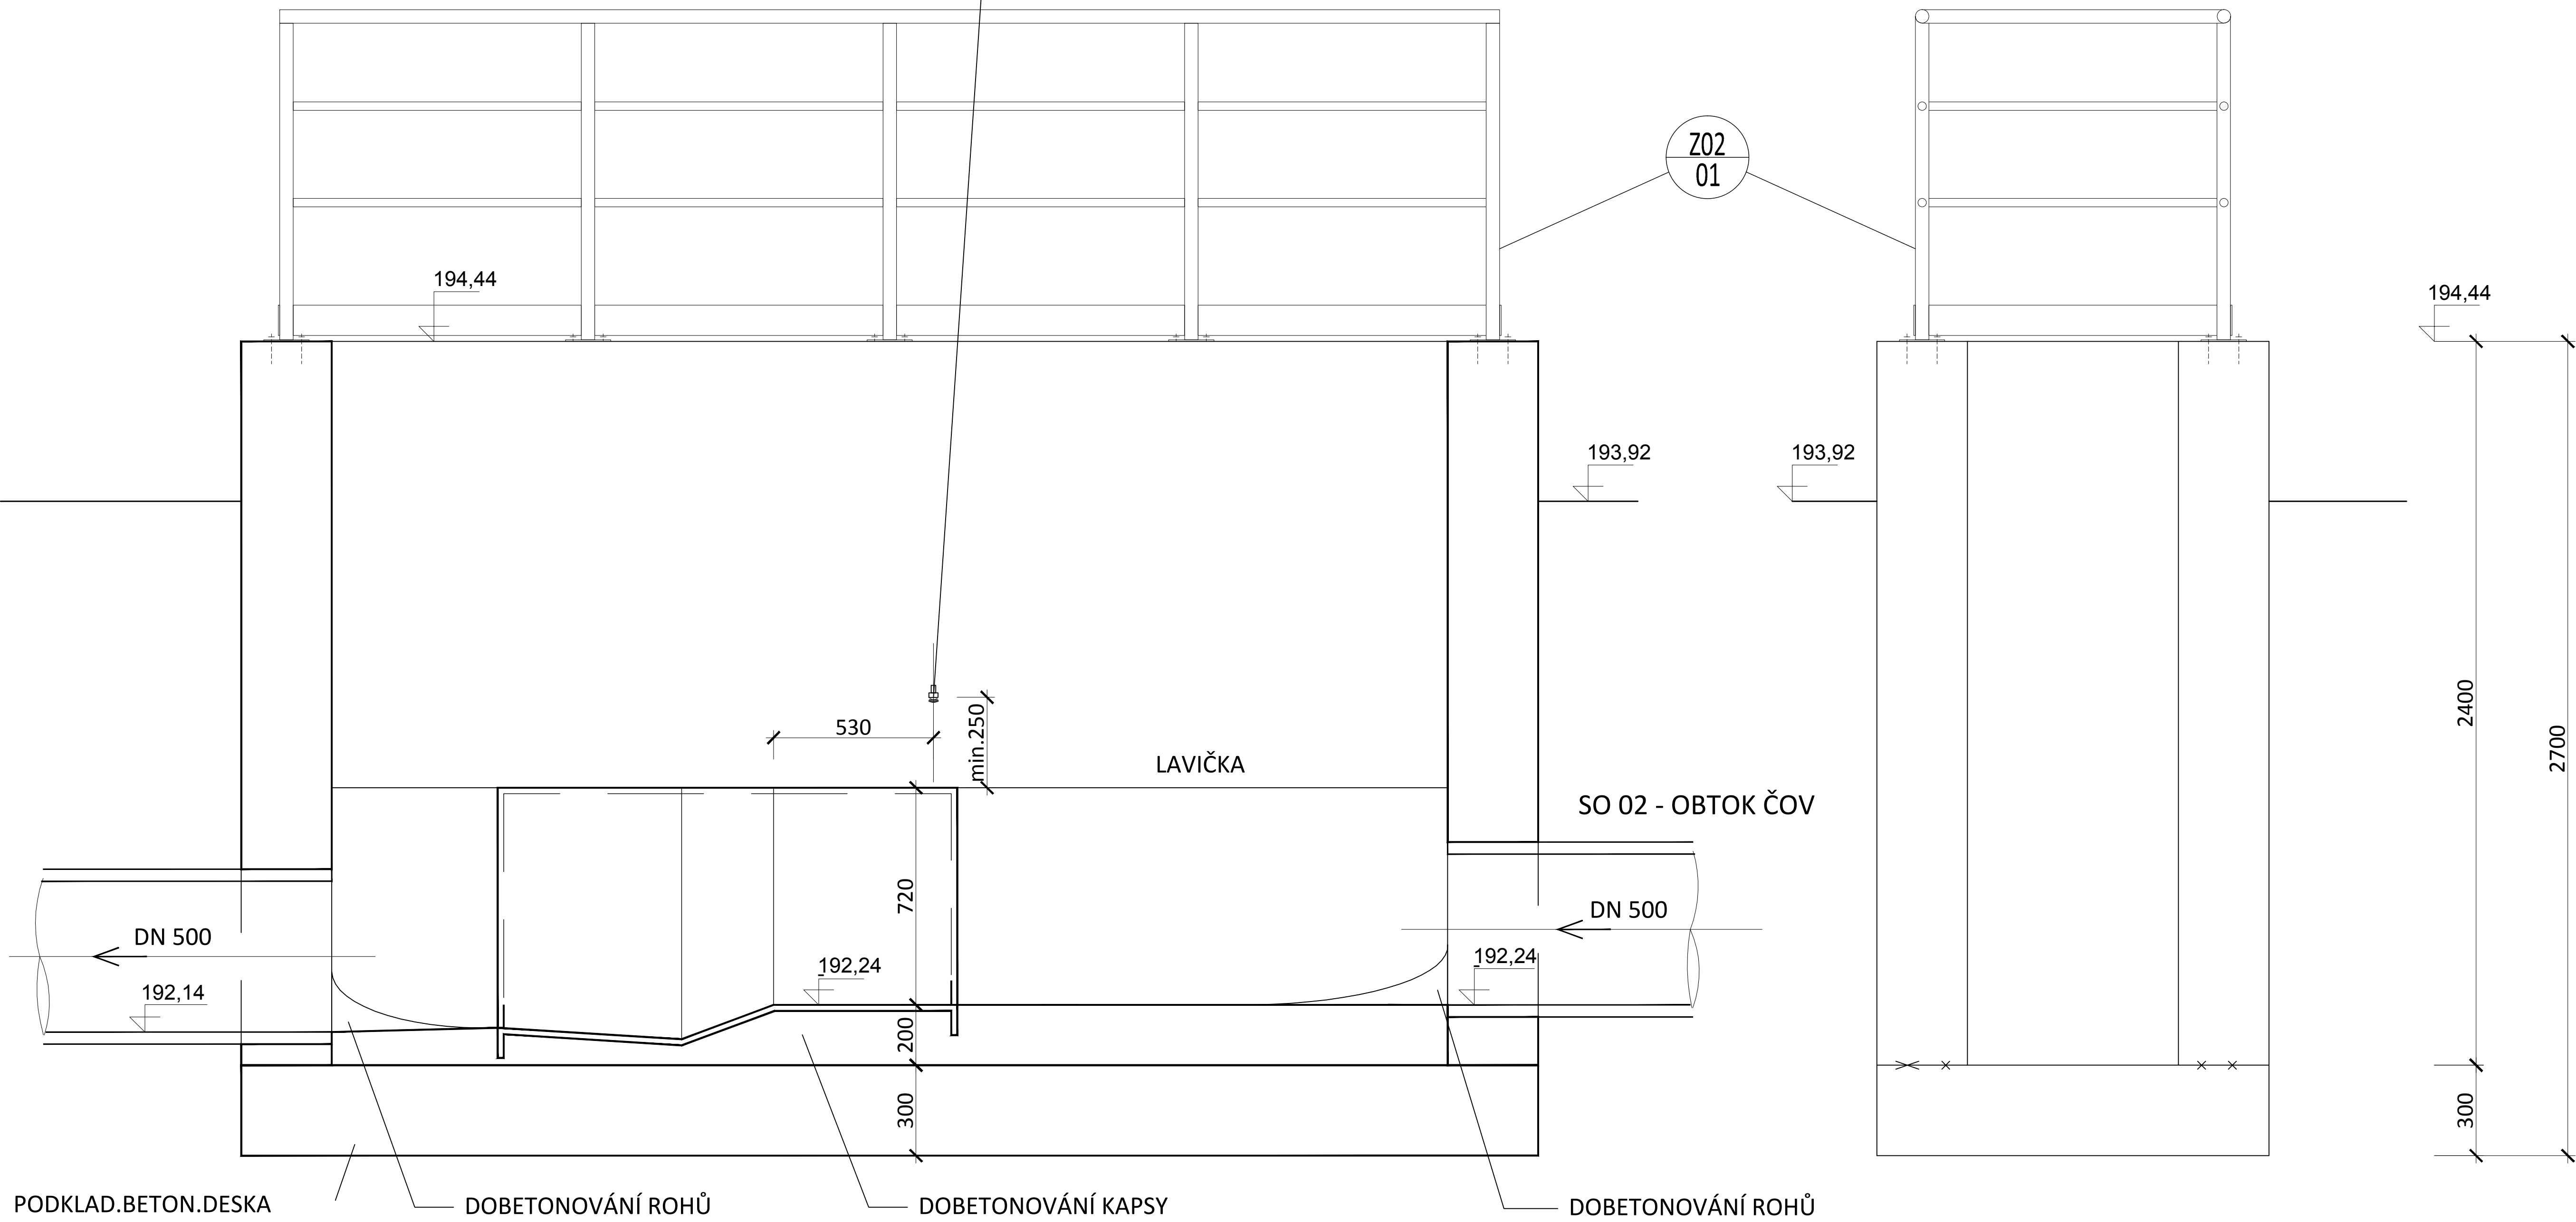


POZNÁMKY:

PRACOVNÍ SPÁRY DNA A OBVODOVÝCH STĚN BUDOU TĚSNĚNY.
POLOHU A POČET PRACOVNÍCH SPÁR JE MOŽNO UPRAVIT PODLE MOŽNOSTÍ A POTŘEB DODAVATELE.
DO BEDNĚNÍ OSADIT OBĚ TROUBY NÁTOKU I VÝTOKU.

ŽELEZOBETON

C30/37 XA1, XC4, XF3 MAX. PRŮSAK 35 mm PODLE ČSN EN 12 390-8

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1	VERZE K PROJEDNÁNÍ	30.7.2018	Ing. Kuba, Ph.D.
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 		
VYPRACOVAL	Ing. Kubová, Ph.D.	HIP	Ing. Kubová, Ph.D.	T. KONTROLA	Ing. Kuba, Ph.D.	
PROJEKTANT	Ing. Kubová, Ph.D.	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Hanák	DATUM	07/2018	
OBJEDNATEL	Město Kolín			OKRES	Kolín	
AKCE: ČOV TPCA - PD techn. čištění OV				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-7102-02-05	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	3 A4	
				MĚŘÍTKO	1:25	
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	013784/18/1	
				ČÁST STAVBY	OBTOK	SO/PS
PŘÍLOHA: MĚRNÝ OBJEKT				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.1.3.4	f
					1	

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).