



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 05.05.2017
Naše značka: VEKOL/20170509-001

LK PROJEKT s.r.o.

28. října 933/11
25088 Bládkovice

Vyřizuje: Ing. Miroslav Duris
Telefon: 721 446 619
E-mail: miroslav.duris@veolia.com
Datum: 09.05.2017

**Vyřazení k existenci sítí
provozovaných společností
Veolia Energie Kolín, a.s.**

Název akce:	Rekonstrukce kanalizační stoky FVII v ul. Na Magistrále, Kolín	
Lokalizační údaje:	Okres:	Kolín
	Obec:	Kolín
	Název k.ú.:	Kolín
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v příloze*	
Kontaktní osoba:	Ing. Libuše Knapová	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	+420733732344, projekce.vak@gmail.com	
Platnost vyřazení:	1 rok ode dne vyhotovení 09.05.2017	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

zařízení ve správě Veolia Energie Kolín, a.s.

Jedná se o:

Podzemní vedení tepelných sítí

Stavebník zajistí ochranu teplárenského zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavebních úprav nedošlo k poškození teplárenského zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplárenské společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

- Předem písemně nebo telefonicky oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu tepelných sítí pověřenému pracovníkovi Veolie a předizvat jej k odsouhlasení provedených prací. Předizvat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k zásahu do pískového lože, nebo obnažení vedení, k posouzení vzniklé situace. Předizvat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k obnažení železobetonového kanálu, k posouzení vzniklé situace.
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplárenského zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závodu Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplárenského zařízení provádět.

1/3

Veolia Energie Kolín, a.s.

Sídlo: Kolín V., Tovární 21, PSČ: 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1523.
IČO: 451 48 091, DIČ: CZ45148091
Tel.: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001
a environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001.



- Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zaízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
 - Na vytýčenou trasu teplotního zaízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál ani zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zaízení. Stavba nesmí omezit přístup pracovníků Veolia Energie k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav.
 - Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zaízení na Zákaznickou linku tel. + 800 800 860.
- Toto vyjádření neslouží k územnímu souhlasu ani stavebnímu povolení.**

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zaízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zaízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.


Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing. Rostislav Krempaský, Ph.D.

Výkonný editel společnosti

Tel.: + 420 221 511 987

E-mail: rostislav.krempasky@veolia.com

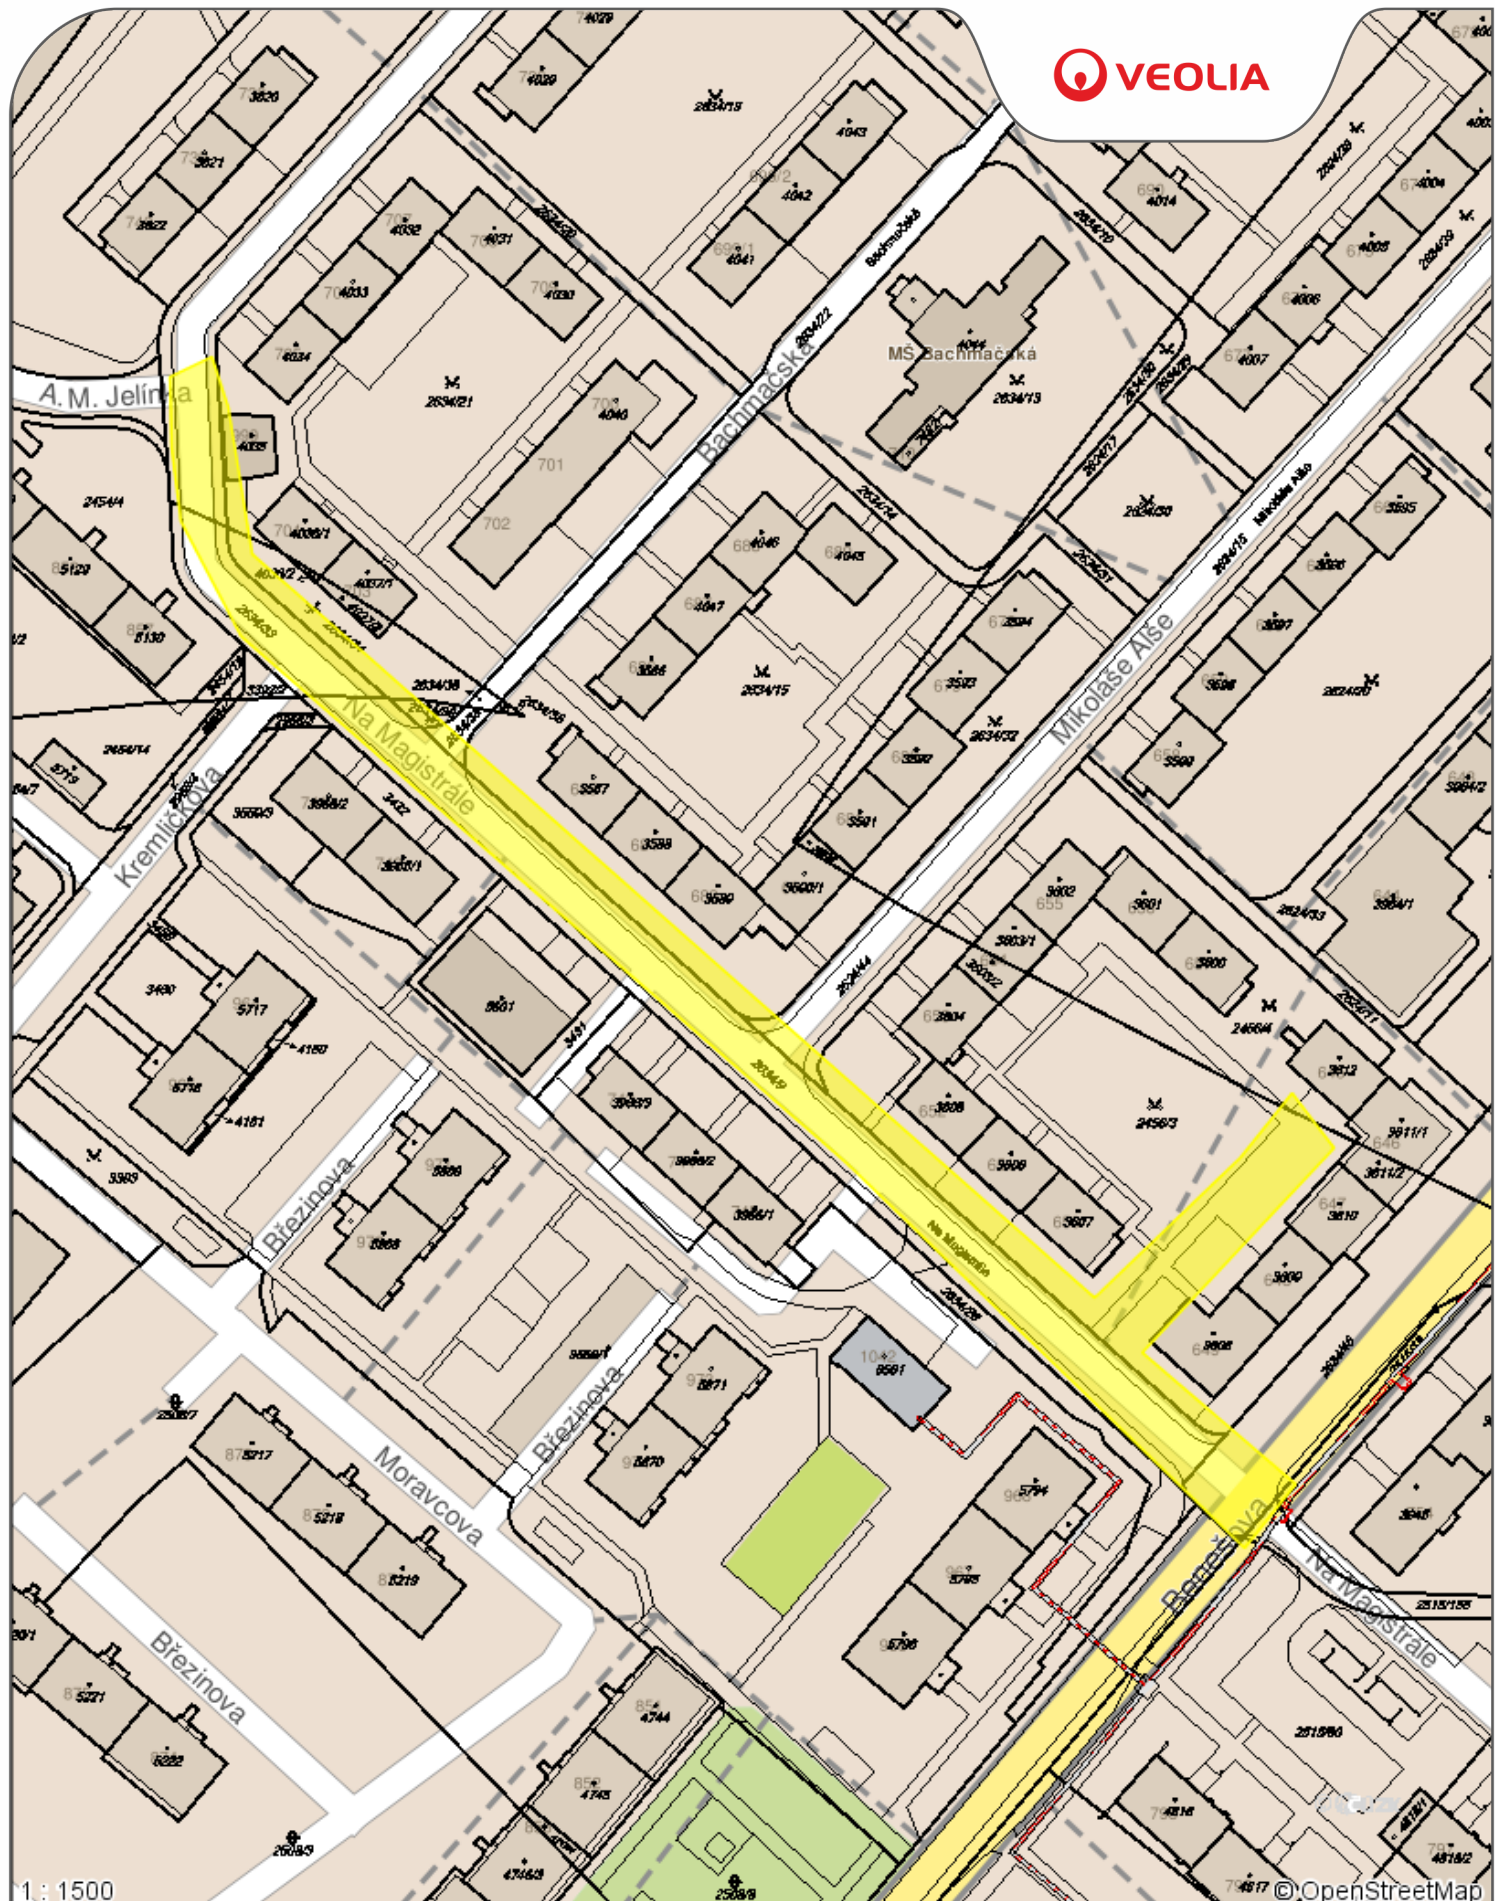

P íloha .1

Datum: **09.05.2017**

Vy izuje: **Ing. Miroslav uríš**

Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty