3PEN, AC 400V/TN-C,
ochrana před úrazem el. proudem:samočinným odpojením vadné části od zdroje

Z důvodů hustoty inženýrských sítí, některé nemusí být z výkresu zřetelné.
Jejich zakreslení je pouze orientační a je nutné nechat síte vytyčit správci sítí, jejichž seznam je uveden v technické zprávě, jednotlivé přípojky nejsou zakresleny.

Pozemky do kterých se zasáhne budou uvedeny do předešlého stavu

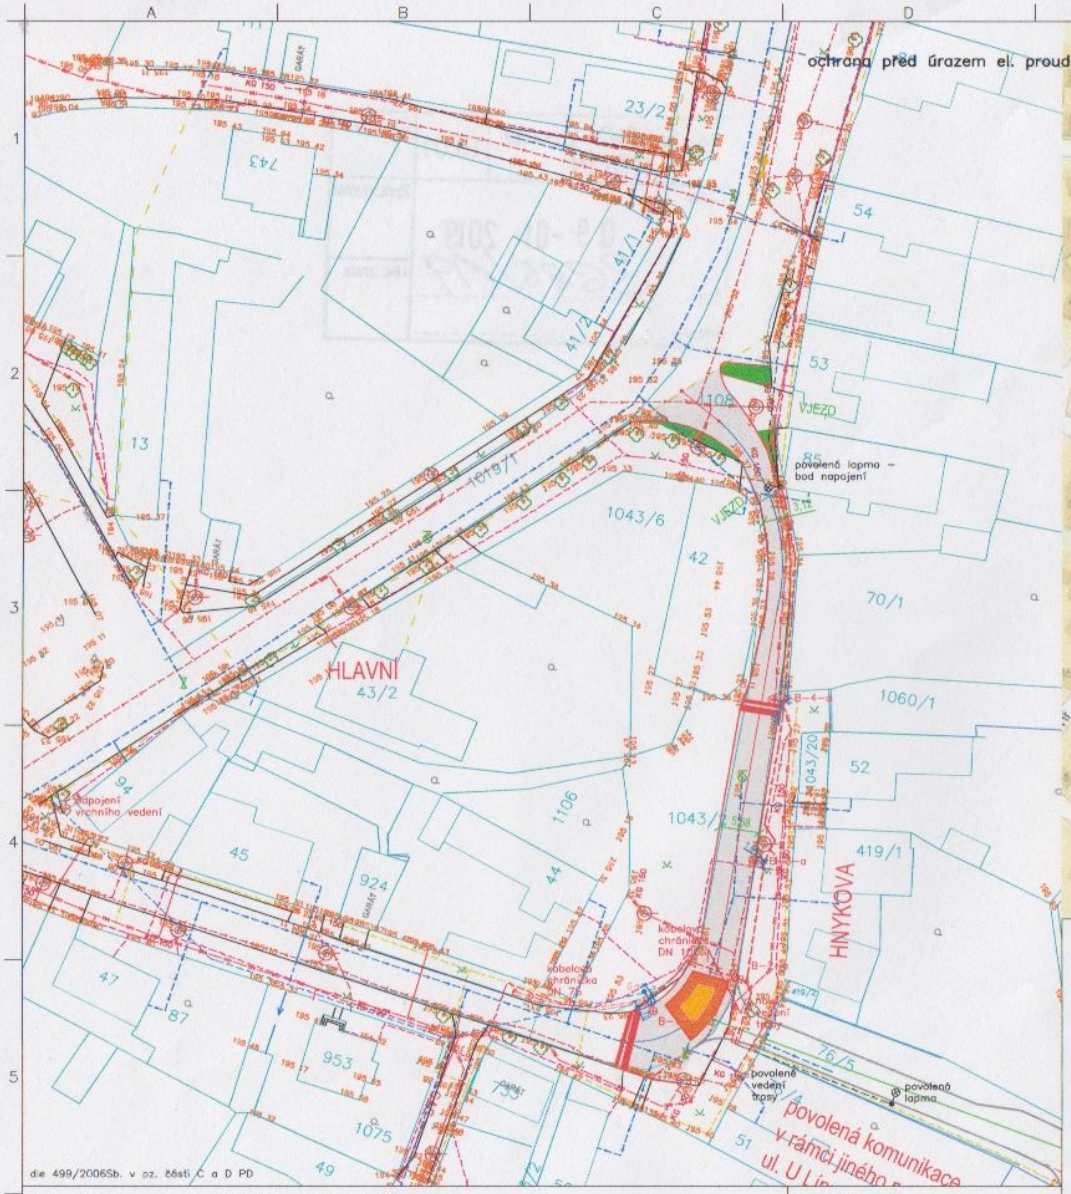

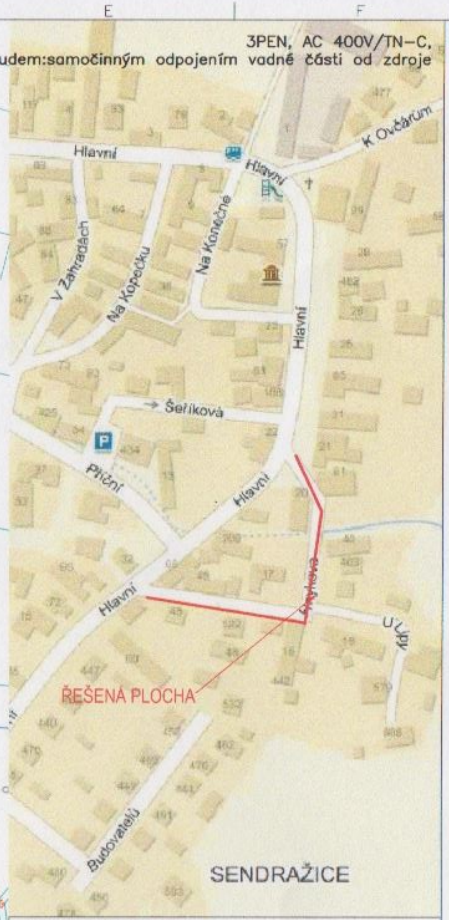

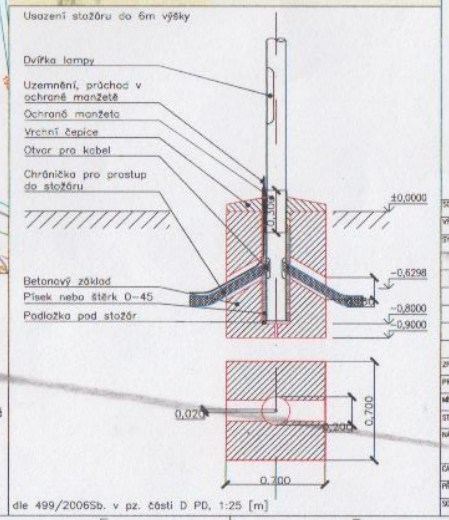

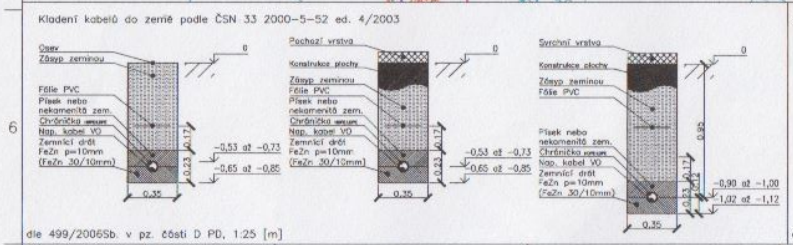



LEGENDA:			
	Kanalizace (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)		Asfaltové plochy řešené v rámci komunikace
	Vodovod (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)		Travnaté plochy řešené v rámci komunikace
	Plyn – STL (GridServices, s.r.o.)		
	Telekomunikační vedení (České telekomunikační infrastruktura a.s.)		
	Energetické vedení (ČEZ Distribuce, a.s.)		
	Nově obrubo		
	Katastrální mapa		
	Hrany ploch		

LEGENDA ELEKTRO:			
	Veřejné osvětlení navržené v rámci jiného projektu		Uložení nového vedení ve zvláštní chráničce
B-X-x	Nové veřejné osvětlení		Rušené veřejné osvětlení
	Vedení rušeného veřejného osvětlení – vrchní vedení		Uzemnění nového veřejného osvětlení
	Vedení nového veřejného osvětlení		
	Vedení veřejného osvětlení řešeného v rámci jiného projektu		

TYP STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL:		
OZNAČENÍ	B-X-a	
STOŽÁR	KL-6,0 – 133/60	
VÝLOŽNÍK/NÁKLON	– / –	
SVÍTIDLO	Voltana – led	
SVORKOVNICE	pro připojení 3 přívodů	
KABEL KE SVÍTIDLU	CYKY-J 3x1.5	
JIŠTĚNÍ SVÍTIDLA	max 6A	

PARAMETRY ZAPOJENÍ:			
PROPOJOVACÍ KABEL	CYKY-J 4x16mm2		
ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELŮ	Chránička HDPE/LDPE 75mm ČSN EN 50086-2-4		
	Chránička HDPE/LDPE 50mm ČSN EN 50086-2-4		
ULOŽENÍ POD VOZOVKU	2xChránička HDPE/LDPE 100mm ČSN EN 50086-2-4		
ZAKONČENÍ	SMRŠŤOVACÍ HLAVICE CCB 4-38/11		
ZEMNĚNÍ	FeZn p=10mm (FeZn 30/10mm)		

Městský úřad
odbor dopravy
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1
10.26

REV.	DATUM	ÚČEL VYDÁNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
0	1.12.2018	DUS v rozsahu pro PS	T.DVOŘÁK	L.DVOŘÁKOVÁ	T.DVOŘÁK

SOUŘADNÝ SYSTÉM:	S-JTSK		
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:	Bpv		
SYSTÉM PROMÍTÁNÍ:	ISO E		
ZPR. PROJEKTANT:	T.DVOŘÁK	ZAKÁZKA Č.	18ZK00079
PROJEKTOVAL:	T.DVOŘÁK	DATUM:	1.12.2018
MÍSTO STAVBY:	Středočeský kraj – Kolín		
STAVEBNÍK:	Město Kolín		
NÁZEV:	Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace v ul. Hnykova, Kolín – Sendražice		
ČÁST:	Veřejné osvětlení		
PŘÍLOHA:	Situace, uzemnění, uložení kabelů, základy a zapojení		
SOUBOR:	18ZK00079-01-DW-001V1.0.DWG		

STUPEŇ PD:	DUS
FORMÁT:	A2
MĚŘÍTKO:	1:500 [m]
DOKUMENT ČÍSLO:	18ZK00079-01-DW-001
LIST/LISTŮ:	1/1

S1A