



vypracoval: Petr Kolářný		schválil: Petr Dusílek		<i>Ok therm s.r.o.</i> Ovčárecká 638, Kolín V, Tel./fax.: 321 713 123 Email: oktherm@oktherm.cz		
SÚ:	Kolín	obec:	Kolín			
investor:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I					
stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJEKTU BRANKOVICKÁ 1044, KOLÍN 5			datum:	květen 2022	
část:				D.1.4.g Silnoproudá elektrotechnika	stupeň:	DPS
					formát:	2x A4
obsah:	ROZVÁDĚČ RE			zak. číslo:	21 708	
				měřítko:	č.v. D.1.4.g-b-02	

STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ R734

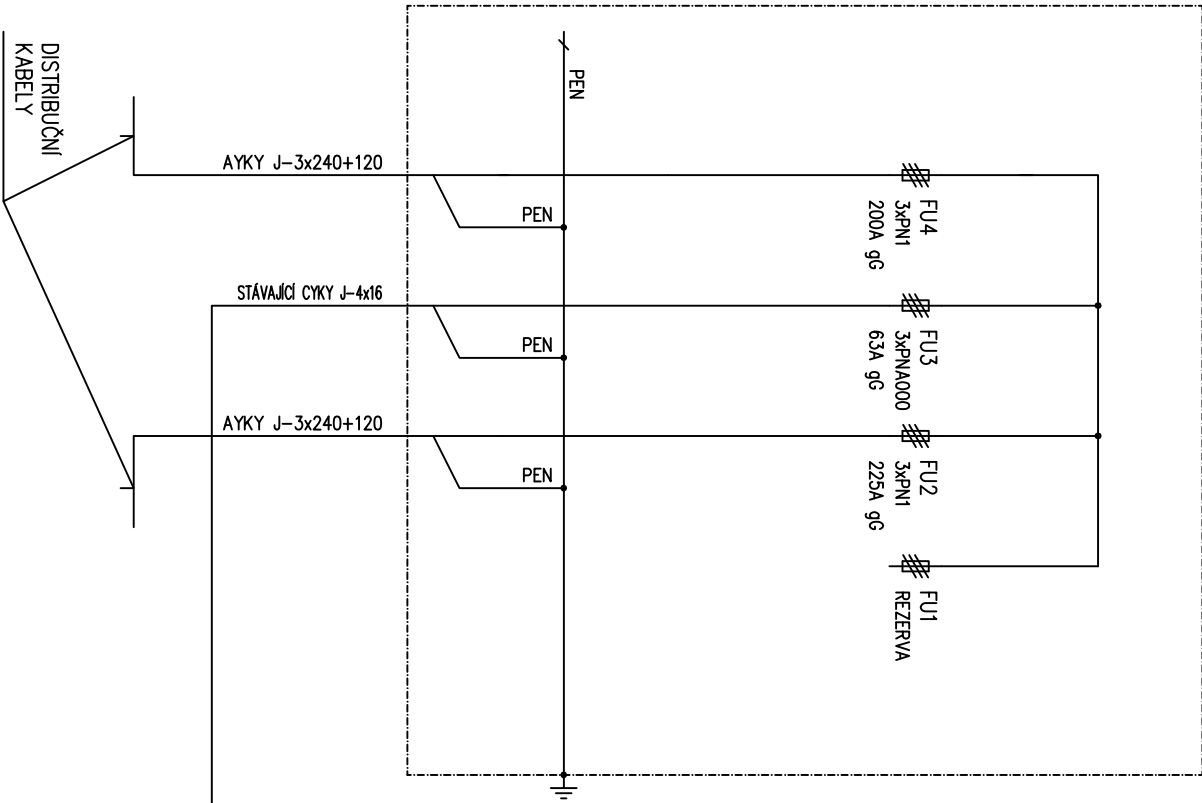

NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE

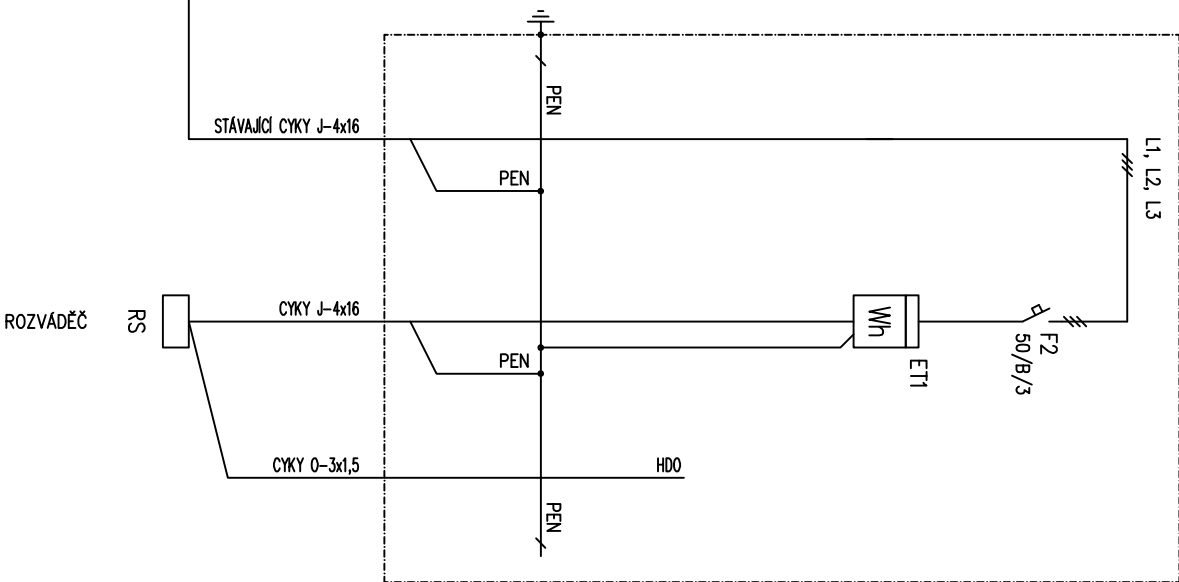

STÁVAJÍCÍ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ

NÁZEV: R734
VÝROBCE: STÁVAJÍCÍ
TYP: STÁVAJÍCÍ
ROZMĚRY: š.930, v.640, h.250 (mm)
KRYTÍ: IP 44/IP 00

NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ

NÁZEV: RE
VÝROBCE: DO VÝKLENKU
TYP: 1xDVOUITARIFNÍ, TŘÍFÁZOVÝ
ROZMĚRY: š.470, v.600, h.220 (mm)
KRYTÍ: IP 44/IP 00

Vypracoval:	Kolářský Petr	Datum:	3 / 2022	Číslo:	EZ	Výkres:	ROZVADĚČ RE	Č. zakázky:	X-02-07	Č. výk.:	02
Kontroloval:	Dusířek Petr	Změna:		Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BRANKOVICKÁ 1044, KOLÍN 5					Lístů:	1
										Líst:	1

Ok therm s.r.o.

Okřetová 638, 280 02 Kolín V, Tel/fax: 321 713 123

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000 4-41 ed.3
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE