




Maincor Vario
Dn 400 Standard

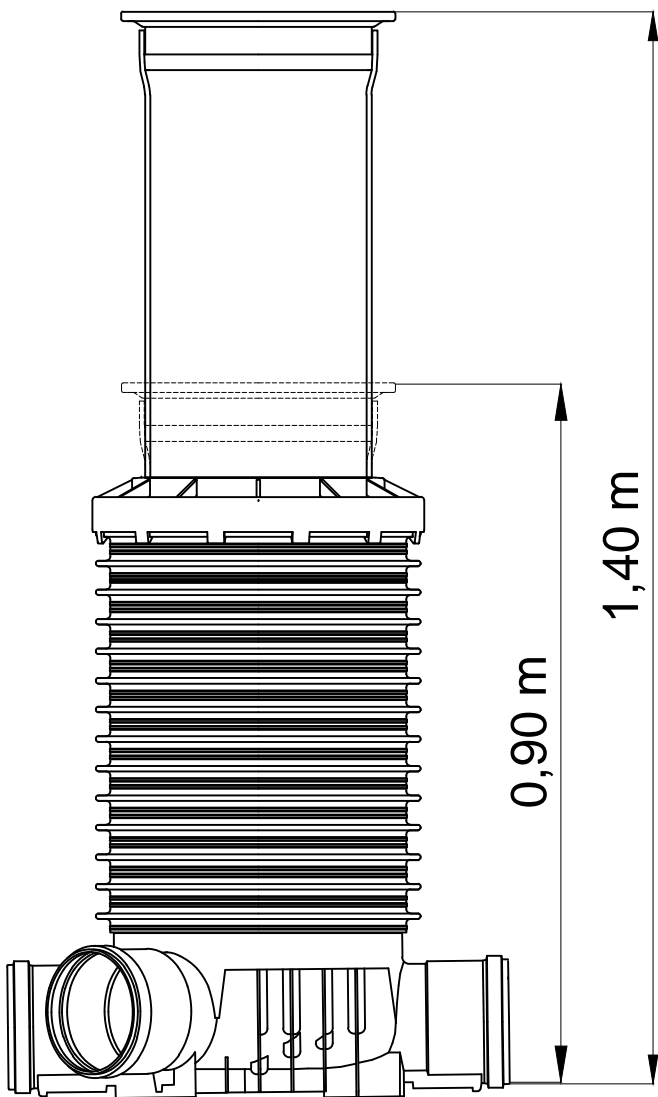


Maincor Vario
Dn 400 compact

Základní parametry šachty		
Název	Maincor Vario DN 400 standard	Maincor Vario DN 400 compact
Typ potrubí	UR 2 DIN, KG	UR 2 DIN, KG
Dimenze vtoku/výtoku	DN 150, 200	DN 150, 200
Typ dna	P, PPL	P, PPL
Průměr dna	DN 400	DN 400
Základní materiál	PP b	PP b
Třída zatížení	A15 (1,5t), B125 (12,5t), D400 (40 t)	A15 (1,5t), B125 (12,5t), D400 (40 t)
Hloubka uložení Hs	1200 - 1900 mm	900 - 1400 mm
Poznámka	Šachta je dodávána jako celek umožňující nastavení výšky od 1200mm do 1900mm.	Šachta je dodávána jako celek umožňující nastavení výšky od 900mm do 1400mm.

ALTERNATIVY TYPIZOVANÝCH DEN

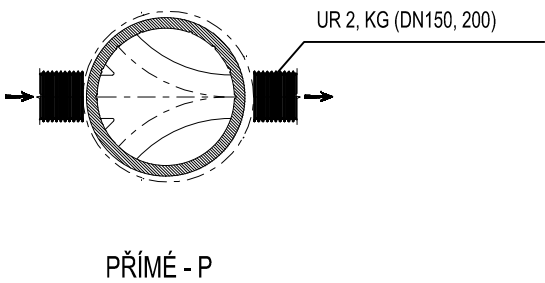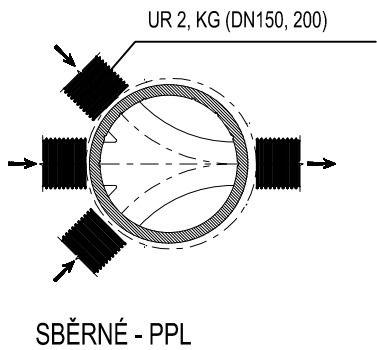

POZNÁMKA:
VÝKRES DOMOVNÍ REVIZNÍ ŠACHTY JE PUBLIKOVÁN POUZE PRO PŘÍPAD, ŽE BY TECHNICKÝ STAV NĚKTERÉ DOMOVNÍ ŠACHTY NEUMOŽŇOVAL PŘEPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY. DOMOVNÍ REVIZNÍ ŠACHTU V TOMTO PŘÍPADĚ HRADÍ VLASTNÍK NEMOVITOSTI. DOMOVNÍ REVIZNÍ ŠACHTY NEJSOU SOUČÁSTÍ STAVBY.

Vypracoval:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.		 Energie AG Kolín, a.s., Orebitská 885, Kolín IV tel. 607 070 071, info@energiekolin.cz		
Projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.				
Odpovědný projektant:	Ing. Martin Soudek, Ph.D.				
Kraj:	STŘEDOČESKÝ	O.ú. / Mě.ú.:	Kolín	Místo stavby:	Kolín
Investor:	Město Kolín			Datum :	05/2021
Název akce: Kolín - ulice Třídvorská - výměna kanalizace			Číslo zakázky :		
			Stupeň : DPS		Číslo paré:
			Formát: A3		
			Měřítko:		
Název výkresu: DOMOVNÍ REVIZNÍ ŠACHTA			Číslo výkresu:		D.7.
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPÍROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					