



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV
101	CHODBA
102	CHODBA
103	WC
104	PŘEDSÍŇ
105	TECHNICKÁ MÍSTNOST
106	KOUPELNA
107	KUCHYŇ
108	POKOJ
109	POKOJ
110	OBÝVACÍ POKOJ
111	LOŽNICE

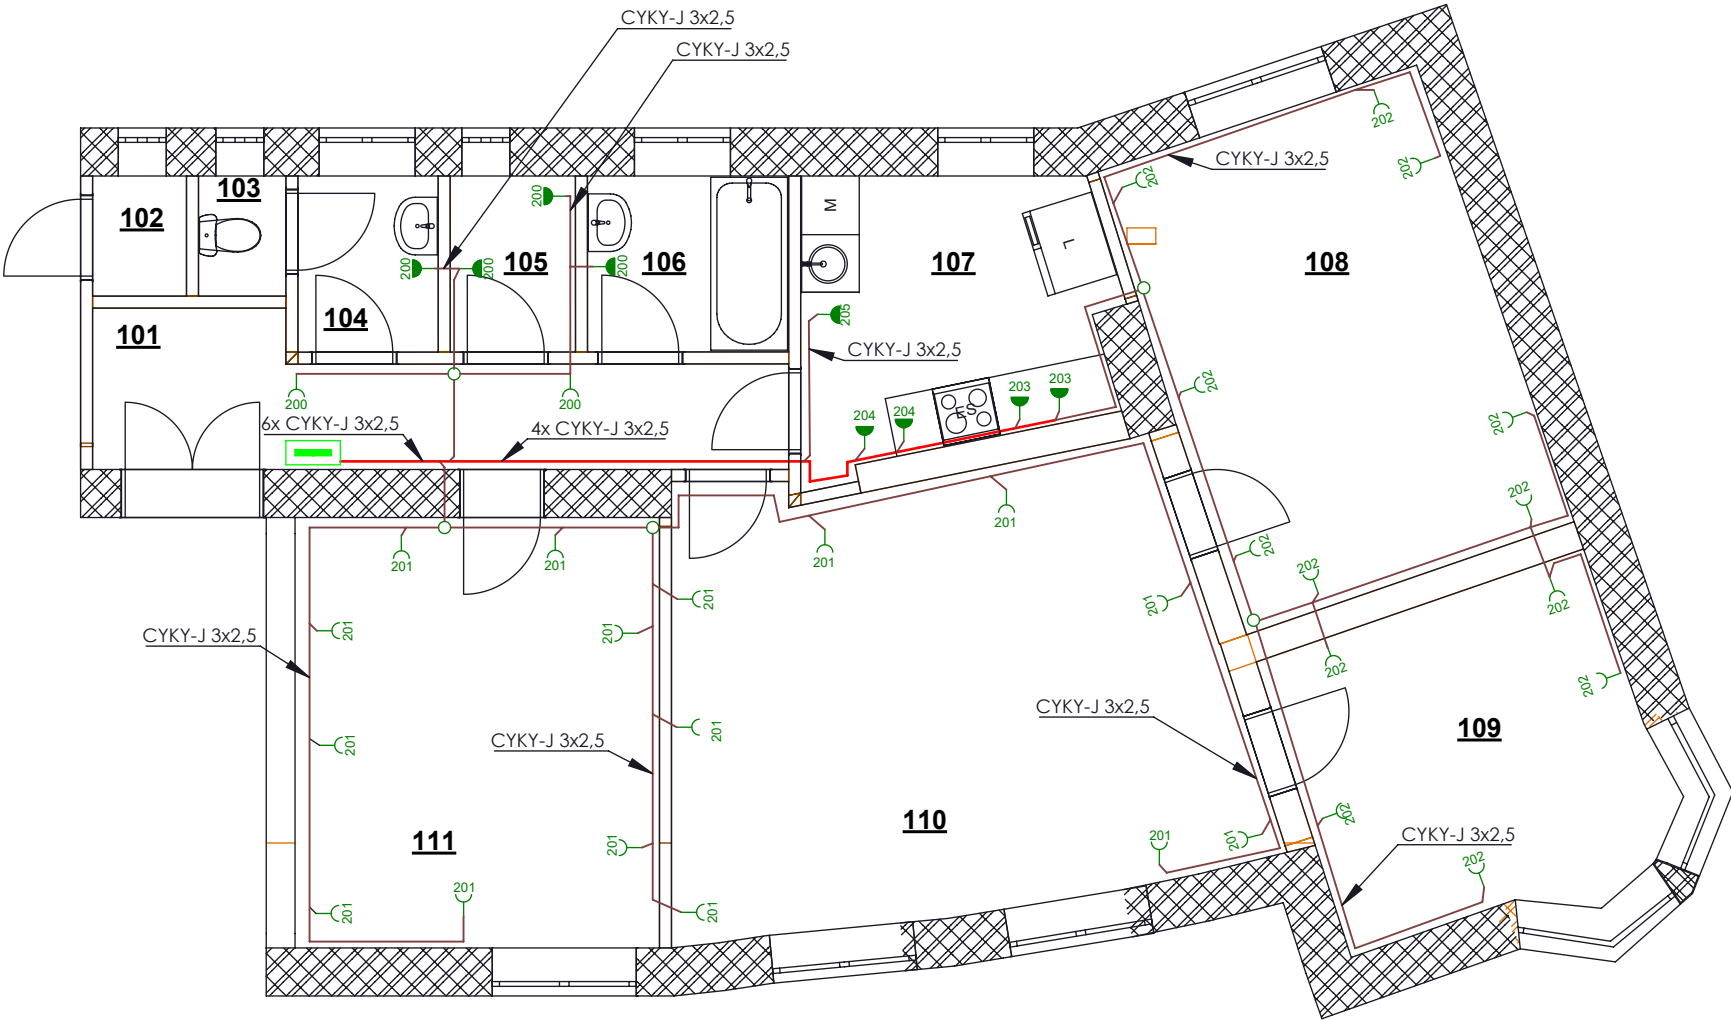


POZNÁMKA:
ROZVODNÁ SOUSTAVA - 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN EN 33 2000
DOPLŇKOVOU OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
LEGENDA K VÝKRESŮM VIZ. VÝKRES E-1L


Zodpovědný projektant	Projektant	Vypracoval		
Ing. Josef Goller	Bc. Luděk Dlouhý	Ing. Drahomír Tománek		
INVESTOR:			Projektory Dlouhý s.r.o Pražská 18, 102 00 Praha 10 IČ: 09052968	
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín				
NÁZEV ZAKÁZKY:			STUPEŇ PD	DPS
Stavební úpravy bytu 4.NP, parc. č. st. 806, č.p 93, k. ú. Kolín			DATUM:	10. 2022
NÁZEV VÝKRESU:			ŘAZENÍ:	045
Situační rozmístění zásuvkových obvodů			MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: E0001-2022-0002

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV	Min Ekp [lx]
101	CHODBA	100
102	CHODBA	100
103	WC	100
104	PŘEDSÍŇ	150
105	TECHNICKÁ MÍSTNOST	300
106	KOUPELNA	100
107	KUCHYŇ	150
108	POKOJ	150
109	POKOJ	150
110	OBYVACÍ POKOJ	200
111	LOŽNICE	100

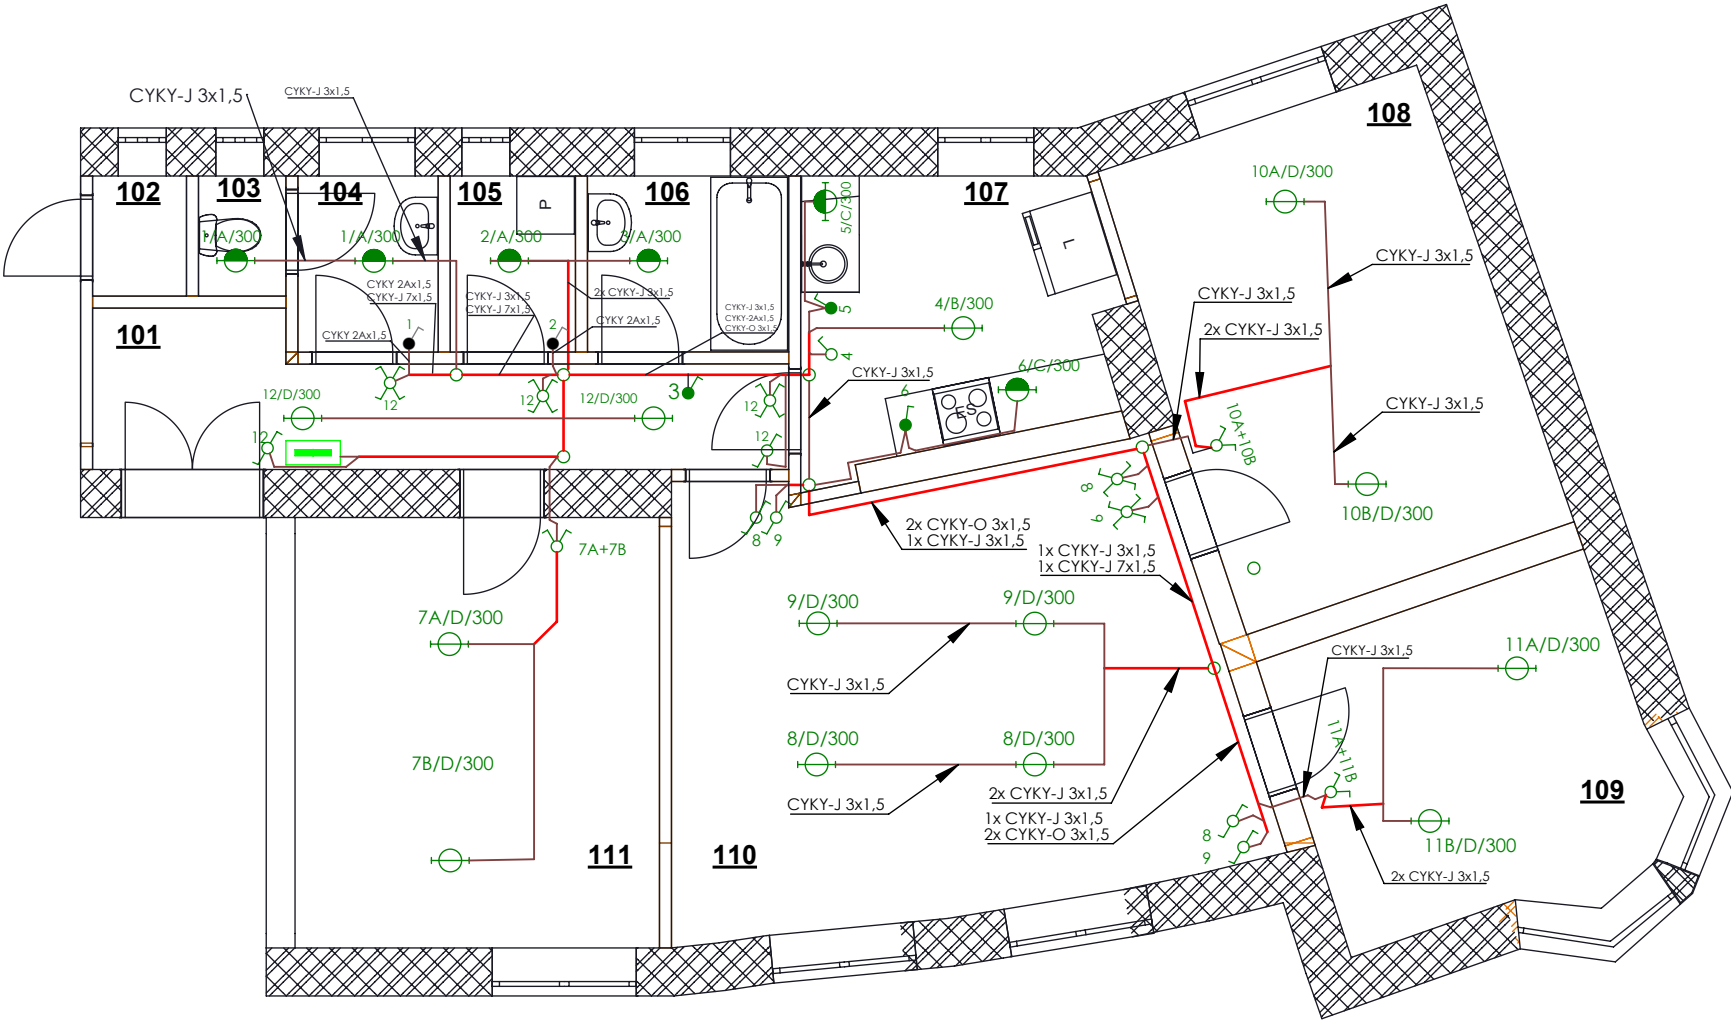


POZNÁMKA:
ROZVODNÁ SOUSTAVA - 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN EN 33 2000
DOPLŇKOVOU OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
LEGENDA K VÝKRESŮM VIZ. VÝKRES E-1L

Zodpovědný projektant	Projektant	Vypracoval		
Ing. Josef Goller	Bc. Luděk Dlouhý	Ing. Drahomír Tománek		
INVESTOR:			Projekt Dlouhý s.r.o	
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			Pražská 18, 102 00 Praha 10	
			IČ: 09052968	
NÁZEV ZAKÁZKY:			STUPEŇ PD	DPS
Stavební úpravy bytu 4.NP, parc. č. st. 806, č.p 93, k. ú. Kolín			DATUM:	10. 2022
NÁZEV VÝKRESU:			ŘAZENÍ:	045
Situační rozmístění světelných obvodů			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100	E0001-2022-0003

3+NPE, 230/400V, AC, 50 Hz, TN-S

L1, L2, L3


N

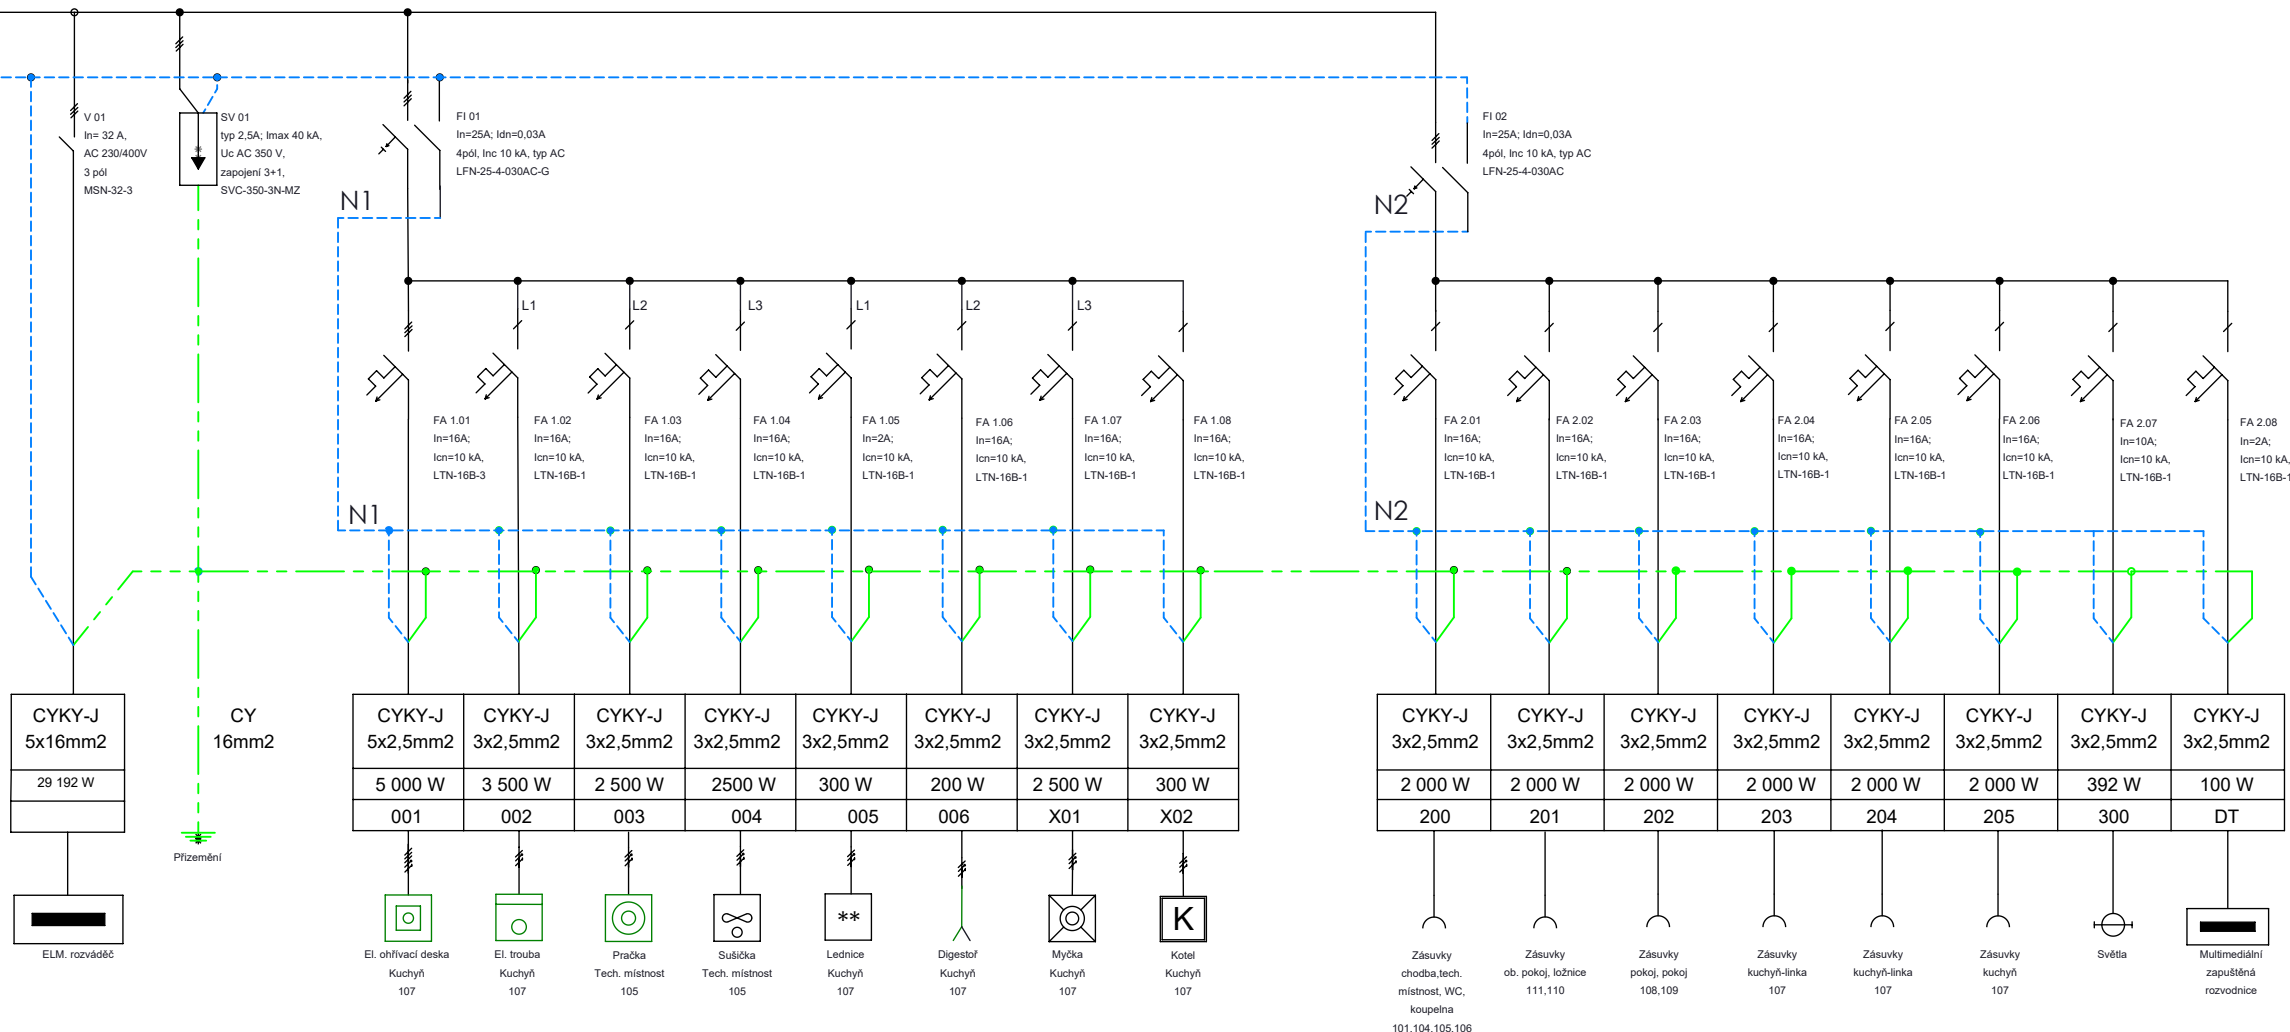



POZNÁMKA:
ROZVODNÁ SOUSTAVA - 3PEN, AC, 50 Hz, 400V / TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN EN 33 2000
DOPLŇKOVOU OCHRANOU PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
LEGENDA K VÝKRESŮM VIZ. VÝKRES E-1L


Použita zapuštěná rozvodnicová skříň Distri: RZG-Z-3S42
Přívod vrchem; ostatní vedení spodem i vrchem.
Jednotlivé přístroje označit štítky. Elektrickou rozvodnici označit tabulkou.
Vývody ukončit ve svorkovnici - svorky zakrytovat.
Prázdné místo v rozvodnici je nutné zakrytovat or. záslepky.


Instalovaný max výkon: 29 292 W ; Použitý součinitel soudobosti 0,5; -> Hlavní jistič 25A

Zodpovědný projektant	Projektant	Vypracoval		
Ing. Josef Goller	Bc. Luděk Dlouhý	Ing. Drahomír Tománek		
INVESTOR:			Projekty Dlouhý s.r.o Pražská 18, 102 00 Praha 10 IČ: 09052968	
NÁZEV ZAKÁZKY:			STUPEŇ PD	DPS
Stavební úpravy bytu 4.NP, parc. č. st. 806, č.p 93, k. ú. Kolín			DATUM:	10. 2022
NÁZEV VÝKRESU:			ŘAZENÍ:	045
Schéma zapojení bytového rozvaděče			MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: E0001-2022-0004

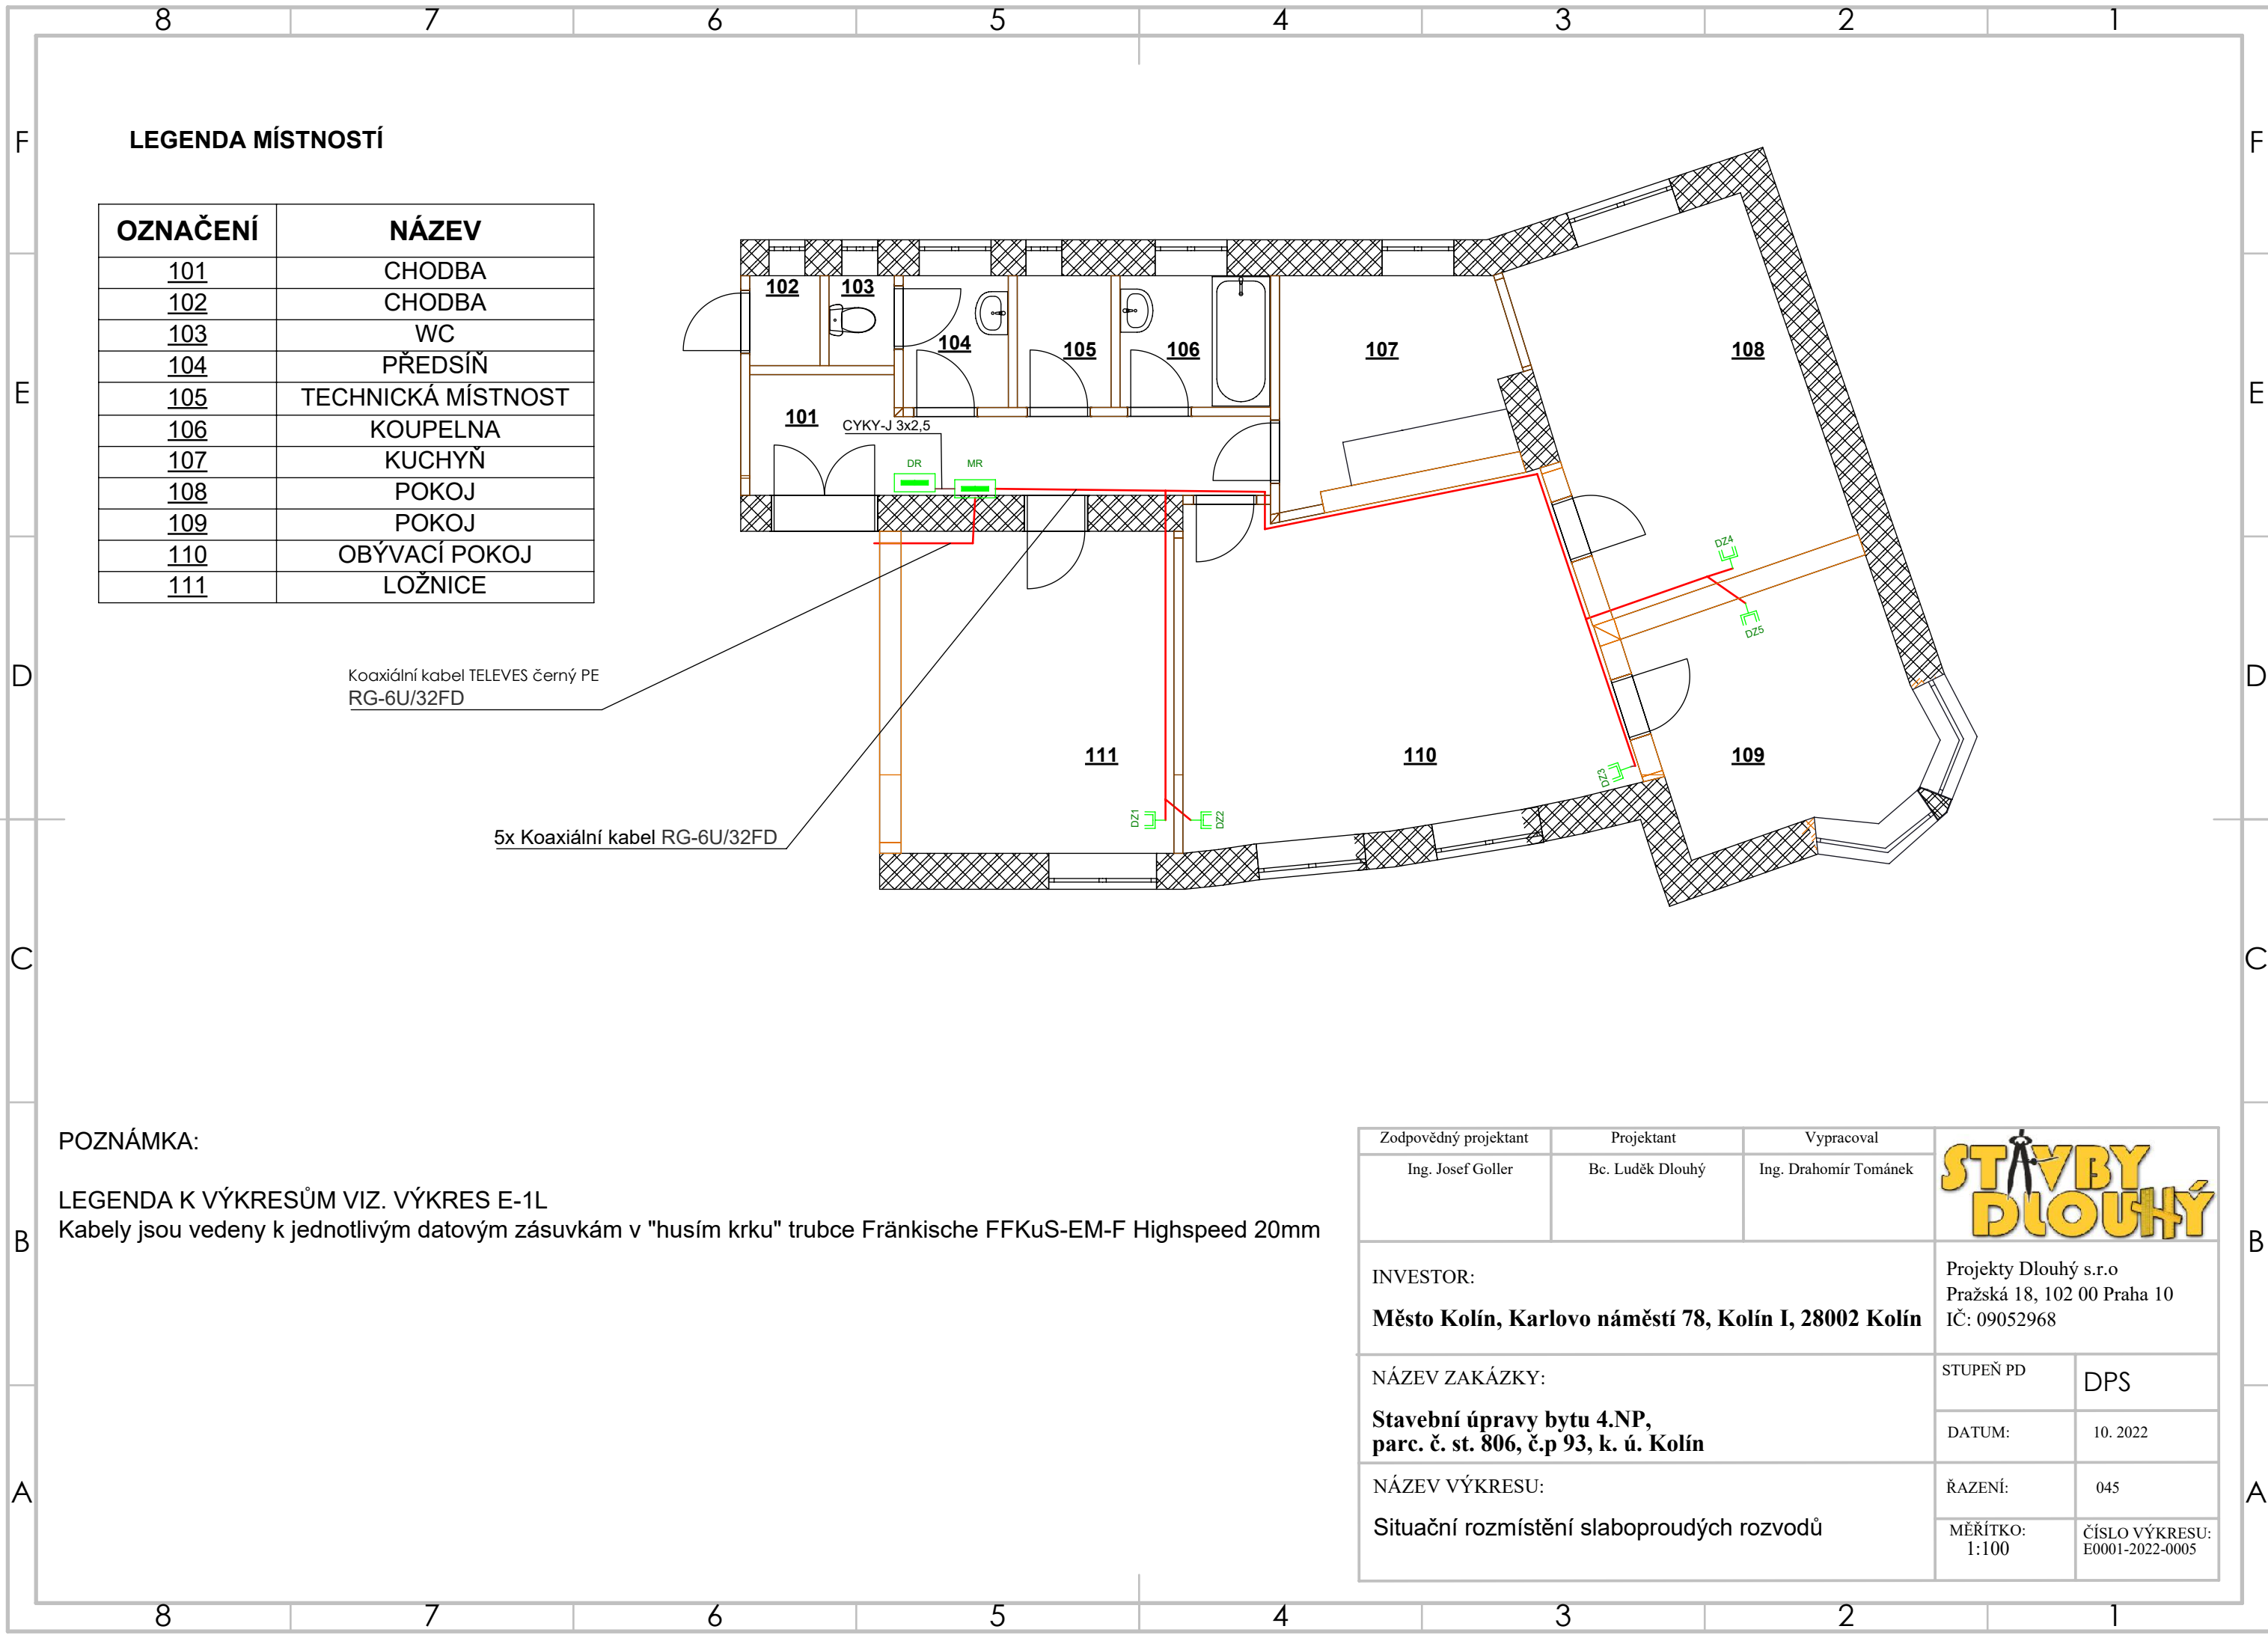


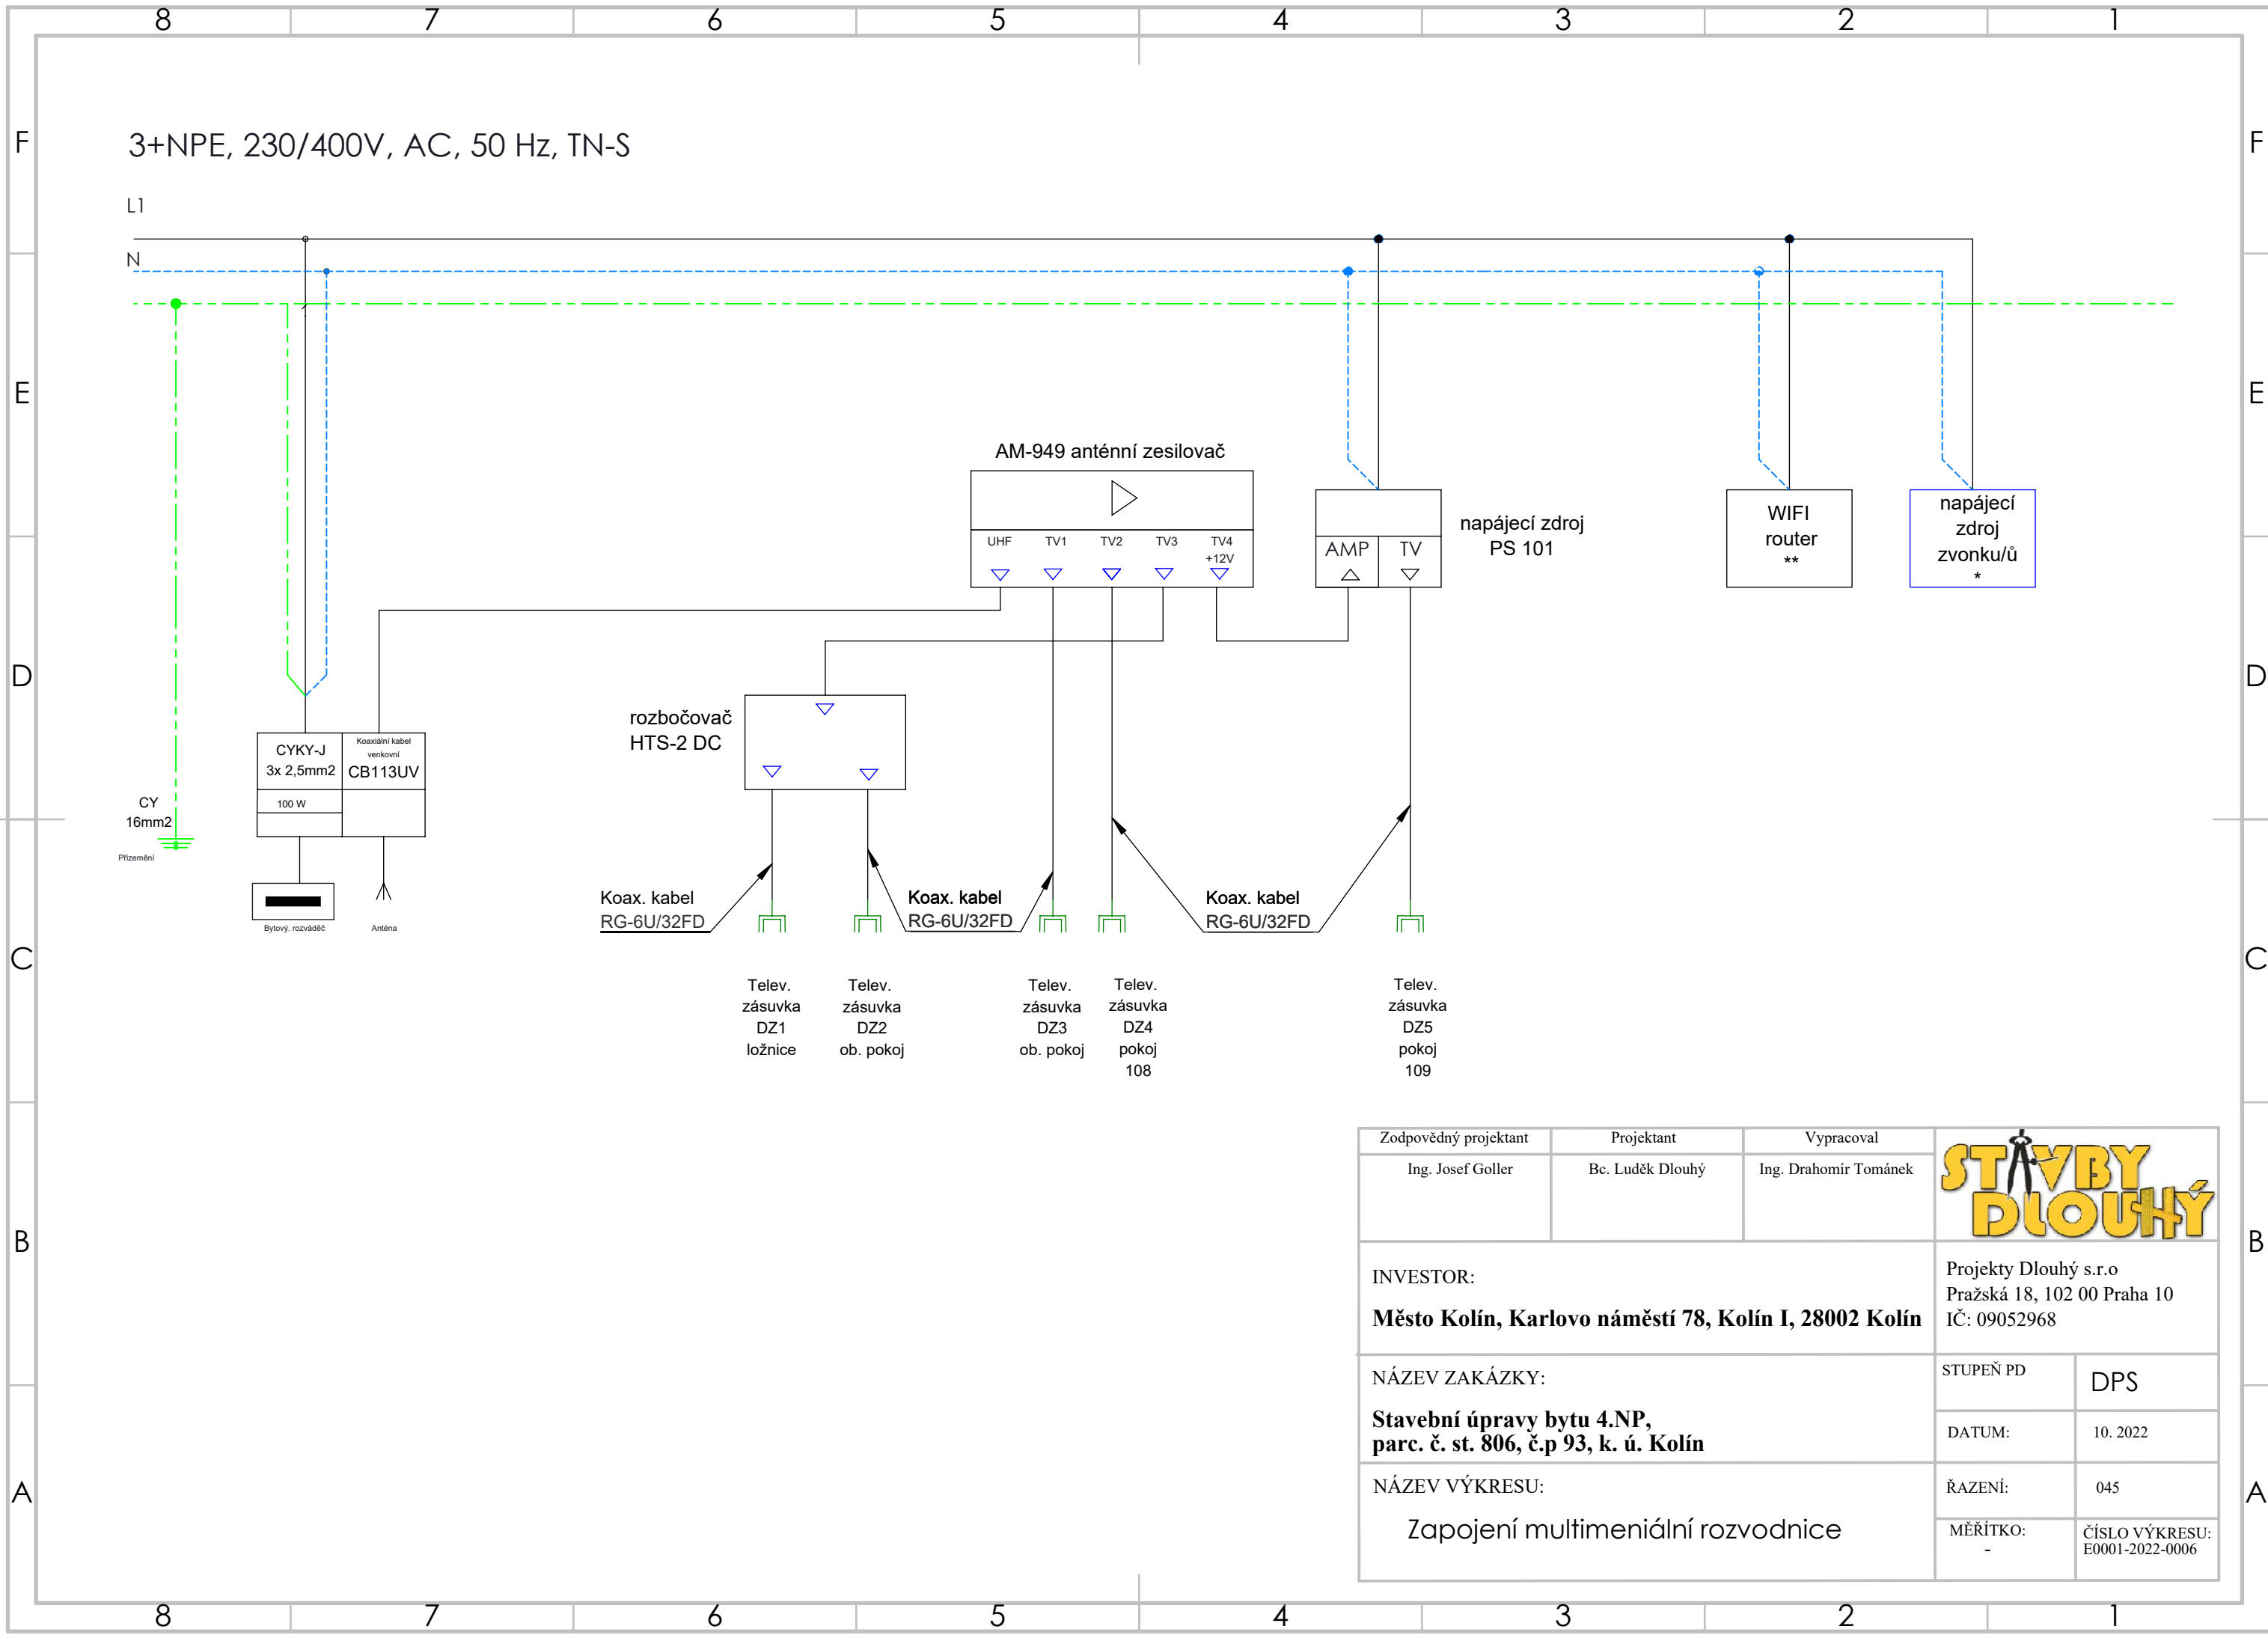


Zodpovědný projektant	Projektant	Vypracoval		
Ing. Josef Goller	Bc. Luděk Dlouhý	Ing. Drahomír Tománek		
INVESTOR:			Projekt Dlouhý s.r.o	
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			Pražská 18, 102 00 Praha 10	
			IČ: 09052968	
NÁZEV ZAKÁZKY:			STUPEŇ PD	DPS
Stavební úpravy bytu 4.NP, parc. č. st. 806, č.p 93, k. ú. Kolín			DATUM:	10. 2022
			ŘAZENÍ:	045
NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
Zapojení multimeniální rozvodnice			-	E0001-2022-0006

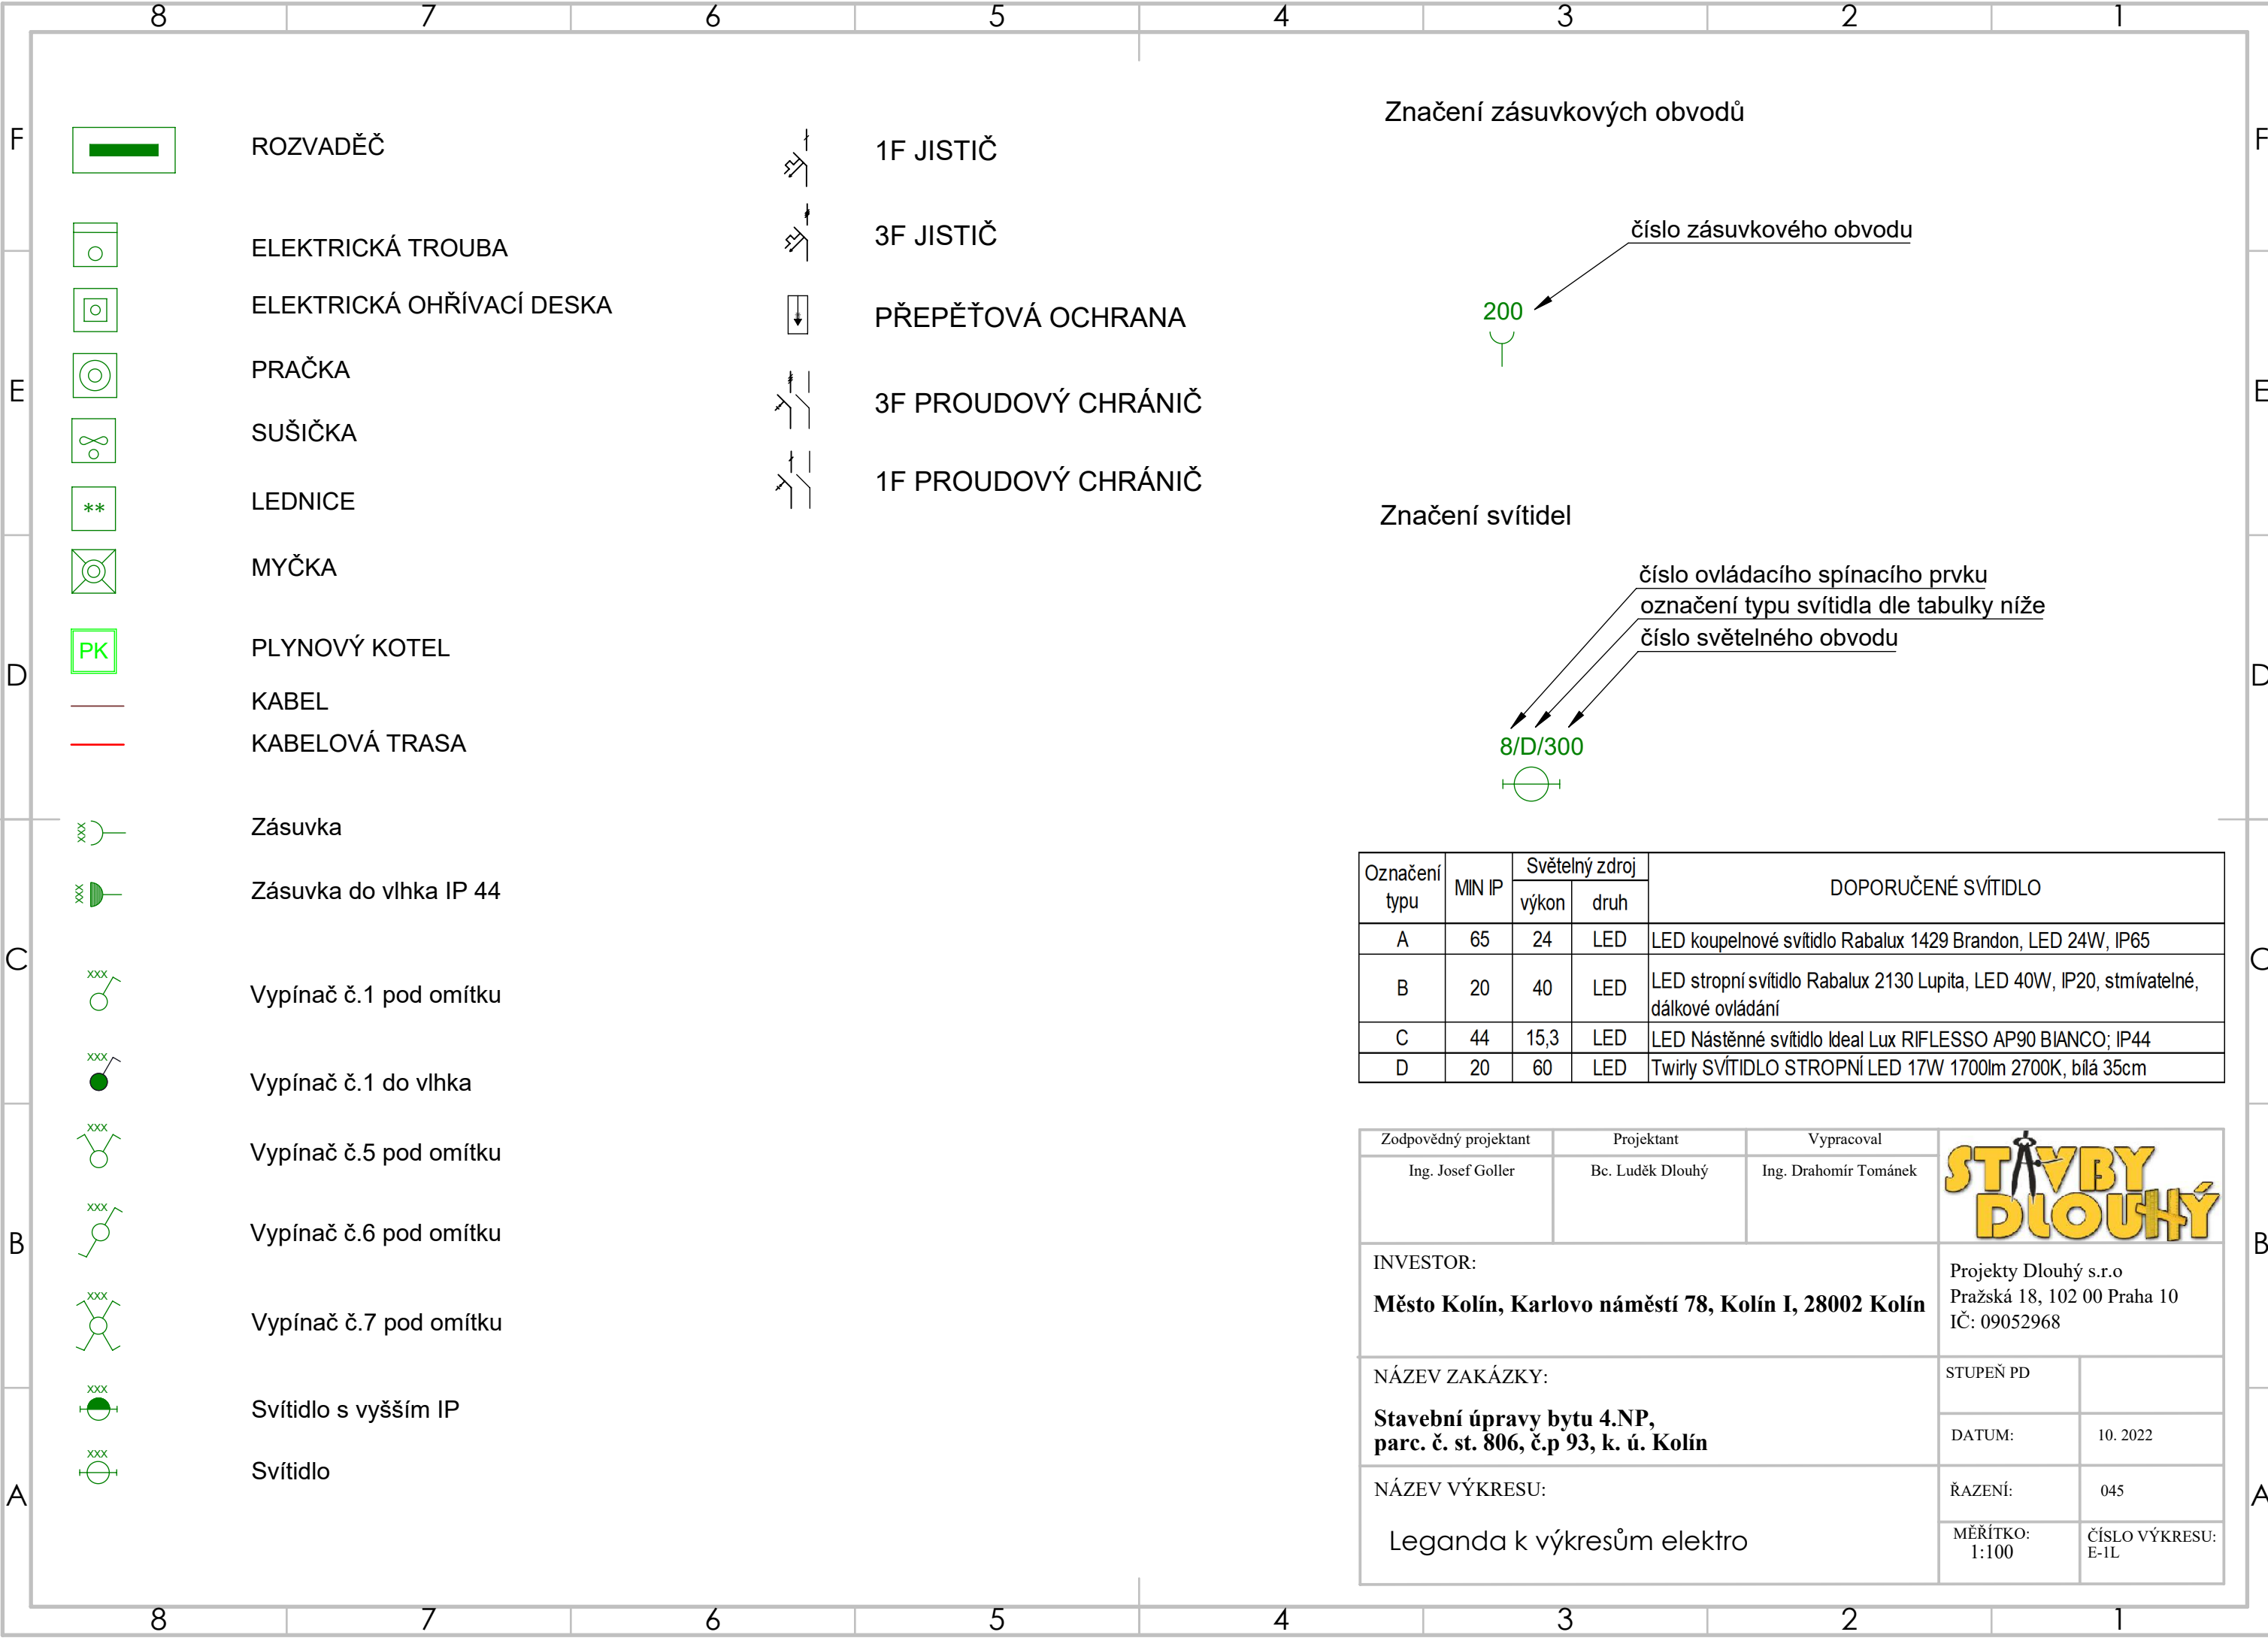

Značení zásuvkových obvodů



Značení svítidel

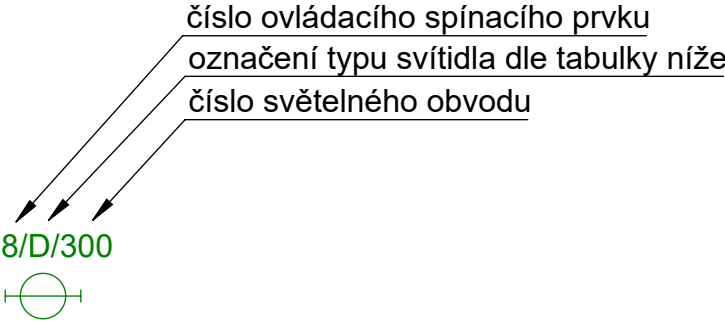

Označení typu	MIN IP	Světelný zdroj		DOPORUČENÉ SVÍTIDLO
		výkon	druh	
A	65	24	LED	LED koupelnové svítidlo Rabalux 1429 Brandon, LED 24W, IP65
B	20	40	LED	LED stropní svítidlo Rabalux 2130 Lupita, LED 40W, IP20, stmívatelné, dálkové ovládání
C	44	15,3	LED	LED Nástěnné svítidlo Ideal Lux RIFLESSO AP90 BIANCO; IP44
D	20	60	LED	Twirly SVÍTIDLO STROPNÍ LED 17W 1700lm 2700K, bílá 35cm

Zodpovědný projektant	Projektant	Vypracoval		
Ing. Josef Goller	Bc. Luděk Dlouhý	Ing. Drahomír Tománek		
INVESTOR:			Projekty Dlouhý s.r.o	
Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			Pražská 18, 102 00 Praha 10	
			IČ: 09052968	
NÁZEV ZAKÁZKY:			STUPEŇ PD	
Stavební úpravy bytu 4.NP, parc. č. st. 806, č.p 93, k. ú. Kolín			DATUM:	10. 2022
NÁZEV VÝKRESU:			ŘAZENÍ:	045
Leganda k výkresům elektro			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100	E-1L