


LEGENDA MÍSTNOSTI			
Č.M.	NÁZEV	Plocha (m2)	Poř. osv. (lx)
1.01	SCHODIŠTĚ	12,70	BA2
1.02	CHODBA	17,64	BA2
1.03	ŠATNA DĚTI	29,10	BA2
1.04	UMÝVÁRNA DĚTI	16,25	BA2
1.05	WC DĚTI	9,40	BA2
1.06	SKLAD	4,65	BA2
1.07	SKLAD	5,40	BA2
1.08	VÝDEJ JIDEL	9,87	BA2
1.09	ŠATNA PERSONAL	9,87	BA2
1.10	SKLAD	1,00	BA2
1.11	SKLAD	7,5000	BA2
1.12	HERNA	110,50	BA2
1.13	HERNA	110,50	BA2
1.14	SKLAD	5,40	BA2
1.15	SKLAD	2,7200	BA2
1.16	WC DĚTI	9,40	BA2
1.17	UMÝVÁRNA DĚTI	16,25	BA2
1.18	ŠATNA DĚTI	29,08	BA2
1.19	VÝDEJ JIDEL	9,98	BA2
1.20	ŠATNA PERSONAL	9,85	BA2
1.21	SKLAD	7,62	BA2
1.22	CHODBA	12,80	BA2
1.23	SKLAD	1,10	BA2
1.24	SCHODIŠTĚ	17,30	BA2

OKRUHY NO TAŽENY KABELY CYKY-J 3x1,5 POD OMÍTKOU.
EZS NAPÁJENA KABLEM CYKY-J 3x1,5 POD OMÍTKOU.

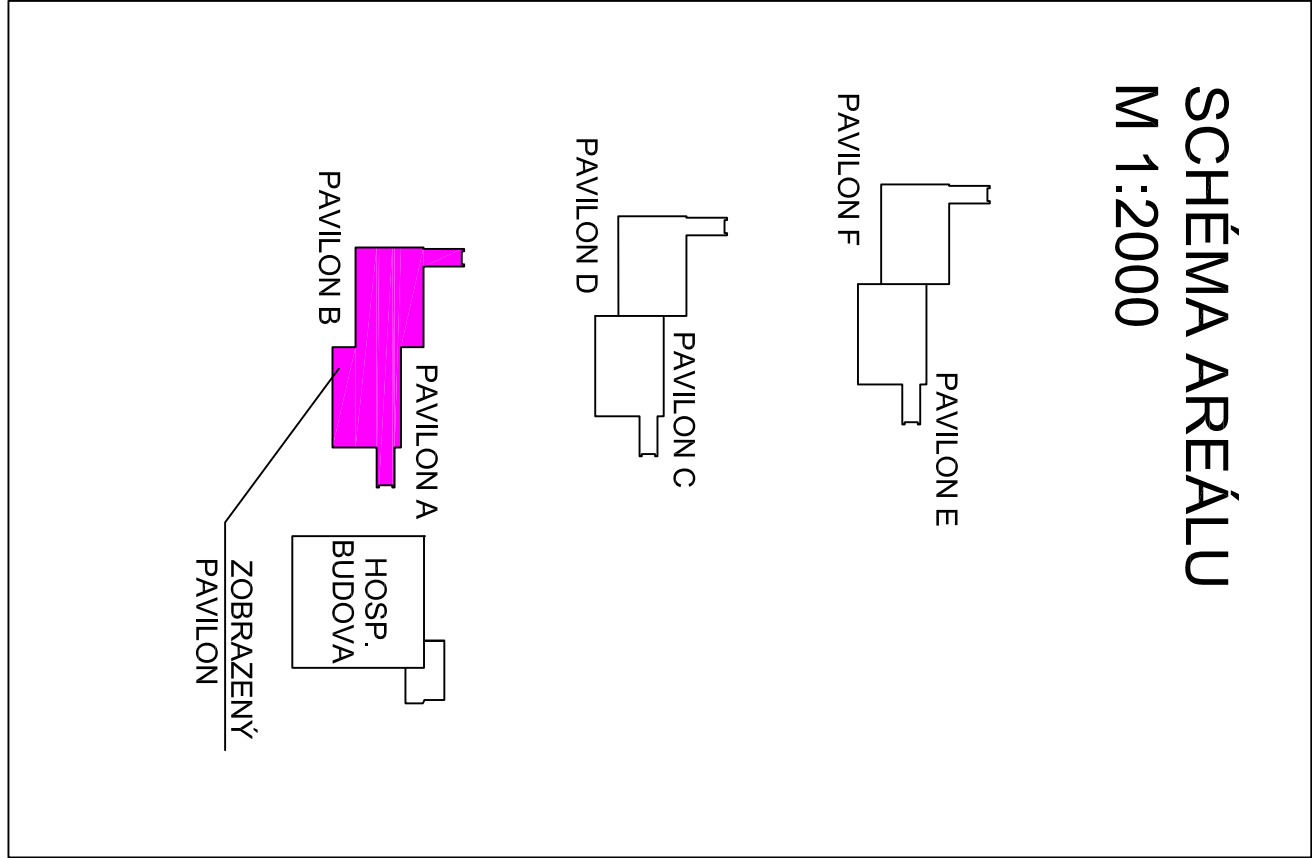

Výpracoval	Zlep. projektant	Technická kontrola
FIDLER	FIDLER	A. Pešout
Kořel	Proje	Ing. Páček
FIDLER		

Adresa	Město Kolín, Karlovo náměstí 47, Kolín	Investor	Město Kolín, Karlovo náměstí 47, Kolín
Rekonstrukce	REKONSTRUKCE ELEKTRONIKY	Stavba	DUBEN/2023
Č. zakázky	772, KOLÍN IV, 280 02	Č. zakázky	01423
Č. výkresu	1:100	Č. výkresu	EL-01423-01
Archivní číslo	A14023	Archivní číslo	A14023
Podpis	3	Podpis	3
Stavba	PAVILION "A+B" - PŮDORYS I.N.P	Stavba	PAVILION "A+B" - PŮDORYS I.N.P
Průběh	PRŮBĚH	Průběh	PRŮBĚH

Stoupec 4 - Vliv na rámec prostor NORMALNÍ, uveden vliv.
Zeleně-prostor normální, žlutě - prostor nebezpečný, červeně - prostor zvlášť nebezpečný

Stoupec 5 - Požadavek na min. osvětlení dle NV č. 361/2007 Sb., 45.

