


kaskáda 2xplyn.kondenzační kotel mi.3,2–31kW , tř. NOx 6
KK 3/4”
ZP 0,4–3,2m3/hod

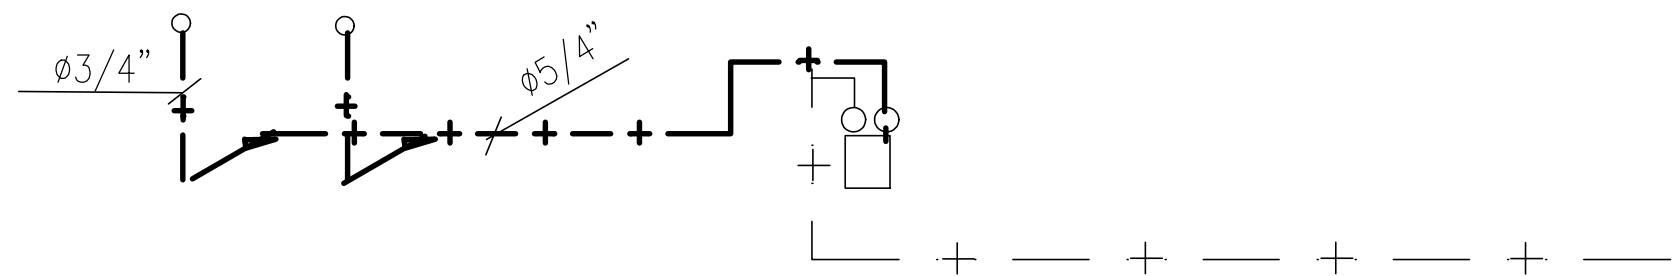

napojení na stávající potrubí
KK 5/4”
stávající plynoměr, kontrola, plynoměr G6

<div>Tridora group s.r.o.</div> <div>Freyova 82/27, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha</div>	AKCE: <div>VÝMĚNA OTOPNÉ SOUSTAVY</div> <div>v budově Brandlova č.p.35 , Kolín</div>	
	ČÁST: <div>TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB</div> <div>ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</div>	
STAVEBNÍK: <div>Město Kolín</div> <div>Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín</div>	VÝKRES: <div>PLYNOFIKACE</div> <div>IZOMETRIE PLYNU</div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: <div>Ing. arch. JAROSLAV JANOUŠEK</div>	MĚŘÍTKO: <div>1:50</div>	ČÍSLO VÝKRESU: <div>3</div>
PROJEKTANT :	DATUM: <div>3/2022</div>	
STUPEŇ PD: <div>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE</div>		