



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 13.01.2022
Naše značka: VEKOL/20220113-002/ES

Sn hota C&C, s.r.o.

Špírkova 523/12
14200 Praha

Vy izuje: Ing. Miroslav uríš
Telefon: 721 446 619
E-mail: miroslav.duris@veolia.com
Datum: 13.01.2022

Vyjád ení k existenci sítí
provozovaných spole ností
Veolia Energie Kolín, a.s.

Název akce:	Obnova ve ejného osv tlení ul. Prokopa Velikého	
Lokaliza ní údaje:	Okres:	Kolín
	Obec:	Kolín
	Název k.ú.:	Kolín
Zájmové území:	Vymezeno v situaci uvedené v p íloze	
Kontaktní osoba:		
Kontaktní údaje: tel., e-mail	+420777252459, site@lightforcity.cz	
Platnost vyjád ení:	1 rok ode dne vyhotovení 13.01.2022	

Ve Vámi vyzna eném zájmovém území

dojde k dot ení

za ízení ve správ Veolia Energie Kolín, a.s.

Jedná se o:

Nadzemní a podzemní vedení tepelných sítí

Stanovisko NELZE použít pro jednání s orgány státní správy ve v cech územního plánování a stavebního ádu dle zákona . 183/2006 Sb. v platném zn ní a NELZE ho použít nap . pro územní ízení, ízení o územním souhlasu, ve ejnoprávní smlouvy pro umístn ní stavby, zjednodušeném územním ízení, ohlášení, stavebním ízení, spole ním územním a stavebním ízení, ve ejnoprávní smlouv o provedení stavby nebo pro oznámení stavebního zám ru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stavebník zajistí ochranu teplárenského za ízení v rozsahu daném zákonem . 458/2000 Sb. § 87 v platném zn ní, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými p edpisy je povinen u init veškerá opat ení, aby b hem stavební innosti nedošlo k poškození teplárenského za ízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody zp sobené na za ízení teplárenské spole nosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku t etím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplárenského za ízení b hem stavby a po jejím dokon ení je povinen zajistit spln ním následujících podmínek:

1/3

Veolia Energie Kolín, a.s.

Sídlo: Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B1523.
IČO: 45148091, DIČ: CZ45148091
Tel.: +420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860

www.vecr.cz, www.veolia.cz

Držitel certifikátů:
kvality dle ČSN EN ISO 9001,
environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001
a managementu hospodaření s energií
dle ČSN EN ISO 50001



- Předem písemně nebo telefonicky oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu tepelných sítí pověřenému pracovníkovi Veolie a požádat jej o odsouhlasení provedených prací. Požádat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k zásahu do pískového lože, nebo obnažení vedení, k posouzení vzniklé situace. Požádat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k obnažení železobetonového kanálu, k posouzení vzniklé situace.
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
- Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál ani zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení.
- Stavba nesmí omezit přístup pracovníků Veolie Energie k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav.
- Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. 800 800 860.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zamýšleno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Sít v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník

Kolín - Bc. Jiří Fiala, tel.604702405, jiri.fiala@veolia.com


Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing. Jaroslav Rezek

Výkonný editel společnosti

E-mail: jaroslav.rezek@veolia.com

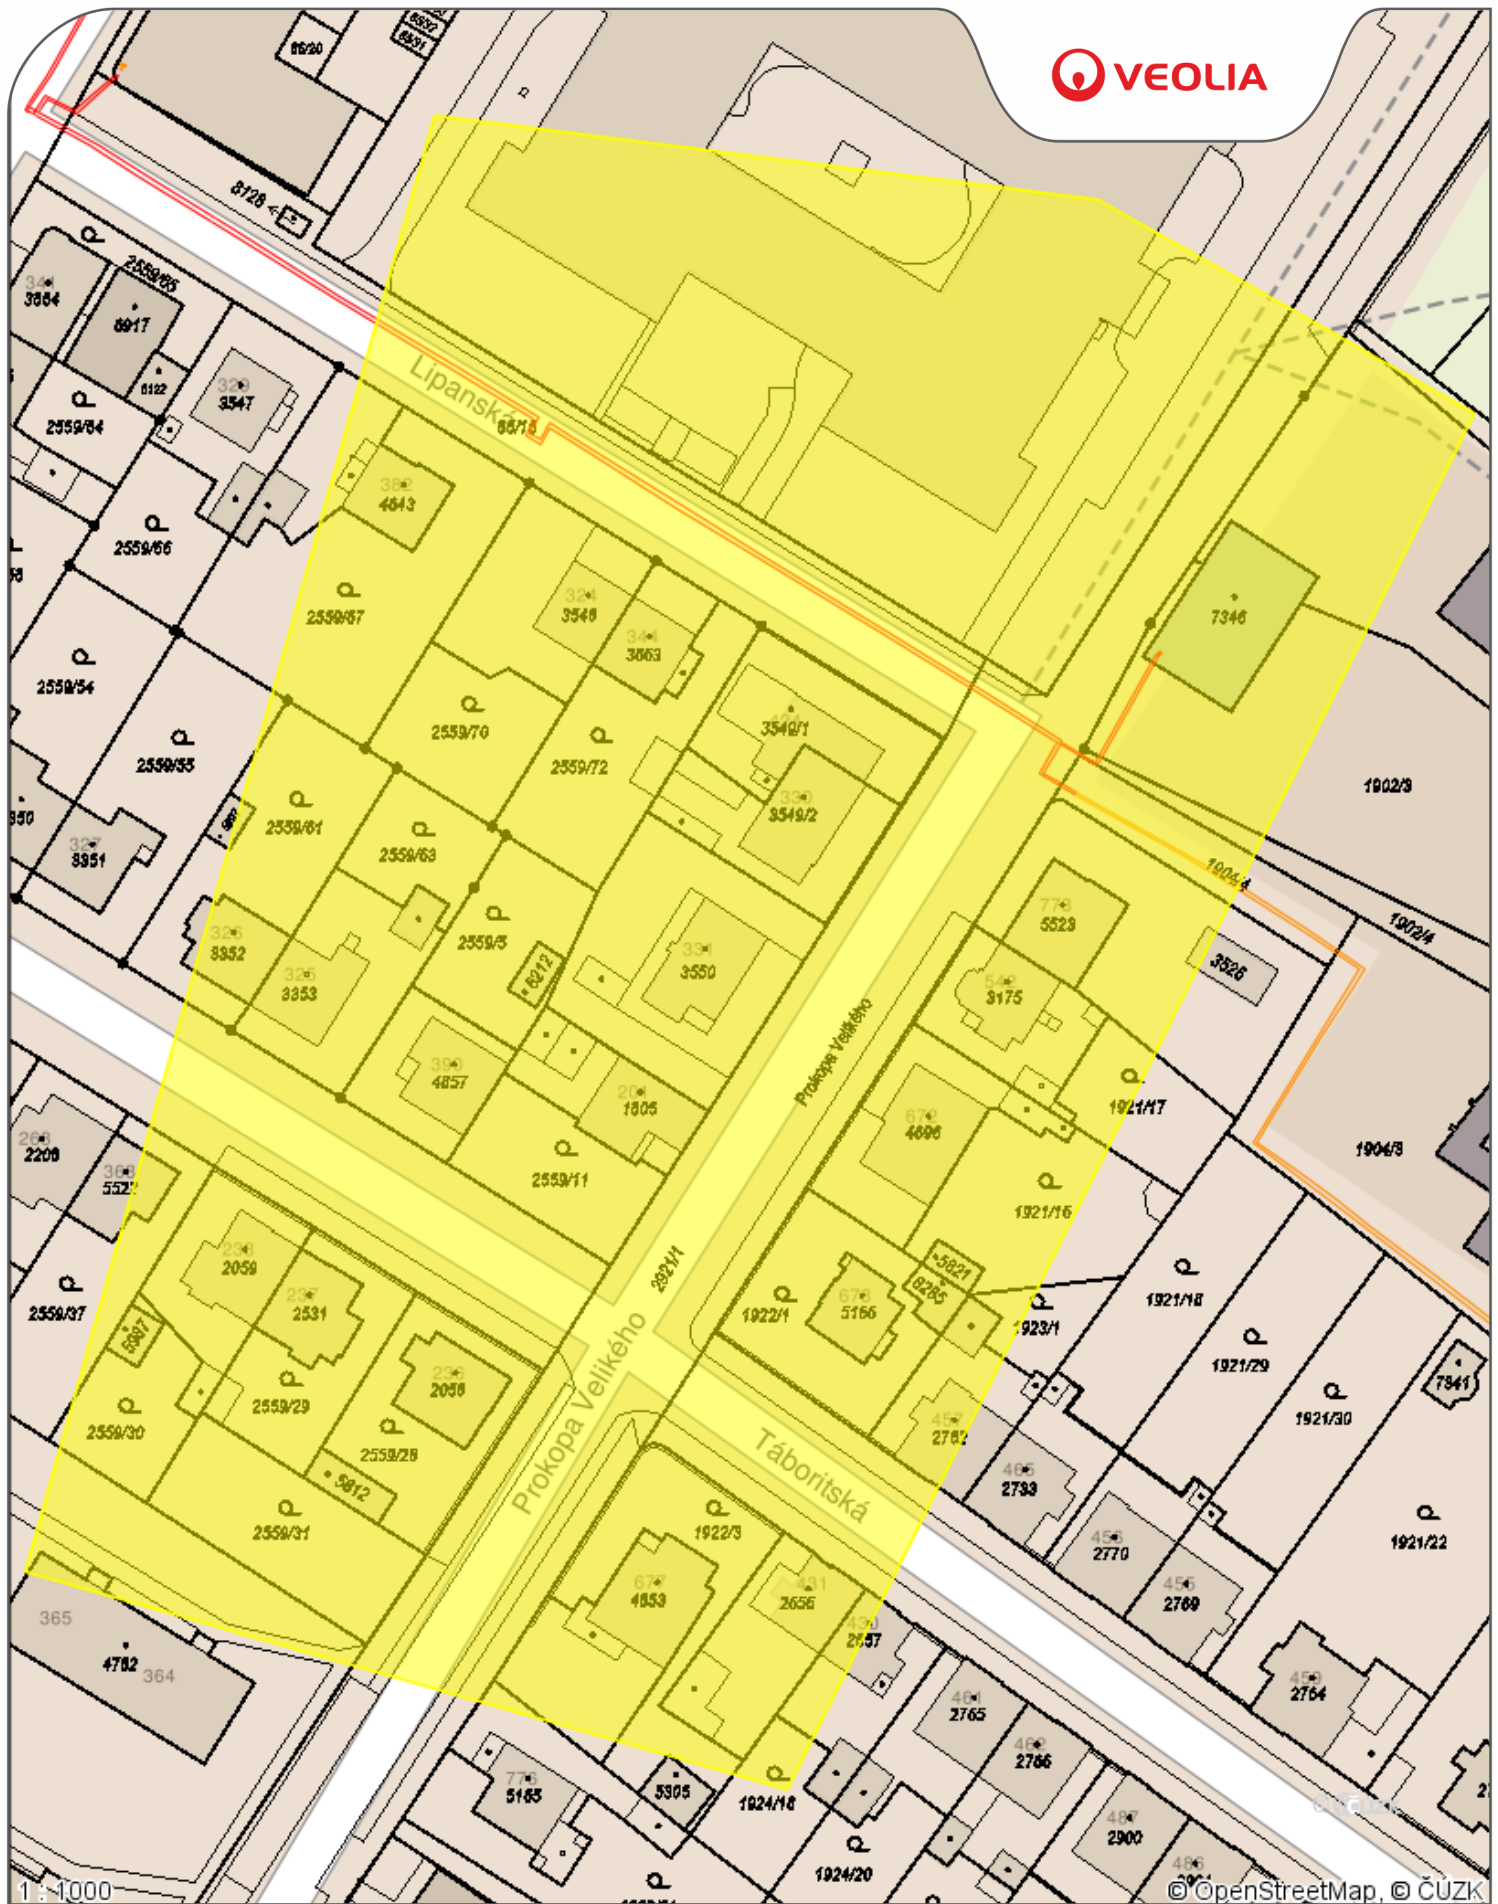

Příloha .1

Datum: 13.01.2022

Vypracoval: Ing. Miroslav Štěrba

Legenda:

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty