	DATUM / DATE	PODPIS / SIGNATURE
SCHVÁLENO / APPROVED		
SCHVÁLENO S KOMENTÁŘEM / APPROVED WITH COMMENTARY		
NESCHVÁLENO / NOT APPROVED		

INVESTOR / CLIENT	DODAVATEL / CONTRACTOR
Město Kolín Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín 1 tel: +420 321 748 353 e-mail:	

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER	PROJEKTANT ČÁSTI / DESINGER OF PART
SATER - PROJEKT s.r.o. Plynárenská 671 280 02 Kolín 2 tel: +420 321 717 203, fax: +420 321 717 204 e-mail: info@sater-projekt.cz	**Oktherm s.r.o.** Ovčárecká 638 280 02 Kolín V tel: 321 713 123 e-mail: oktherm@oktherm.cz

č. No.	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
4							
3							
2							
1							
0	04. 2024	PRVNÍ VÝTISK / 1ST PRINTING	P. KOLÁČNÝ	P. KOLÁČNÝ	P. DUSÍLEK	ING. GRENAR	ING. DOBIÁŠ

REVIZE / REVISION

STAVBA / CONSTRUCTION	DOMOV SENIORŮ - AKTUALIZACE EPS A PBŘ	SATER PRO EKT	
MÍSTO STAVBY/ LOCATION	KOLÍN, NAD ZASTÁVKOU 64		
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJECT	D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		
PROFESE / BRANCH	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.7 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	POČET A4	2
OBJEKT / UNIT		STUPEŇ / LEVEL	DSP/DPS
DRUH VÝKRESU / KIND OF DRAWING	ÚPRAVA ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE RE	SOUBOR / FILE	

MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / COPY No.	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No.	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER	REVIZE
		056 84 - 24 SPISOVÁ ZNAČKA OR: C.21233 - MĚST. SOUD V PRAZE	**D147b - 005**	0

1	2	3	4	5	6	7	8

ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE RE

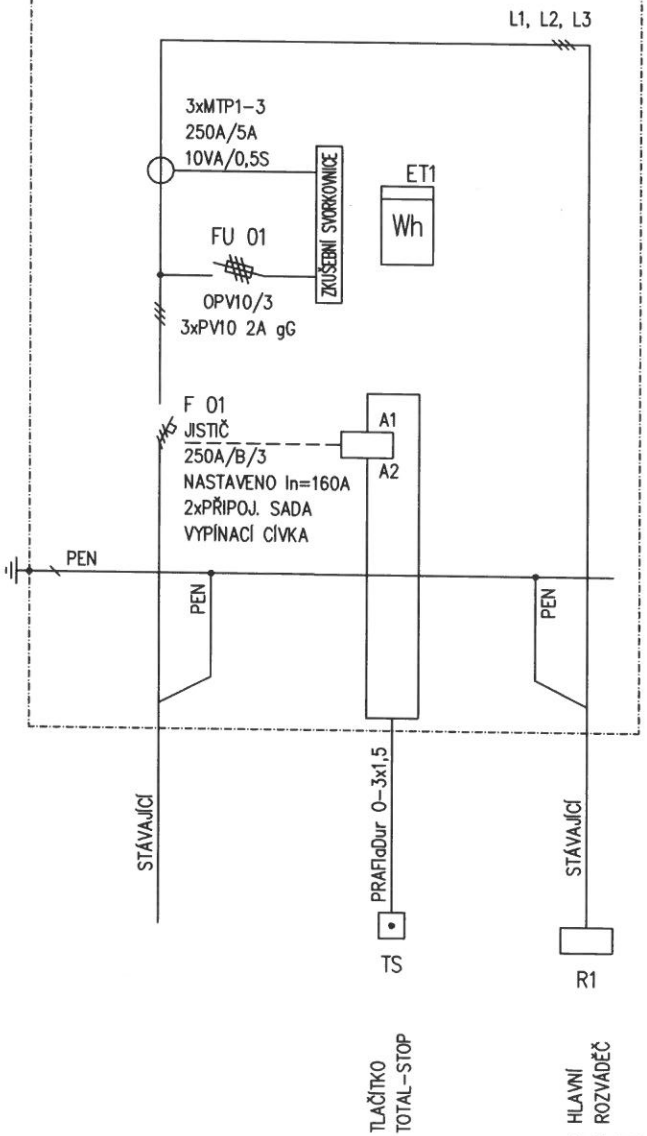

ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ

NÁZEV: RE
VÝROBCE: STÁVAJÍCÍ
TYP: NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ
ROZMĚRY: š.930, v.1830, h.250 (mm)
KRYTÍ: IP 44/20

POZNÁMKA: VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM F01 (J2RU) ZA NOVÝ S VYPÍNACÍ CÍVKOU PRO TOTAL-STOP

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 400V, 50Hz
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 1+PEN, 230V, 50Hz
SÍŤ: TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000 4-41 ed.2
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Vypracoval:	Koláčný Petr		Datum:	4 / 2024	Ok therm s.r.o. Ovčárecká 638, 280 02 Kolín V, Tel/fax: 321 713 123	Část:	EZ	Výkres: ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE RE	Č. zakázky	Z-04-02	Č.výkr. 05
Kontroloval:	Dusílek Petr		Změna:			Akce:	DOMOV SENIORŮ – AKTUALIZACE EPS A PBŘ				Listů: 1
											List: 1