



LEGENDA ZNAČEK SILNOPROUDU:	
	ROZVODY NN, ŘEŠENÉ TOUTO PD
	ROZVODY NN, KTERÉ NEJSOU DODÁVKOU NEBO DOTČENY TOUTO PD
	ROZVADEČ PŘEDMĚTEM PD SILNOPROUD
	ROZVADEČ NENÍ PŘEDMĚTEM PD SILNOPROUD

ROZVODNÁ SOUSTAVA : NN ČÁST – 3+N+PE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3  
NN ČÁST: ZAKLADNÍ – IZOLACI, KRYTÍM  
NN ČÁST: PŘI PORUŠE – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000–5–54 ed.3

OBJEKT MŠ

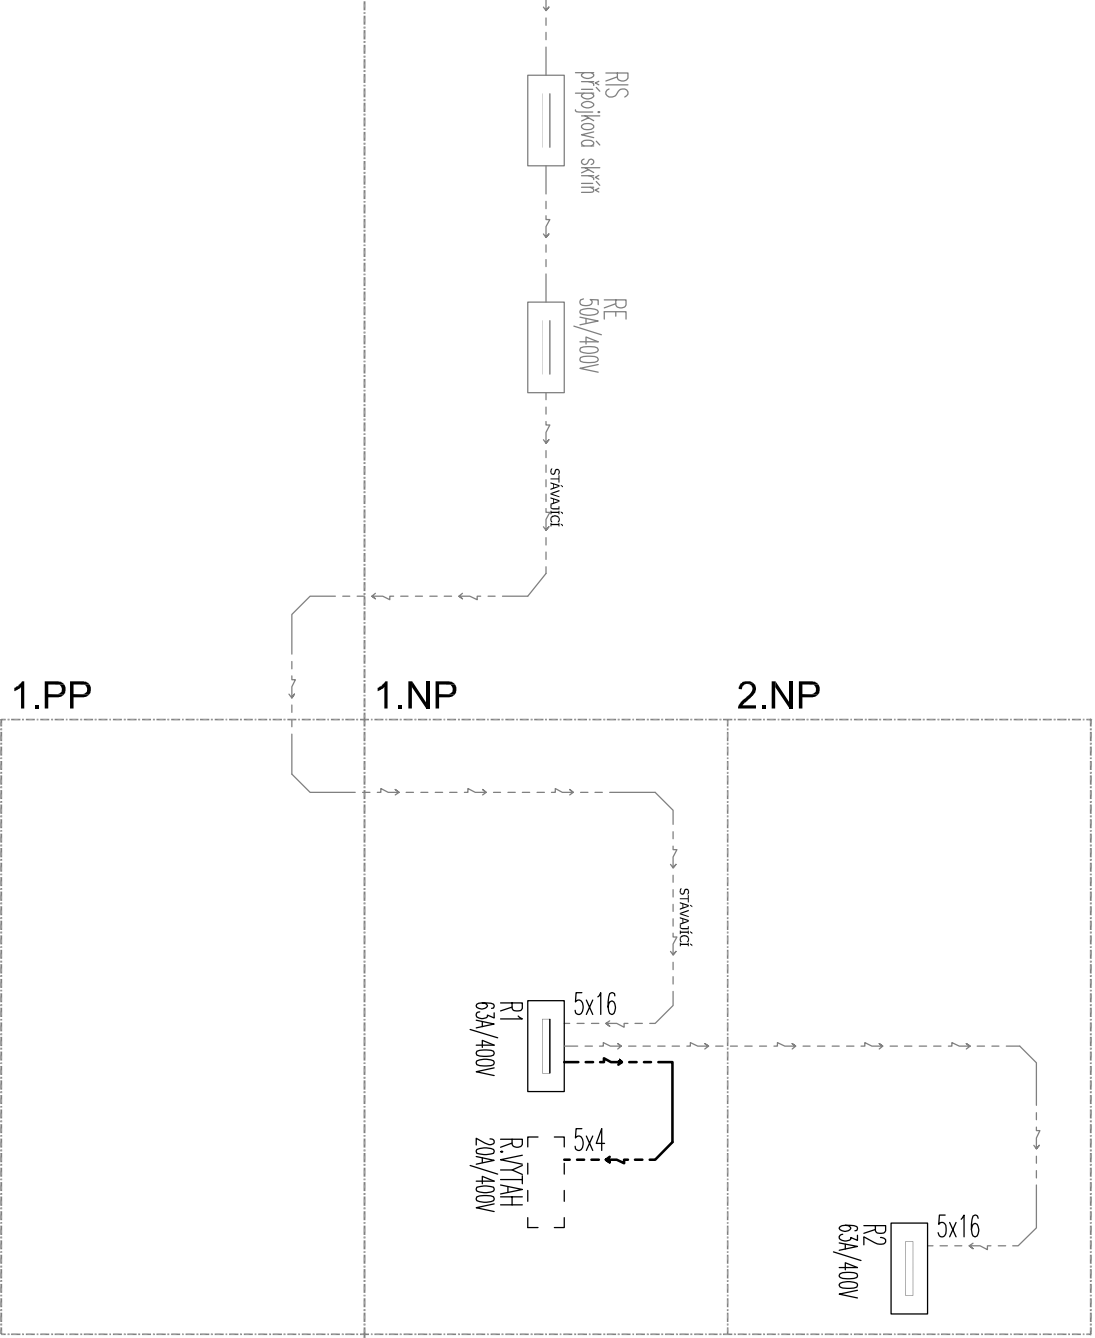

DATUM	Č. REVIZE	POPIS ZMĚNY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PROJEKT MANAGER	Dodavatel části:
Jiří Veselský	Jiří Veselský	Vít Bartoň	
	Podpis	Razítko a podpis	
	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
	Patřík Žáček	Vít Bartoň	
	Podpis	Podpis	<div></div> <div>Projektant části:</div> <div>Michelská 18/12a</div> <div>140 00 Praha 4</div>
Razítko a podpis			
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN		
	KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1		
AKCE	MATĚŘSKÁ ŠKOLA V ULICI RIMAVSKÁ SOBOTA 923, KOLÍN 2		
ČÁST	ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ PD: DPS
OBSAH	SCHÉMA NAPÁJENÍ		
			ČÍSLO ZAKÁZKY EXPLAN: 25015