


ŘEZ B-B

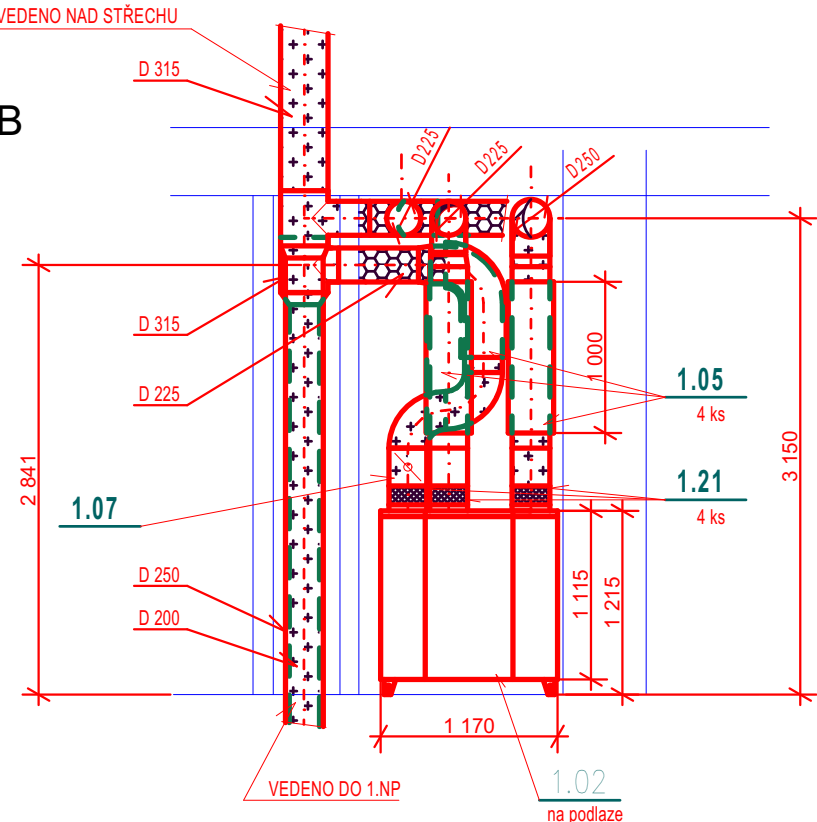


LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA [m²]
2.01	SCHODIŠTĚ	11,50
2.02	CHODBA	6,40
2.03	SCHODIŠTĚ	11,50
2.04	WC OSOBY ZTP	3,60
2.05	VÝTAH	2,40
2.06	ŠATNA DĚTI	17,50
2.07	ÚKLID	1,70
2.08	UMÝVÁRNA PERSONÁL	1,20
2.09	WC PERSONÁL	1,60
2.10	SKLAD	7,30
2.11	UMÝVÁRNA + WC DĚTI	12,60
2.12	DĚTSKÁ SKUPINA - HERNA	42,60
2.13	VÝDEJ, PŘÍPRAVNA	6,80
2.14	SKLAD	7,60

POZNÁMKA

- 2400 M D 355 MNOŽSTVÍ PRÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2400 M D 355 MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- SM STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE OSAZENÁ DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
- DM OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA - ZAJISTÍ STAVBA, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PRŮTOČNÁ PLOCHA MŘÍŽKY $S_{min}=0,02 \text{ m}^2$
- BP DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI BYLA MEZERA 20-25 MM
- SH 2500 VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- OS 2500 VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M
- POTRUBÍ OPATŘENÉ POŽÁRNÍ IZOLACÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT
- KRUHOVÝ OHEBNÝ TLUMIČ HLUKU, DÉLKA 1,2 m
- VS VOLNÁ PŘÍRUBA, DÉLKA TROUBY JE O CCA 300 mm DELŠÍ NEŽ JE KÓTA NA VÝKRESE
- OHEBNÉ, HLUKOVÉ TLUMIČÍ POTRUBÍ, KTERÉ SLOUŽÍ PRO PŘIPOJENÍ DISTRIBUČNÍHO PRVKU OSAZENÉHO V PODHLEDU



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. KADLEČEK JIŘÍ	VYPRACOVAL SVOBODA JIŘÍ	KRESLIL SVOBODA JIŘÍ	AZPROJECT spol. s r.o. Plynářská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 - DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN		
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I			
AKCE			
REKONSTRUKCE KMOCHOVA DOMU, KUTNOHORSKÁ ULICE ČP. 50 KUTNOHORSKÁ 50, KOLÍN IV, K. Ú. KOLÍN, st. parc. č. 441, poz. parc. č. 159/1			DATUM 09/2024
			Č.ZAK. CT24 - 06
			FORMÁT 6×A4
			MĚŘITKO 1:50
			Č.VÝKRESU CT2406 - RVZT03