

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

Fax: 950 885 128

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Ev. č. KO - 1768 - 2/2016/PD

Kolín 30. 11. 2016

Počet listů: 1

Příloha: 0

Aleš Jambor
Havelcova 70
280 02 Kolín

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: nprap. Ing. Jana Voborová, tel.: 950 885 161, e-mail: jana.voborova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : k.ú. Kolín, ul. Pod Vinicí
Název stavby : Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Vinicí, Kolín
Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín
Předložená dokumentace : Žádost + situace stavby
Zpracovatel PBR : PBR nepředloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 24. 11. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění

Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb dané vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Ing. Vladimír Dynybyl
ředitel územního odboru



Městský úřad Kolín

Odbor dopravy

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 140, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz

sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II



Aleš Jambor
AJ - projekt
projektční a inženýrská činnost
Havelcova 70
280 02 KOLÍN 3

Vaše čj. (zn.):
Naše čj.: MUKOLIN/OD 28654/16-car
Naše zn.: OD carvv1 6632/2016

Vyřizuje: Václav Carva
Telefon: 321 748 181
E-mail: vaclav.carva@mukolin.cz

IČ: 744 29 884

Počet listů: 1
Příloh/listů: 1/2

Datum: 16.03.2016

VYJÁDRĚNÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ K ZÁMĚRU STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍ KOMUNIKACE V UL. POD VINICÍ V KOLÍNĚ V, NA POZEMKU P.Č. 841/6, 841/8 A 841/16.

Odbor dopravy Městského úřadu v Kolíně, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené stavbě zaujímá toto stanovisko:

K uvažované stavební úpravě místní komunikace ul. Pod Vinicí na p.p.č. 841/6, 841/6 a 841/16 v k.ú. Kolín, (dle předložené situace), která slouží jako přístupová komunikace pro rodinné domy v dané lokalitě, nemá zdejší silniční správní úřad žádných námitek.

Souhlas (stanovisko k dokumentaci stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb - stavební zákon) včetně stanovení podmínek pro uvedení zásahu do MK vydá investorovi vlastník místních komunikací tj. město Kolín, zast. odborem regionálního rozvoje a územního plánování, popř. správce místních komunikací AVE Kolín s.r.o.

Po celou dobu provádění stavebních prací nesmí být ohrožen a minimálně omezen provoz na sousedních MK (průjezd vozidel a průchod chodců). Přístup k sousedním nemovitostem zůstane zachován. Stavební a výkopový materiál nebude umístěn (skladován) na přilehlé MK (chodníku, vozovce). Případné znečištění komunikace bude neprodleně odstraněno.

Bude-li to nutné při samotné opravě povrchu komunikace vyloučit v dané lokalitě dopravu za pomoci uzavírky MK, zhotovitel si o povolení uzavírky požádá odbor dopravy MěÚ Kolín v dostatečném časovém předstihu 30 dní před započatím stavby. K žádosti doloží situační plánec, situaci širších vztahů, výše zmiňovaný souhlas vlastníka místních komunikací a souhlas Policie ČR KŘP Stř. kraje DI v Kolíně. Dále požádá zdejší odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu po dobu provádění stavebních prací.

Mgr. Miroslav Bábák
vedoucí odboru dopravy

Městský úřad
odbor dopravy
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín 1
10.25

Přílohy : 1 x situační schéma

Doručuje se:

Na vědomí :

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne : 19.01.2016

Spis. zn.: S- KHSSC 02256/2016
Č. j.: KHSSC 02256/2016

Vyřizuje: Šellenbergová
Tel.: 321 751 018
E-mail: petra.sellenbergova@khsstc-ko.cz

Datum: 20. ledna 2016


Projekční a inženýrská činnost
Aleš Jambor
Havelcova 70
280 02 Kolín III

**Projektová dokumentace akce „Stavební úpravy místní komunikace v ulici Pod Vinicí, Kolín V“
- vyjádření**

Dne 19.01.2016 obdržela Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci akce **„Stavební úpravy místní komunikace v ulici Pod Vinicí, Kolín V“** - investor město Kolín.

Předložená dokumentace pro vydání stavebního povolení řeší opravu místní komunikace v ulici Pod Vinicí, Kolín V. Komunikace je obousměrná o délce 155,83 m a šířce 3,5 m. Na konci trasy bude provedeno kruhové obratiště o poloměru 7 m. Parcely dotčené stavbou: parc.č. 841/6, 841/8 a 841/16 k.ú. Kolín.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti konstatuje KHS, že předloženým návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu **není Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní správy a stanovisko ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, proto nevydává.**


Ing. Jana Motýlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Kolín

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Územní pracoviště v Kolíně
Karlovo náměstí 44
280 02 Kolín

Rozdělovník:
Adresát
KHS Stč. kraj, ÚP – HOK



**Ústav archeologické
památkové péče
středních Čech**

Nad Olšinami 3/448
100 00 Praha 10
Telefon/Fax 274 817 993
IČO: 49276433

Bankovní spojení:
KB Praha - Město
č.ú. 40238021/0100

Vážený pan
Aleš Jambor
AJ – projekt
Havelcova 70
280 02 Kolín 3

V Praze dne 19. 1. 2016

Naše značka 174/2016

Věc: **Kolín, okres Kolín** - vyjádření k akci: „Kolín – stavební úpravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí v k.ú. Kolín“

Vyjádření z hlediska archeologické památkové péče.


Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námítky, které by znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.

Doporučujeme:

1. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít **smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací.**
2. Sdělení termínu stavby **nejpozději v průběhu stavebního řízení.**
3. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí.

Upozorňujeme investora, že v projektové přípravě a harmonogramu stavby a tím také v rozpočtu je potřebné věnovat pozornost této problematice, vyhradit dostatek času a financí na provedení vynuceného výzkumu.

**ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ
PAMÁTKOVÉ
PÉČE STŘEDNÍCH ČECH**
příspěvková organizace Středočeského kraje
Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10
IČO: 49276433


Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSC



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ610300000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

AJ - projekt
Aleš Jambor
Havelcova 70
280 02 Kolín III

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/16/1821/Fa/0

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677

HRADEC KRÁLOVÉ
21.1.2016

Stavební úpravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí na pozemcích parc.č. 841/6, 841/8 a 841/16, k.ú. Kolín

Dne 19.1.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o stavební úpravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí na pozemcích parc.č. 841/6, 841/8 a 841/16, k.ú. Kolín. Projektovaná komunikace bude kompletně opravena a na konci doplněna kruhovým obratištěm. Odvodnění komunikace je navrženo pomocí vhodného vypádování směrem do zelených ploch. Při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Stavebníkem akce je Město Kolín.

Stavba se nachází na souřadnicích (S-JTSK) Y: 686362, X: 1056251.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska plánování v oblasti vod** je navrhovaný záměr možný.
- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.

S navrhovaným záměrem souhlasíme.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe
státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk

Sp.zn. 48763/2016-8201-OÚZ-PCE

V Pardubicích dne 29. ledna 2016

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Jambor Aleš AJ - projekt
Havelcova 70

280 02 Kolín 3

Věc: „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí, p.p.č. 841/6, 841/8, 841/16 k.ú. Kolín”

Ve smyslu § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).

Stanovisko je platné dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (např. vodoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i zjednodušené územní řízení nebo stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podmínky: Nejsou.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inženýrské sítě.


Bc. Pavla Hromádková

vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku a žádosti zasílejte doporučenou poštou.



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Kolín
Dopravní inspektorát Kolín



Č.j.: KRPS-24333-1/ČJ-2016-010406-DOŽ
Ev.č.: SDZVK-27-2016

Kolín 27. ledna 2016

Počet listů: 1
Příloha: 1/PD

**Aleš Jambor
Havelcova 70
280 02 Kolín 3**

vaše č.j.:
tel.: 774 549 441
iČ: 74429884
ID:
email: ales.jambor@seznam.cz

Vyjádření k akci: „Stavební úpravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí, Kolín“

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný přízvaný orgán Policie České republiky, na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci, Vám po prostudování sděluje následující

v y j á d ř e n í.

Dopravní inspektorát, Policie ČR KŘP Stč. kraje, územní odbor Kolín, jako příslušný orgán Policie České republiky podle zák. č. 12/1997Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a podle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o některých změnách

nemá námitek

k předložené projektové dokumentaci.

Upravovaná místní komunikace musí být v souladu s ČSN 73 6110 o projektování místních komunikací.

Instalované odrazové zrcadlo musí být v souladu se Zásadami pro odrazová zrcadla TP 119 (schváleno MD-OPK č.j. 930/2007-120-STSP/1, ze dne 17.12.2007, s účinností od 1.1.2008). Instalované dopravní zařízení a výrobky pro užití na pozemních komunikacích musí být schváleny Ministerstvem dopravy a instalovány odbornou firmou nebo osobou s platným oprávněním pro tyto práce.

Firma, která bude stavbu realizovat v případě zásahu do silnice, místní komunikace anebo do části přidruženého dopravního prostoru, musí před zahájením prací požádat Dopravní inspektorát Kolín o vyjádření ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, a předložit ke schválení projektovou dokumentaci dopravně inženýrského opatření, zpracovaného v souladu s TP 66, dle Zásad pro přechodné dopravní značení (III. vydání - účinnost 1.4.2015).

Dopravní inspektorát Kolín **souhlasí** s navrhovanou akcí.

O povolení instalace dopravního zařízení požádejte příslušný silniční a správní úřad.

Zpracoval: komisař por. Ing. Tomáš Barták

26. 7. 2016
komisař npor. Ing. Vlastimil Hruška
vedoucí dopravního inspektorátu



Václavská 11
280 16 Kolín 3

Výtisk č. 1 : Aleš Jambor
Výtisk č. 2 : Dopravní inspektorát Kolín

www.policie.cz

Tel.: +420 974 874 562
Fax: +420 974 874 569, (870 662)
Email: ko.di@pcr.cz

Vážený pan
Aleš Jambor
Havelcova 70
280 02 Kolín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

1081976360

VYŘIZUJE / LINKA

Radomír Šolc / 840 840 840

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín / 11.2.2016

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.

Vážený pane Jambore,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 19.01.2016, ve které nás žádáte s vydání stanoviska k umístění stavby „**Kolín – výstavba nové místní komunikace**“ a k prováděním souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku – **vrchní vedení VN 22kV, kabelové vedení NN 1kV. (Vyjádření k VVN bude vydáno pod č. 1082015913)**

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

Název stavby: **výstavba nové místní komunikace**

Parcelní čísla: 841/8, 841/6 a 841/16

Katastrální území: Kolín

Předložené doklady: Vyplněná žádost, situace stavby

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ zařízení: vrchní vedení vysokého napětí VN 22kV linky ZABY č.VN2612 a ZAVO č.VN2614, v rozsahu ochranného pásma 10m na každou stranu od krajního vodiče vrchního vedení a kabelového vedení NN 1kV v rozsahu ochranného pásma 1m na každou stranu od kabel, které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** činností zasahujících do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce 2 – zemní práce 3 - umístění stavby 4 – kácení a prořez

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank.
spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
3. Nesmí dojít k rozšíření komunikací do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na www.cezdistribuce.cz a je nutné splnit smluvní podmínky.
4. Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení NN, vrchním vedením VN 22kV a VVN 110kV!
5. Stavba místní komunikace bude provedena v souladu s PNE 33 3301 čl. 6.3.7. a tab. 6.8
6. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.
7. Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné písmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.
Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.
8. Ochranné pásmo vedení VN a VVN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ a „**POZOR – ochranné pásmo vedení VVN**“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
9. Oplocení pozemku, zasahující do ochranného pásma vedení 22 kV, může mít max. výšku 1,5 m od terénu. Všechny vodivé části stavby a oplocení v ochranném pásmu vedení 22 kV musí být uzemněny.
10. V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela, povinna zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u místně příslušné provozní službě provozovatele distribuční soustavy.
11. V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno:
 - a. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - b. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - c. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
12. Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel místně příslušné provozní službě ČDS, včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy na tel. č. 311 116 512, p.Král nebo Zákaznické lince 840 840 840, v případě potřeby spolupráce s ČDS emailem na info@cezdistribuce.cz nebo cez@cez.cz.
13. Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
14. V případě jakékoliv škody, způsobené na majetku žadatele nebo při ohrožení bezpečnosti osob vlivem provozu vedení VN 22 kV, nebude po ČEZ Distribuce, a. s., požadována úhrada.
15. Při práci v ochranném pásmu nesmí dojít k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 22 kV na menší vzdálenost než 2 m a u zařízení distribuční soustavy 110 kV na menší vzdálenost než 3 m.
16. Při provádění prací pod nadzemním vedením nesmí být použito mechanismů vyšších než 3m včetně jejich výsuvných částí v pracovní poloze a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů.

17. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 840 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vrozuměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005.
18. V ochranném pásmu nadzemního vedení se nesmí zvyšovat, a to ani krátkodobě, nivelita terénu.
19. V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
20. Stavbou nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů a jejich uzemnění.
21. **Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.**
22. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností
23. **Vyjádření k VVN bude vydáno pod č. 1082015913**

Při dotčení nemovitostí DSO- V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat užívací vztah k dotčeným nemovitostem a to před započatím stavby.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje. Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 160.

Ing. Petr Příbyl
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:
Podmínky pro práce v ochranných pásmech



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činnostmi v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Aleš Jambor
Havelcova 70
280 02 KOLÍN

IČ: 74429884

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 28472/16-jed
Spisová zn.: OZPZ 2948/2016

Vyřizuje: Ing. Ondřej Jedlička
Telefon: 321 748 325
E-mail: ondrej.jedlicka@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 0/0

Datum: 06.04.2016

Souhlas k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající státní správu lesů (dále jen „správní orgán“) podle ustanovení § 47 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „zákon“) příslušný podle ustanovení § 48 odstavec 2 písmeno c) zákona

vydává

ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a podle ustanovení § 14 odstavec 2 zákona pro – investora akce Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín, IČ: 00235440 v zastoupení na základě plné moci ze dne 14.01.2016 panem Alešem Jamborem, Havelcova 70, 280 02 Kolín, IČ: 74429884 (dále jen žadatel),

souhlasné stanovisko

jako podklad pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů k umístění nebo územnímu souhlasu stavby, dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo pro terénní úpravy anebo jejich ohlášení pro: „Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Vinicí ve městě Kolín“ na p. p. č. dle KN 841/16, 841/8, 841/6 v k. ú. Kolín, který se nachází ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků dle KN p. č. 819, 841/3 v katastrálním území Kolín za těchto podmínek:

- stavbou nesmí dojít ke vstupu na lesní pozemky,
- během stavby musí být použito takových stavebnětechnických prostředků a učiněna veškerá opatření, aby bylo zabráněno škodám na lesních porostech,
- stavební materiál a následně stavební odpad nesmí být ukládán na lesní pozemky, a to ani dočasně,
- investor stavby je povinen se seznámit s ustanovením § 22 zákona a při užívání stavby jej respektovat.

Souhlas je vydáván na dobu platnosti rozhodnutí podle zvláštních předpisů.

Odůvodnění:

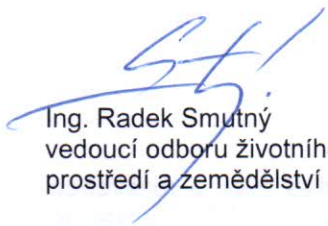
Podáním ze dne 15.03.2016 předložil žadatel správnímu orgánu žádost s podklady k vydání souhlasu pro vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů k umístění nebo územnímu souhlasu stavby, dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo pro terénní úpravy anebo jejich ohlášení pro: „Stavební úpravy komunikace v ul. Pod Vinicí ve městě Kolín“ na p. p. č. dle KN 841/16, 841/8, 841/6 v k. ú. Kolín, který se nachází ve vzdálenosti do 50 m od lesních pozemků dle KN p. č. 819, 841/3 v katastrálním území Kolín. Dojde k úpravě místní komunikace na pozemku žadatele.

V případě vstupu technikou na lesní pozemky, upozorňujeme žadatele na § 11 odstavec 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a povinností z něj vyplývajících. V případě porušení bude vůči žadateli uplatněn § 54 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou nedojde ke vstupu na lesní pozemky, nemá správní orgán za splnění výše uvedených podmínek ke stavbě další připomínky.

Správní orgán provedl posouzení žádosti a na základě její úplnosti, znalosti situace a skutečností mu známých z úřední činnosti stanovil podmínky, které zabrání ohrožování nebo poškozování pozemků určených k plnění funkcí lesa.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor
životního prostředí
a zemědělství
KOLÍN
6.01



Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Doručuje se:

Aleš Jambor, Havelcova 70, 280 02 Kolín, IČ: 74429884

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Projekční a inženýrská činnost

Aleš Jambor

Havelcova 70

280 02 KOLÍN III

Vaše čj. (zn.):

Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 6977/16-Tv

Spisová zn.: OZPZ 460/2016

Vyřizuje:

Daniela Tvrdíková

Telefon:

321 748 334

E-mail:

daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Počet listů:

1

Příloh/listů:

0/0

Datum:

01.02.2016

Stavební úpravy místní komunikace – v ul. Pod Vinicí, Kolín. Investor Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I – vyjádření ke stavebnímu povolení

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, podává na základě žádosti, kterou obdržel dne 18.01.2016, následující vyjádření:

- a) Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Ing. Nový, tel. 321 748 332): S odpady, které vzniknou realizací stavby, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.

V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby a doložit způsob jejich odstranění.

- b) Z hlediska vodoprávního úřadu (vyřizuje Ing. Mukařovská, tel. 321 748 349): nemáme námítky.

- c) Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): nemáme námítky za podmínky, že:

- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto

prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

- **Při provádění záměru bude přímo na místě realizace záměru (na staveništi) vždy přítomen kompetentní pracovník odpovědný za provedení výše uvedených opatření ke snížení prašnosti.**

d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyřizuje Podoláková, tel. 321 748 339): nemáme námitek.

e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyřizuje Felixová, tel. 321 748 337, Ing. Matyášová, tel. 321 748 338): nemáme námítky.

f) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti (vyřizuje Ing. Jedlička, tel. 321 748 325): protože se jedná o stavbu ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa, je nutný k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů (např. územní rozhodnutí, stavební povolení) souhlas orgánu státní správy lesů – § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (lesní zákon). Žádost o souhlas k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů musí investor stavby (zplnomocněný zástupce) předložit Městskému úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství, a doložit ji těmito doklady:


- zdůvodnění žádosti,
- snímek pozemkové mapy,
- situace se zákresem stavby a využití území na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesních pozemků,
- soupisem pozemků, kterých se bude stavba týkat (do 50 m od kraje lesních pozemků), a pozemků určených k plnění funkcí lesa do 50 m od stavby,
- plnou moc, předkládá-li žádost zplnomocněný zástupce.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k vydání rozhodnutí podle zvláštních předpisů ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (lesní zákon).

Žádost můžete nalézt na: <http://www.mukolin.cz/cz/obcan/jak-zadat-o/zivotni-prostredi-zemedelstvi/ochrana-prirody-a-krajiny/>.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor
životního prostředí
a zemědělství
KOLÍN
6.01


Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství



Aleš JAMBOR

Havelcova 70

280 02 Kolín 3

VH 161081625468 Houdek/ 840840840 Benešov/04.02.2016

VĚC: Souhlas s umístěním stavby „Stavební úpravy místní komunikace v ulici Pod Vinicí, město Kolín“.

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost, ve které nás žádáte o souhlas-

s činností a umístěním výše uvedené stavby stavby : „Stavební úpravy místní komunikace v ulici Pod Vinicí, město Kolín“.

který zasahuje do ochranného pásma elektrizační soustavy vedení V 130 a V131

Nadzemního vedení VVN 110 kV, V 130 Ovčáry-Kolín Zálabí a V 131 Kolín západ-Borovinka v úseku mezi st. č. 8 a 9.

Z předložených podkladů a na základě prověření na místě je zřejmé, že stavba a s ní spojené činnosti zasahují do ochranného pásma předmětného vrchních vedení 110 kV, která jsou v majetku naší společnosti.

Sděluje Vám – zmocněnci, že **souhlasíme** s činností a s umístěním výše uvedené stavby „**Stavební úpravy místní komunikace v ulici Pod Vinicí, město Kolín**“ dle zákresu v zaslaných podkladech.

S umístěním a výstavbou souhlasíme za předpokladu, že při stavbě a činnosti v ochranném pásmu vedení 110 kV nedojde ke změně nivelity terénu a budou dodrženy podmínky uvedené v přiložené příloze.

Platnost našeho souhlasu je 1 rok ode dne doručení žadateli.

Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců ode dne doručení souhlasu žadateli. Souhlas s umístěním stavby v ochranném pásmu platí po celou dobu životnosti stavby.

S pozdravem

Příbyl



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 205.

ing. Petr Příbyl
vedoucí odd. Správa energetického majetku-region Střed
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:

1. Podmínky pro provádění činností v OP nadzemních vedení

ČEZ Distribuce, a. s.

Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 | IČ: 247 29 035, DIČ: CZ247 29 035
tel. zákaznické služby: 840 840 840, tel poruchy: 840 850 860, fax 378 002 008
e-mail: cez@cez.cz, www.cez.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - i) pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - ii) pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - iii) pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Při práci v ochranném pásmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.



AJ - projekt
Aleš Jambor
Havelcova 70
280 02 Kolín 3

Č.j.: DEXD 160060

Vyřizuje / linka
Miroslav Ďuriš / + 420 321 752 251

Kolín 17. května 2016

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy v místní komunikaci v ul. Pod Vinicí, město Kolín“

V zájmovém území nedojde ke styku se soustavou centrálního zásobování tepelnou energií (dále jen SCZT) v majetku společnosti Veolia Energie Kolín, a.s..

Se stavbou souhlasím.

S přáním příjemného dne

Ing. Miroslav Ďuriš
Vedoucí sektoru

Veolia Energie Kolín, a.s.
Tovární 21
280 63 Kolín V.
IČO: 451 48 091, DIČ: CZ45148091

Tel.: + 420 321 752 251
Mobil: + 420 721 446 619
E-mail: miroslav.duris@veolia.com



7

Příloha: -

Veolia Energie Kolín, a.s.

Sídlo: Kolín V., Tovární 21, PSČ: 280 63
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1523.
IČO: 451 48 091, DIČ: CZ45148091
Tel.: + 420 321 752 211, Zákaznická linka: 800 800 860
www.veolia.cz, www.veoliaenergie.cz

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001
a environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001.

Vážený pan
Aleš Jambor
Havelcova 70
280 02 Kolín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1085556326

Radomír Šolc / 840 840 840

Kolín / 31.5.2016

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení.

Vážený pane Jambore,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 16.05.2016, ve které nás žádáte s vydání stanoviska k umístění stavby „**Kolín – výstavba nové místní komunikace**“ a k prováděním souvisejících činností v ochranném pásmu el. zařízení v našem majetku – **vrchní vedení VN 22kV, kabelové vedení NN 1kV.**

Ze zaslaných podkladů je zřejmé, že stavba:

Název stavby: **výstavba nové místní komunikace**

Parcelní čísla: 841/8, 841/6 a 841/16

Katastrální území: Kolín

Předložené doklady: Vyplněná žádost, situace stavby

a s ní související činnosti zasahují do ochranných pásem zařízení:

Typ zařízení: vrchní vedení vysokého napětí VN 22kV linky ZABY č.VN2612 a ZAVO č.VN2614, v rozsahu ochranného pásma 10m na každou stranu od krajního vodiče vrchního vedení a kabelového vedení NN 1kV v rozsahu ochranného pásma 1m na každou stranu od kabel, které je v majetku naší společnosti.

Sdělujeme Vám, že udělujeme **souhlas** činností zasahujících do ochranného pásma předmětného el. zařízení.

Povoleny činnosti:

1 – stavební práce 2 – zemní práce 3 - umístění stavby 4 – kácení a prořez

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 840 840 840, Linka pro hlášení poruch: 840 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank.
spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
3. Nesmí dojít k rozšíření komunikací do kabelového vedení, které v případě souběhu v komunikaci bude na náklady investora přeloženo mimo komunikaci. O přeložku je nutné v dostatečném předstihu požádat na vyplněném formuláři, který je ke stažení na www.cezdistribuce.cz a je nutné splnit smluvní podmínky.
4. Parkovací stání nesmí být umístěno na kabelovém vedení NN, vrchním vedením VN 22kV a VVN 110kV!
5. Stavba místní komunikace bude provedena v souladu s PNE 33 3301 čl. 6.3.7. a tab. 6.8
6. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.
7. Při styku s nadzemním vedením NN 0,4 kV, které nemá ochranné pásmo, musí být dodrženy vzdálenosti podle čl. 6.1.6 a tab. 6.3 PNE 33 3302.
Stavbou nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění a musí být dodrženy vzdálenosti podle PNE 33 3302.
8. Ochranné pásmo vedení VN a VVN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“ a „**POZOR – ochranné pásmo vedení VVN**“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
9. Oplocení pozemku, zasahující do ochranného pásma vedení 22 kV, může mít max. výšku 1,5 m od terénu. Všechny vodivé části stavby a oplocení v ochranném pásmu vedení 22 kV musí být uzemněny.
10. V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela, povinna zabezpečit vypnutí a zajištění na svůj náklad u místně příslušné provozní služebny provozovatele distribuční soustavy.
11. V ochranném pásmu nadzemního i podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno:
 - a. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - b. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - c. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
12. Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel na Zákaznické lince 840 840 840, v případě emailem na info@cezdistribuce.cz nebo cez@cez.cz včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy. Při kontaktu vždy uvádějte číslo naše značka a vyjádření ze dne.
13. Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
14. V případě jakékoliv škody, způsobené na majetku žadatele nebo při ohrožení bezpečnosti osob vlivem provozu vedení VN 22 kV, nebude po ČEZ Distribuce, a. s., požadována úhrada.
15. Při práci v ochranném pásmu nesmí dojít k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 22 kV na menší vzdálenost než 2 m a u zařízení distribuční soustavy 110 kV na menší vzdálenost než 3 m.
16. Při provádění prací pod nadzemním vedením nesmí být použito mechanismů vyšších než 3m včetně jejich výsuvných částí v pracovní poloze a nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů.

17. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště, ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku 840 850 860. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzooměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 73 6005.
18. V ochranném pásmu nadzemního vedení se nesmí zvyšovat, a to ani krátkodobě, nivelita terénu.
19. V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
20. Stavbou nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů a jejich uzemnění.
21. **Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.**
22. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností
23. **Vyjádření k VVN bylo vydáno pod č. 1082015913**

Při dotčení nemovitosti DSO- V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce a vydáním příslušných povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen, vypořádat uživatelský vztah k dotčeným nemovitostem a to před započatím stavby.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje. Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 247 29 035 160

Ing. Petr Přibyl
Vedoucí oddělení Správa energetického majetku-region
ČEZ Distribuce, a. s.

Příloha:

Podmínky pro práce v ochranných pásmech



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.