


V objektu je instalován přetlakový systém větrání obřadní síně. Pouze přívod vzduchu bez ohřevu.
Sestavu tvoří zděná sací a filtrační komora, radiální nízkotlaký ventilátor s motorem a rámem,
ocelový čtyřhranný rozvod vedený pod stropem objektu a stěnové mřížky v obřadní síni.

Demontáž vzduchotechnických zařízení :
demontáž ventilátoru radiál. nízkotlak. čtyřhran. potrubí : do 0,280 m2 - 1 ks
demontáž VZT potrubí z pozink. plechu : do průřezu S= 0,13 m2 = 13 m
(orientační hodnoty) S= 0,28 m2 = 12,5 m
S= 0,50 m2 = 7 m
S= 1,13 m2 = 2,5 m

Stěnové mřížky - ponechat, ne demontovat

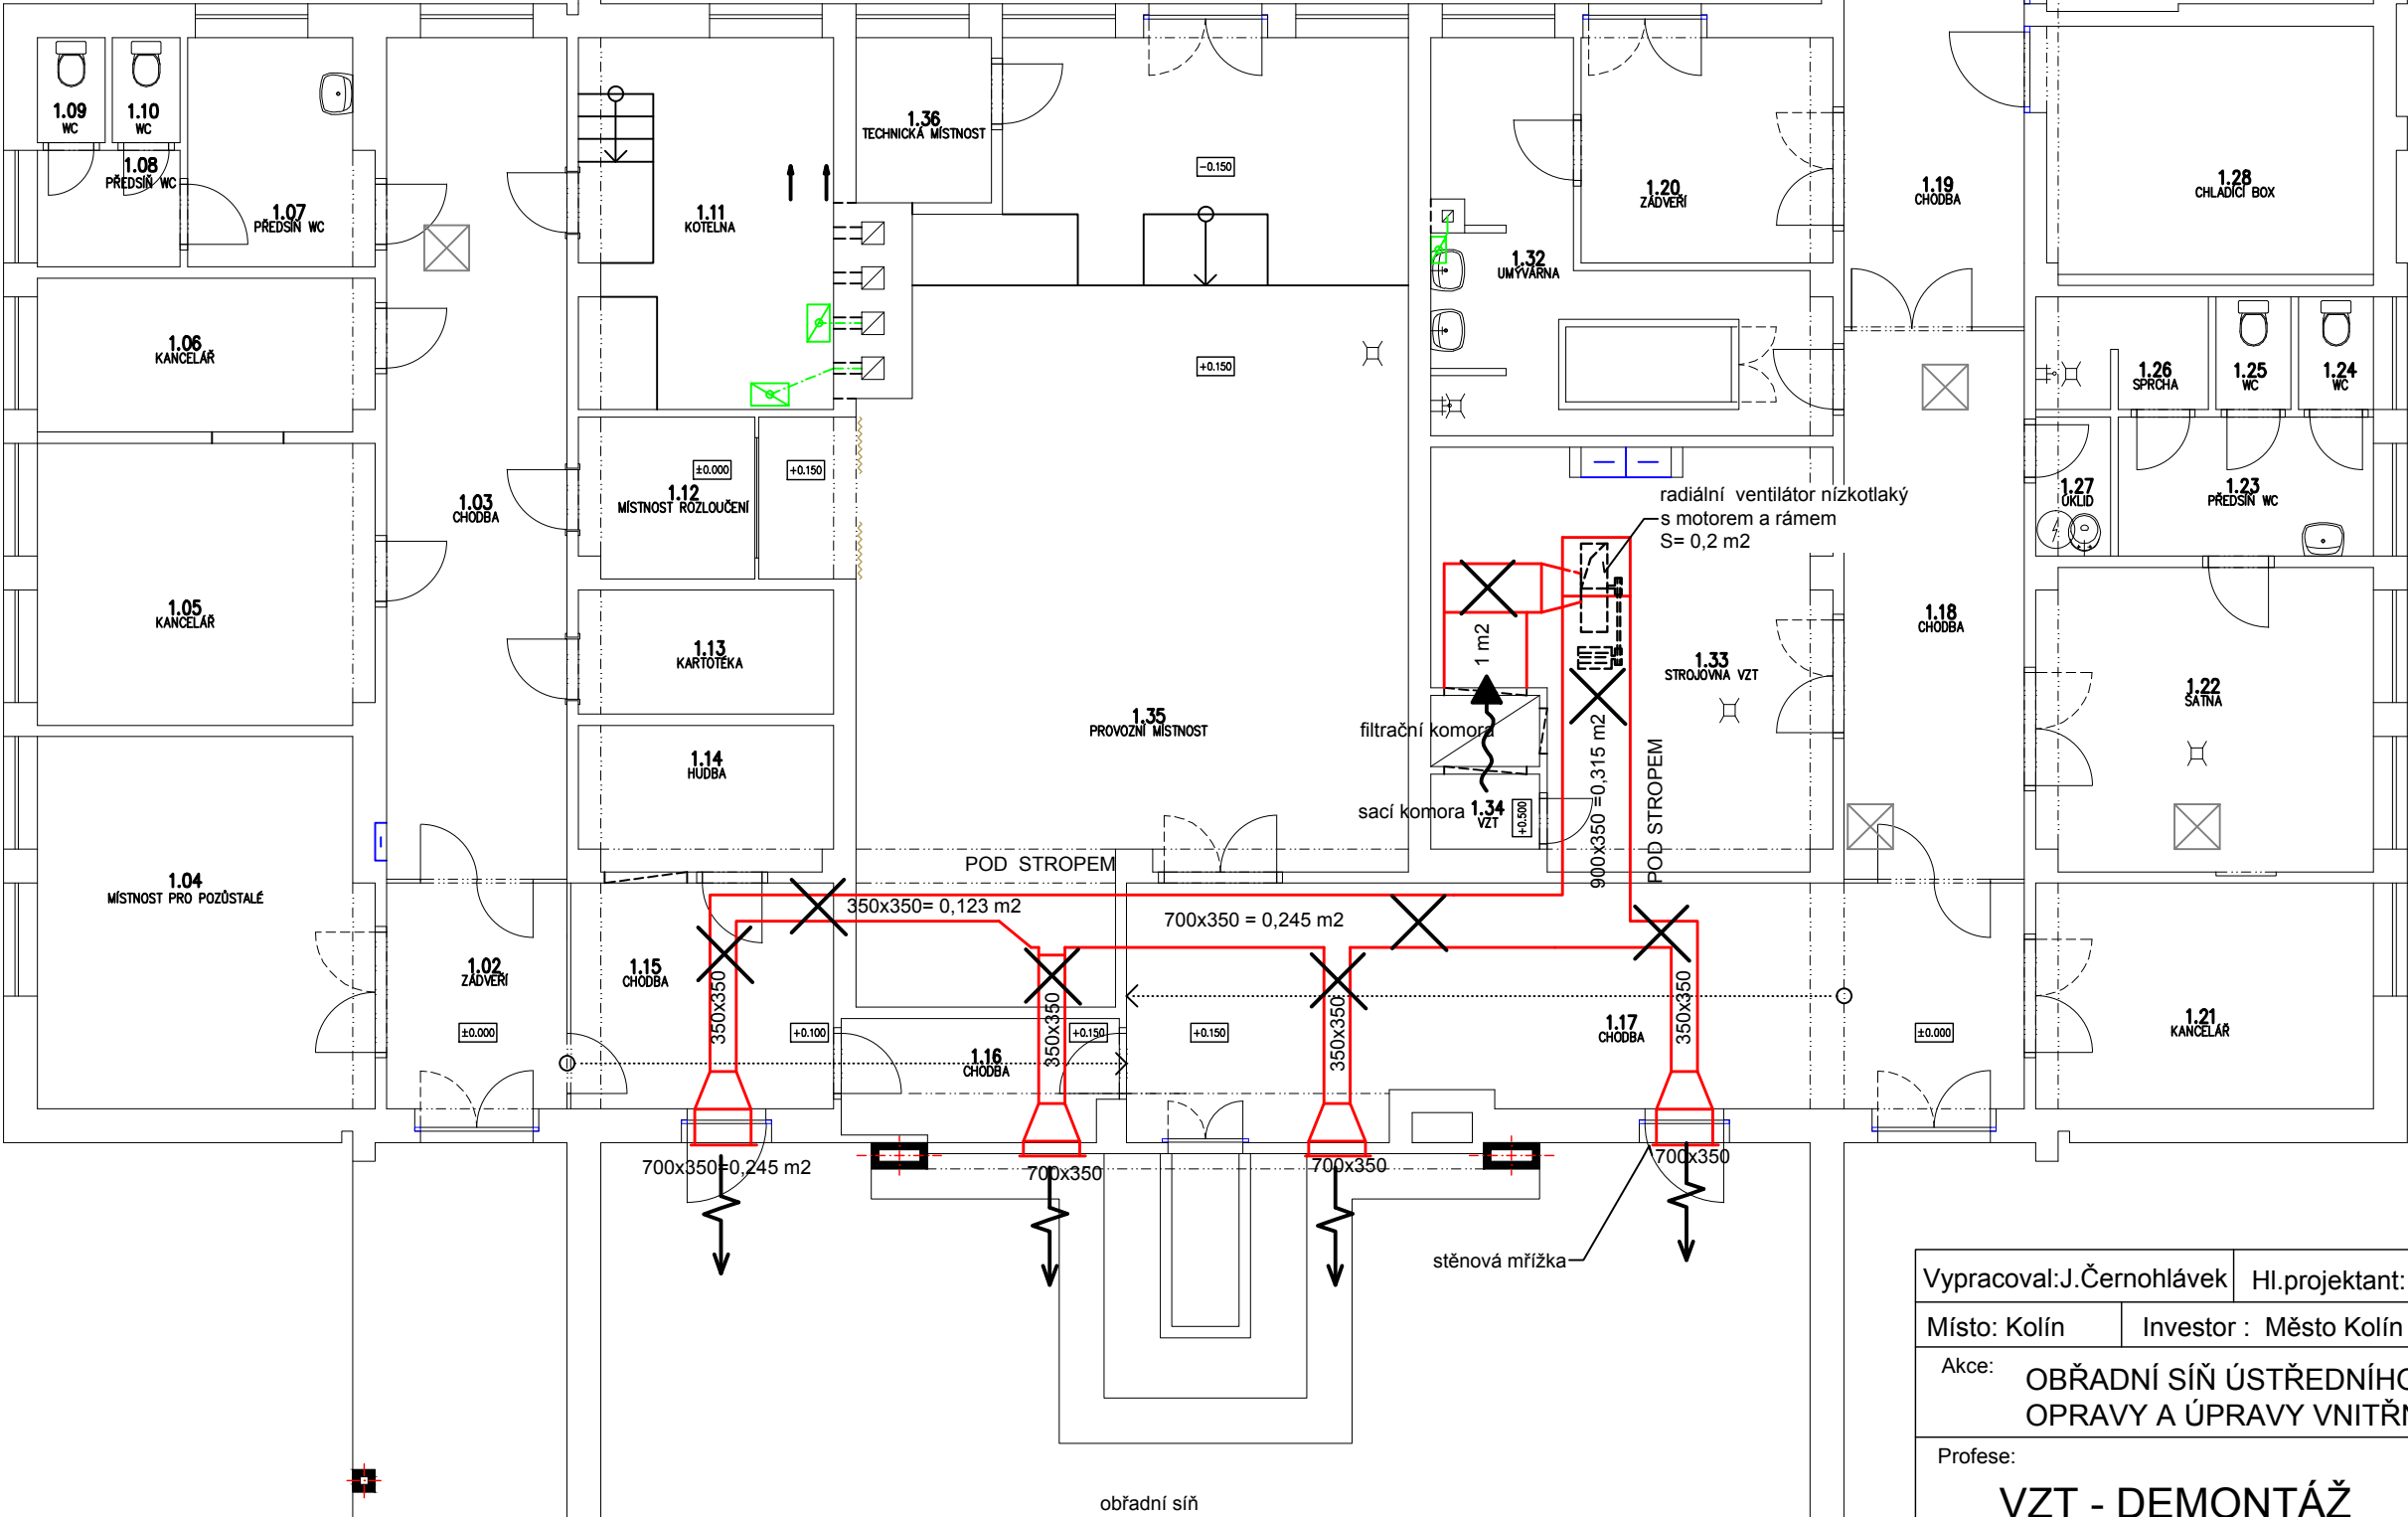

| | | |
|--|-------------------------------|----------------|
| Vypracoval: J. Černošávek | HI. projektant: Ing. M. Outlý | Měřítko: 1:100 |
| Místo: Kolín | Investor : Město Kolín | Datum: 08/2015 |
| Akce: OBŘADNÍ SÍŇ ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA KOLÍN OPRAVY A ÚPRAVY VNITŘNÍCH PROSTOR | | |
| Profese: | | D.1.4.2-02 |
| VZT - DEMONTÁŽ | | |